

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Data pisma: 11-04-2024r.
Nr pisma: TD24-04-0141213-03
Sprawa: Uzgodnienie branżowe: Budowa budynku
przedszkola, dz. nr 127/10, 130/18,
ul. Prokocimska, m. Kraków.
Nr sprawy: 1040821212
Kontakt: Patryk Moniowski
E-mail: Patryk.Moniowski@tauron-dystrybucja.pl

1047974308



Piotr Wiśniewski
W2 Architektki
ul. Pachońskiego 9/201
31-223 Kraków

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie uzgodnienia branżowego i wydania warunków usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. w związku z realizacją inwestycji pt.: „Budowa budynku przedszkola, dz. nr 127/10, 130/18, ul. Prokocimska, m. Kraków.”, informujemy, że zachodzi kolizja realizowanej inwestycji z urządzeniami elektroenergetycznymi.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Na terenie planowanej inwestycji, występują linie elektroenergetyczne, które należy przebudować.

Typy i relacje linii nN, które należy przebudować:

- linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x240mm², mufa - ZK893/RD-3 ze stacji KRP3209 obw. 5,
- linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x240mm², mufa - ZK17652/RD-3 ze stacji KRP3209 obw. 5,
- linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x240mm², ZK17652/RD-3 - mufa ze stacji KRP3209 obw. 5,
- linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x240mm², mufa - mufa ze stacji KRP3209 obw. 5,

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A., wniosek został przekazany do **Wydziału Eksploatacji tel. 124145462** w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A., należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, ul. Niwy 12 w zakresie linii SN i nN.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie.

Ważność pisma ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Specjalista wiodący ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji


Piotr Pikul

Przygotował:
Patrik Moniowski

Załącznik:
Mapa 1 szt.
A/a.


TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 467 130,62 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl



- Projektowany budynek
- Projektowany budynek - nadwieszenia
- Projektowany budynek - kondygnacja garażowa

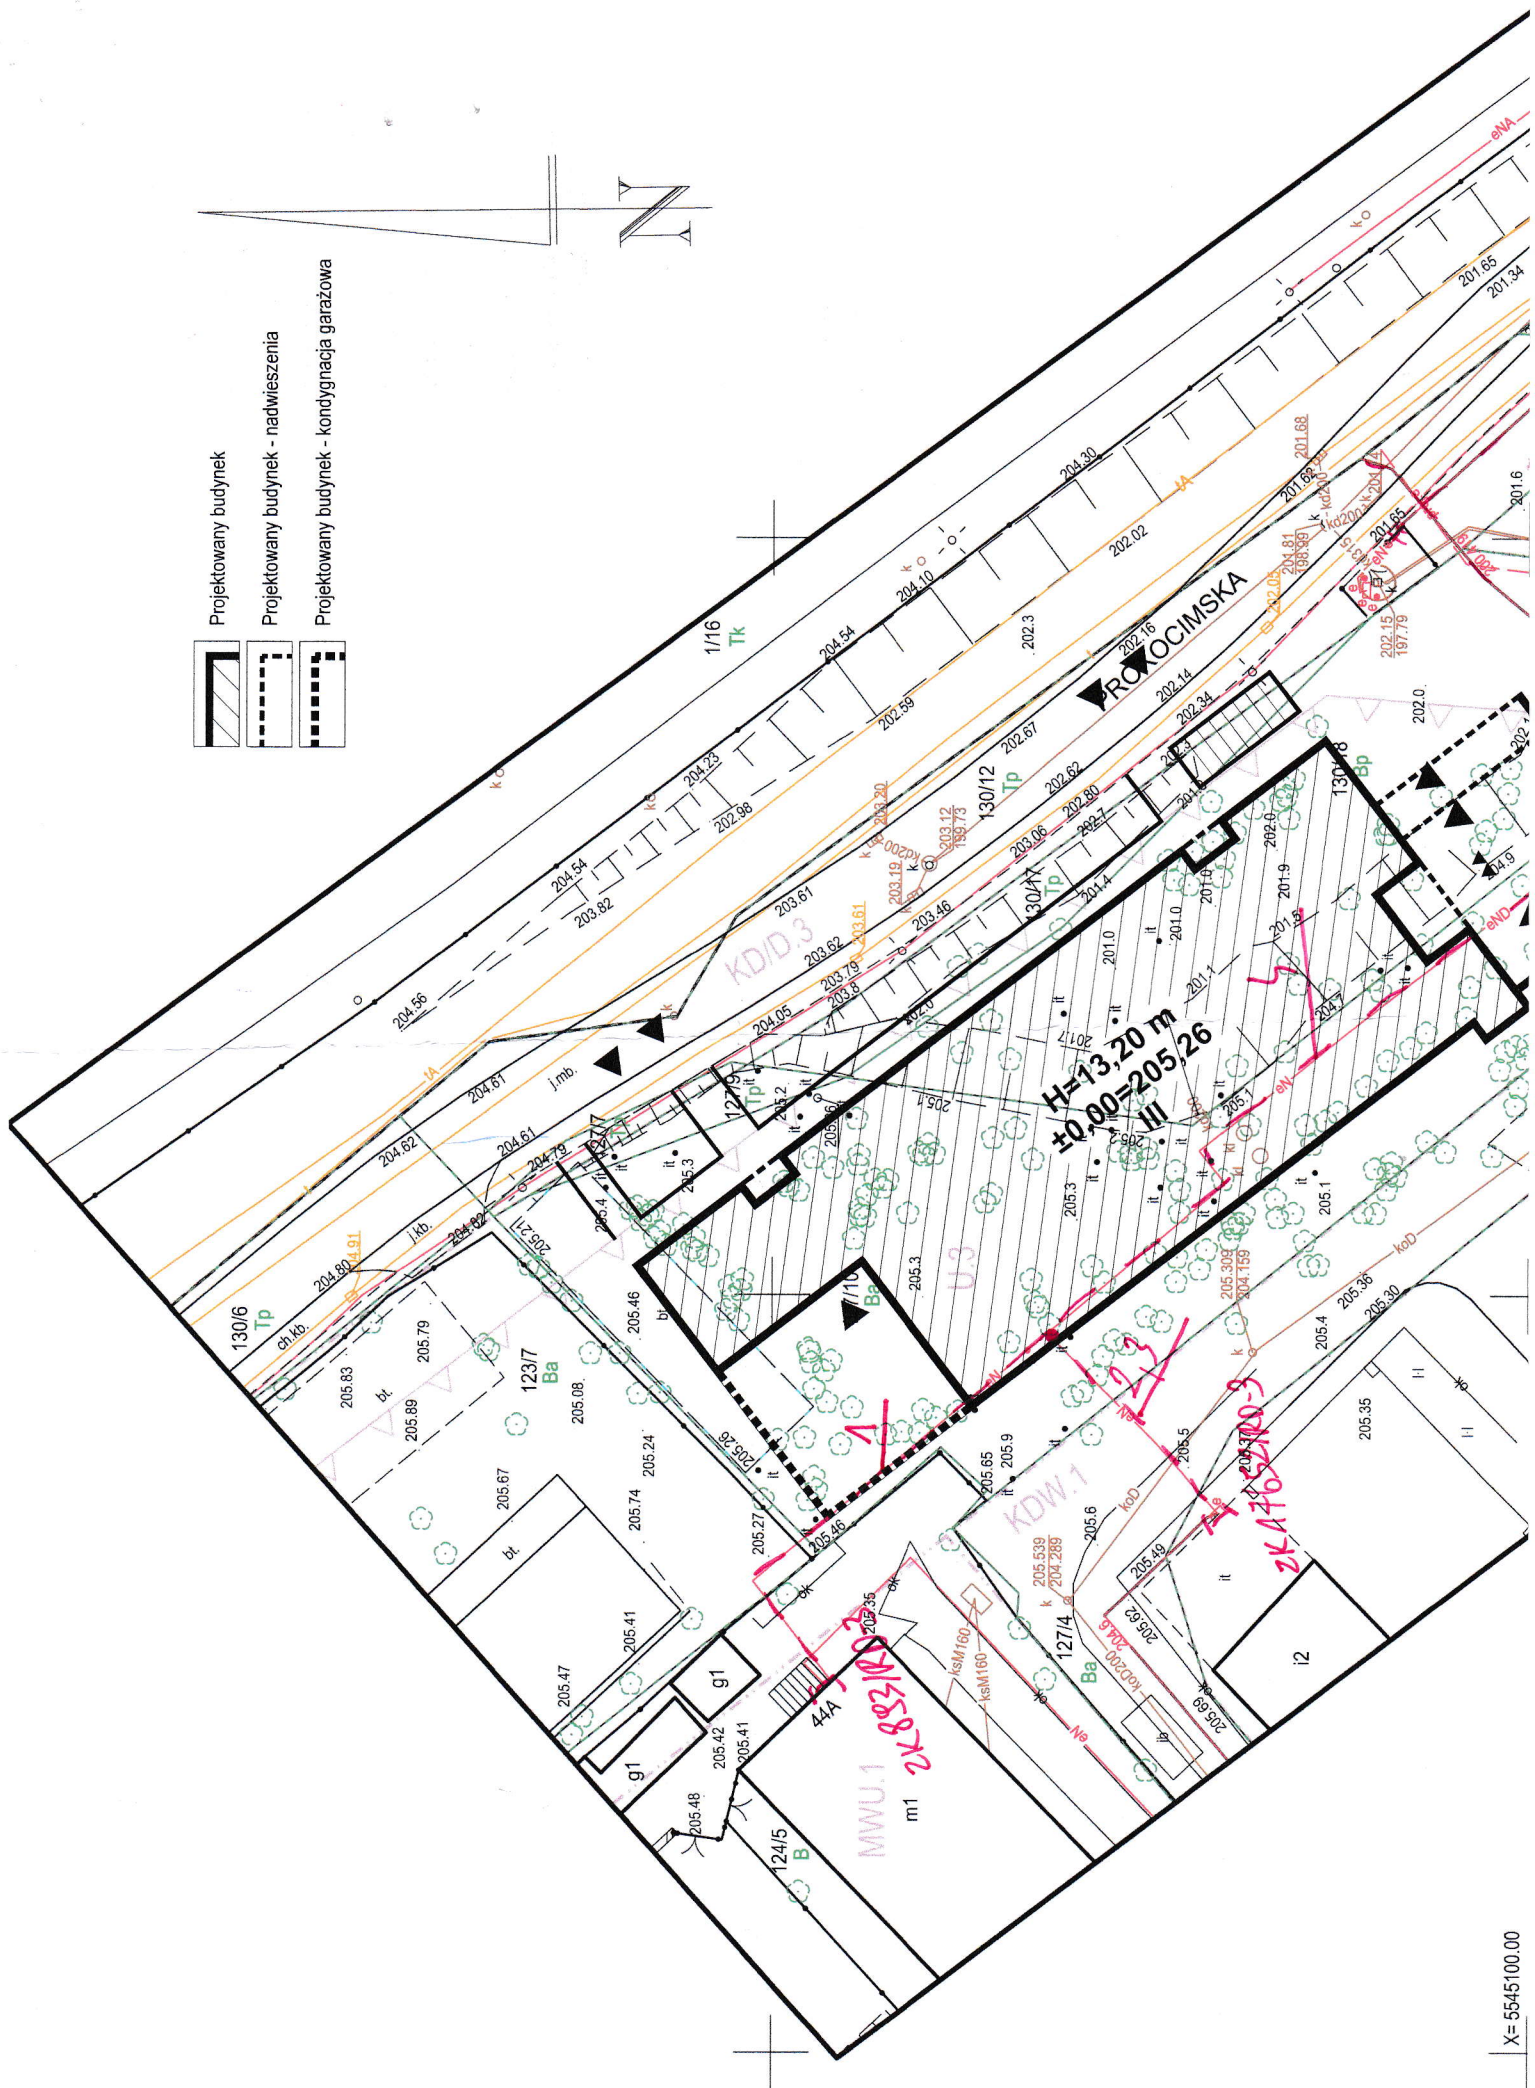

Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli, a po jej zakończeniu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie inwestora.

Legenda:

..... Linie kablowe WN
..... Linie napowietrzne WN
..... Linie kablowe SN
..... Linie napowietrzne SN
..... Linie kablowe nN
..... Linie napowietrzne nN
..... Linie kablowe oświetleniowe
..... Linie napowietrzne oświetleniowe
..... Linie kablowe teletechniczne
..... Linie napowietrzne teletechniczne
Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

Uzgadnia się z uwagą, że dla kolidujących
urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków
technicznych usunięcia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie

Uzgadnia się pod warunkiem
zachowania uwag zawartych
w piśmie

Znak TO24-04-014213-03

Z dnia 11.04.2024r

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Specjalista wiodący ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji


Piotr Pikul