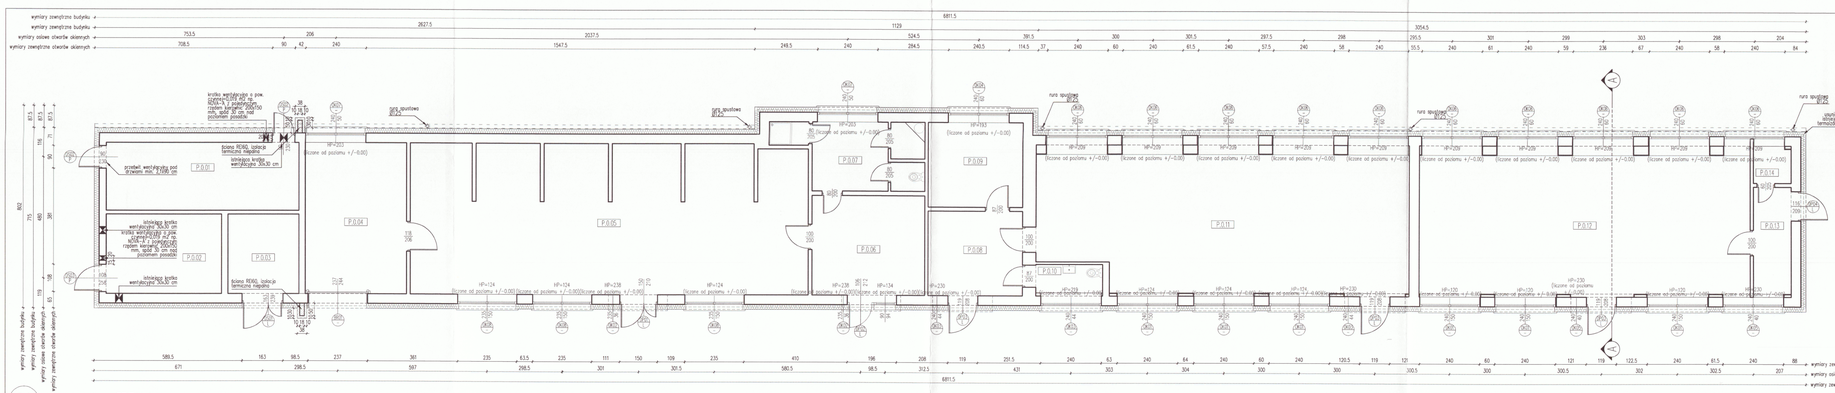
wymiary zewnętrzne budynku
wymiary zewnętrzne budynku
wymiary osiowe otworów okiennych
wymiary osiowe otworów okiennych
6811.5
753.5
206
2827.5
1129
708.5
90
42
240
1547.5
2037.5
248.5
240
524.5
284.5
391.5
37
240
300
60
240
615.5
240
300.5
57.5
240
297.5
58
240
298
58
240
295.5
55.5
240
301
60
240
299
59
236
67
240
303
58
240
298
58
240
204
64
3054.5
580.5
163
98.5
237
361
235
63.5
225
111
150
109
235
410
196
208
119
294.5
240
63
240
64
240
60
240
120.5
110
121
240
60
240
121
119
122.5
240
61.5
240
86
671
298.5
597
298.5
321
320.5
580.5
98.5
312.5
431
303
304
300
300
300.5
300
300.5
302
302.5
207
wymiary zewnętrzne otwarte okiennych
wymiary osiowe otworów okiennych
wymiary zewnętrzne budynku
802
615
615
176
90
360
715
480
360
176
615
615
802
krzyżak wentylacyjny o pow. 0,25m2 z przepustem fi250+5 z podejściem, rzędnie krzyżaka: 200/150 cm, wys. 50 cm nad poziomem posadzki
krzyżak wentylacyjny o pow. 0,25m2 z przepustem fi250+5 z podejściem, rzędnie krzyżaka: 200/150 cm, wys. 50 cm nad poziomem posadzki
przebicie wentylacyjne pod drzwiami wew. fi 200 cm
krzyżak wentylacyjny 30x30 cm
krzyżak wentylacyjny 30x30 cm
krzyżak wentylacyjny o pow. 0,25m2 z przepustem fi250+5 z podejściem, rzędnie krzyżaka: 200/150 cm, wys. 50 cm nad poziomem posadzki
krzyżak wentylacyjny 30x30 cm
krzyżak wentylacyjny 30x30 cm
kotłownia
P.0.01
P.0.02
P.0.03
P.0.04
P.0.05
P.0.06
P.0.07
P.0.08
P.0.09
P.0.10
P.0.11
P.0.12
P.0.13
P.0.14
P.0.15
P.0.16
P.0.17
P.0.18
P.0.19
kotłownia
kotłownia
kotłownia