



# INSTALACJA C.O.

## ROZWINIĘCIE

skala 1:75

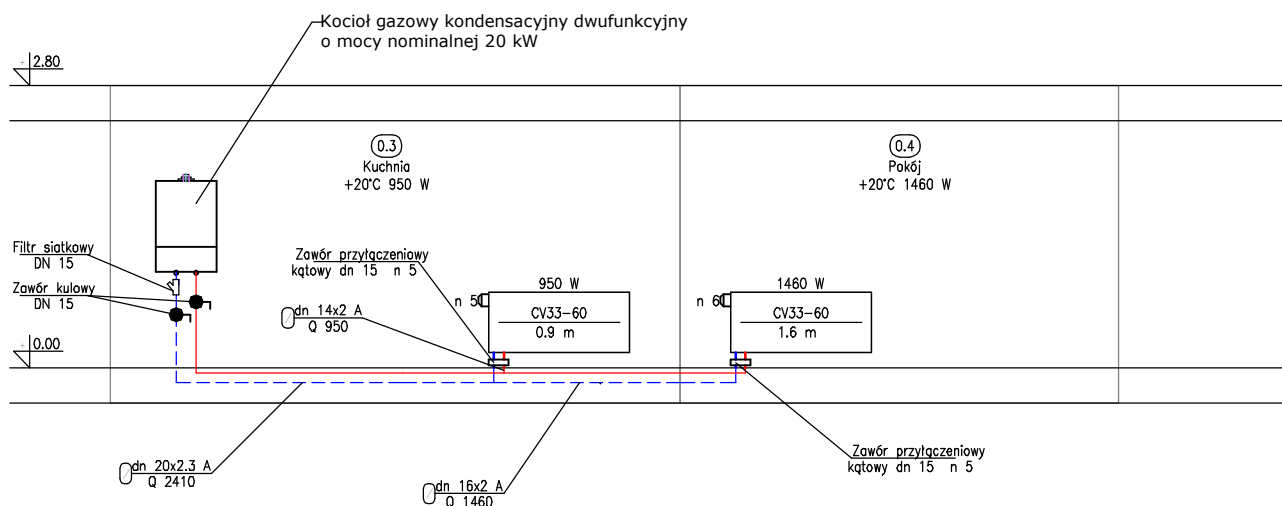

### Rozwinięcie systemu kominowego

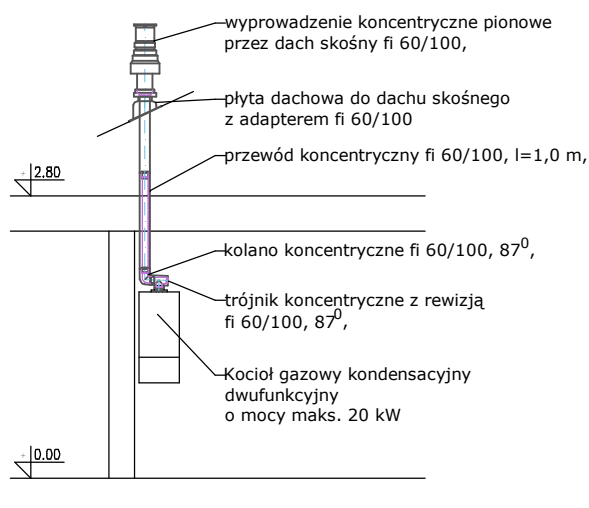

### LEGENDA

— zasilanie c.o.  
- - - powrót c.o.

#### UWAGA:

- Średnice rur instalacji c.o. zostały podane dla rur PE np. PEX-AL-PEX.
- Instalacje zasilającą grzejniki prowadzić w warstwie podłogowej i bruzdach ściennych.
- Szczegółowe prowadzenie przewodów ustalić podczas montażu, uwzględnając ewntualne kolizje z innymi instalacjami.
- W pomieszczeniu łazienki zapotrzebowanie na ciepło będzie realizowane przez grzejnik elektryczny.
- Wszystkie przejścia rurociągów w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody, wykonanie przejść instalacyjnych przez przegrody p.poż. wykonać zgodnie z wytycznymi producentów.

### PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3

INWESTOR :	GMINA LEŻAJSK UL.OPALIŃSKIEGO 2, 37-300 LEŻAJSK	
BRANZA :	sanitarna	10S
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA 1:75
RYSUNKU :	Instalacja C.O.- rozwinięcie	05.2023
PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	
mgr inż. Beata Wilk PDK/0234/POOS/12 w specjalności instalacji sanitarnych		