


INSTALACJA KANALIZACJI  
SANITARNEJ  
RZUT PIĘTRA  
skala 1:75

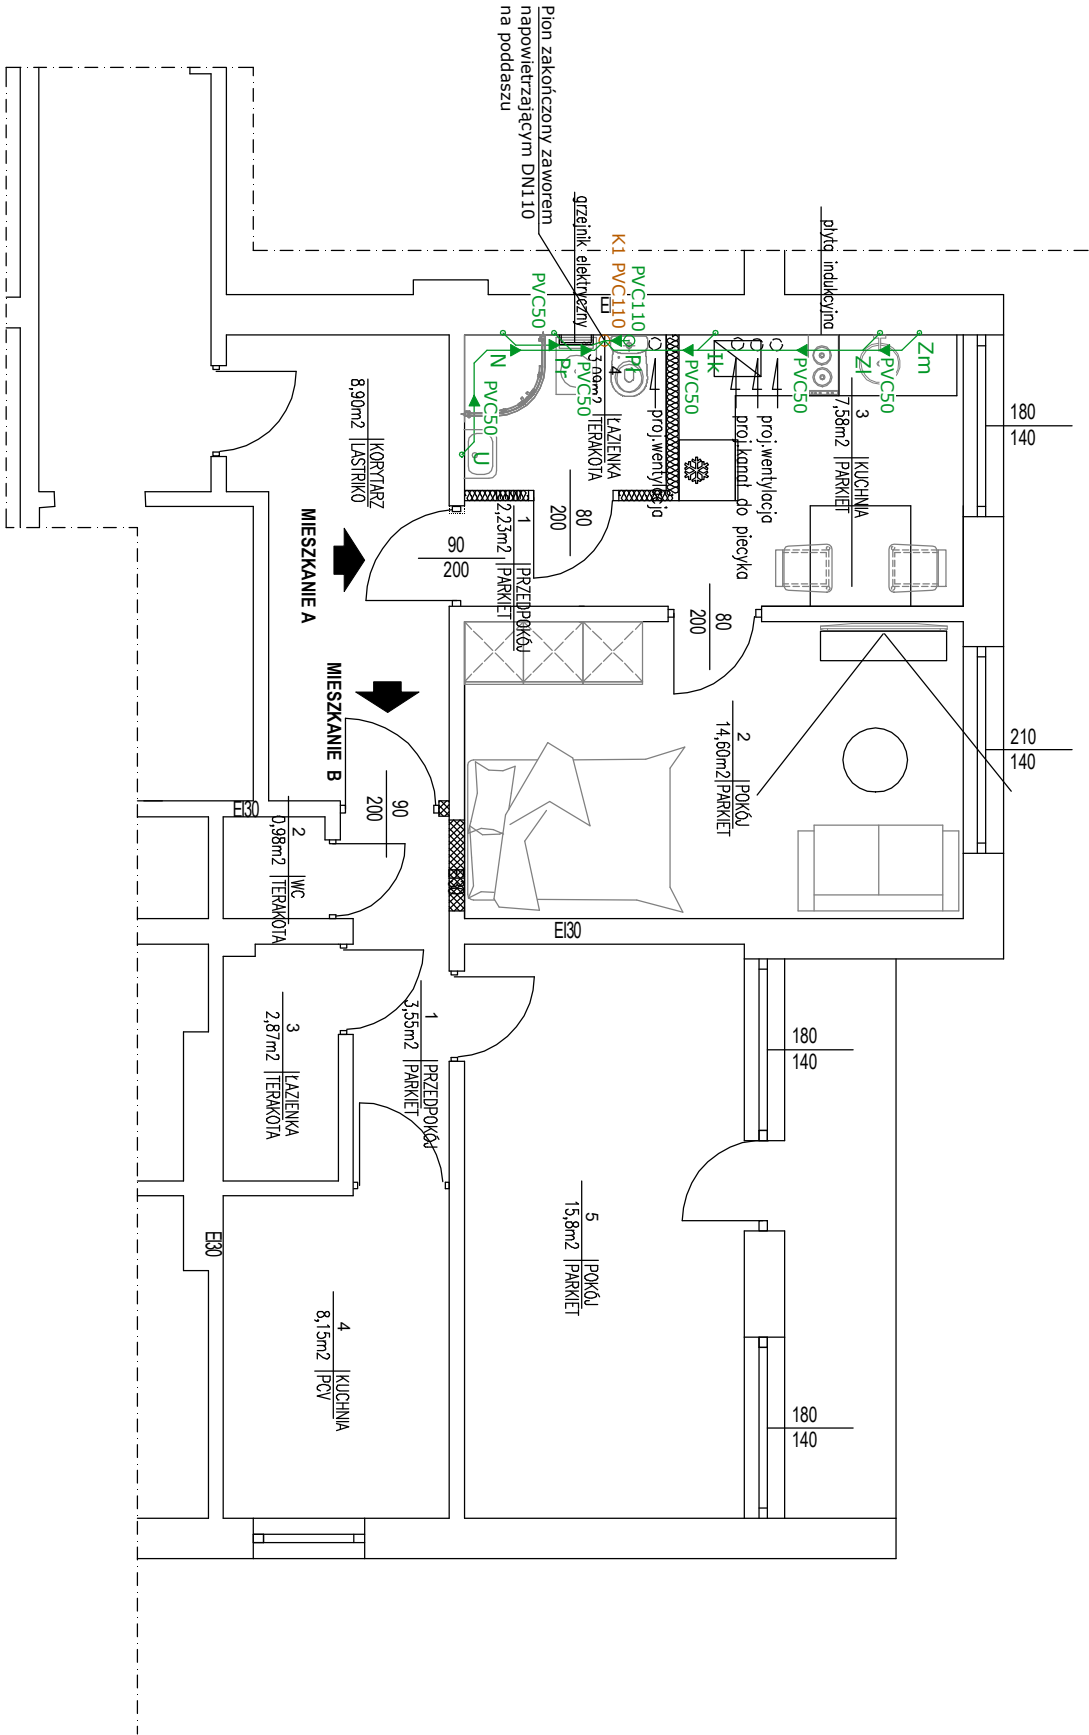

LEGENDA

- PVC110 — instalacja ks podstropowa o spadku i=1,5%
- PVC110 — instalacja ks podejścia pod przybory z spadkiem i=2,0 %
- K1 PVC160 o pion kanalizacji sanitarnej

- U - umywalka  
Zl - zlewozmywak  
Pl - zbiornik płuczący  
Pr - pralka  
Zm - zmywarka  
N - natrysk  
Ik - odprowadzenie skroplin z kotła

UWAGA:

- Instalacje kanalizacji sanitarnej podstropowej prowadzić ze spadkiem 1,5 %.
- Projektowane podejścia do przyborów projektować ze spadkiem min. 2,0 % w kierunku pionów.
- Podejścia pojedyncze od umywalki, zlewozmywaka, natrysku, projektuje się o średnicy dn50 , a od ustępu i wpustu dn110. Rury kanalizacyjne prowadzić w brzdach ściennych.
- Na przejściach kanalizacji sanitarnej poprzez ściany fundamentowe stosować rury ochronne.
- Rury odpowietrzające PVC zakończyć wentrykami dachowym lub zaworem napowietrzającym DN110 lub DN75.
- Szczegółowe prowadzenie przewodów ustalić podczas montażu, uwzględniając ewentualne kolizje z innymi instalacjami.
- Wszystkie przejścia rurociągów w miejscu przejścia przez elementy oddzielania przeciwpodżarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody, wykonanie przejść instalacyjnych przez przegrody p.poż. wykonać zgodnie z wytycznymi producentów.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3			
INWESTOR :	GMINA LEŻAJSK UL.OPALIŃSKIEGO 2, 37-300 LEŻAJSK		
BRANŻA :	sanitarna	55	
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA	1:75
RYSUŃKU :	Instalacja kan. sanitarnej – rzut piętra	05.2023	
PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. Beata Witek PDK/0234/P005/12 w specyfikacji instalacji sanitarnych			