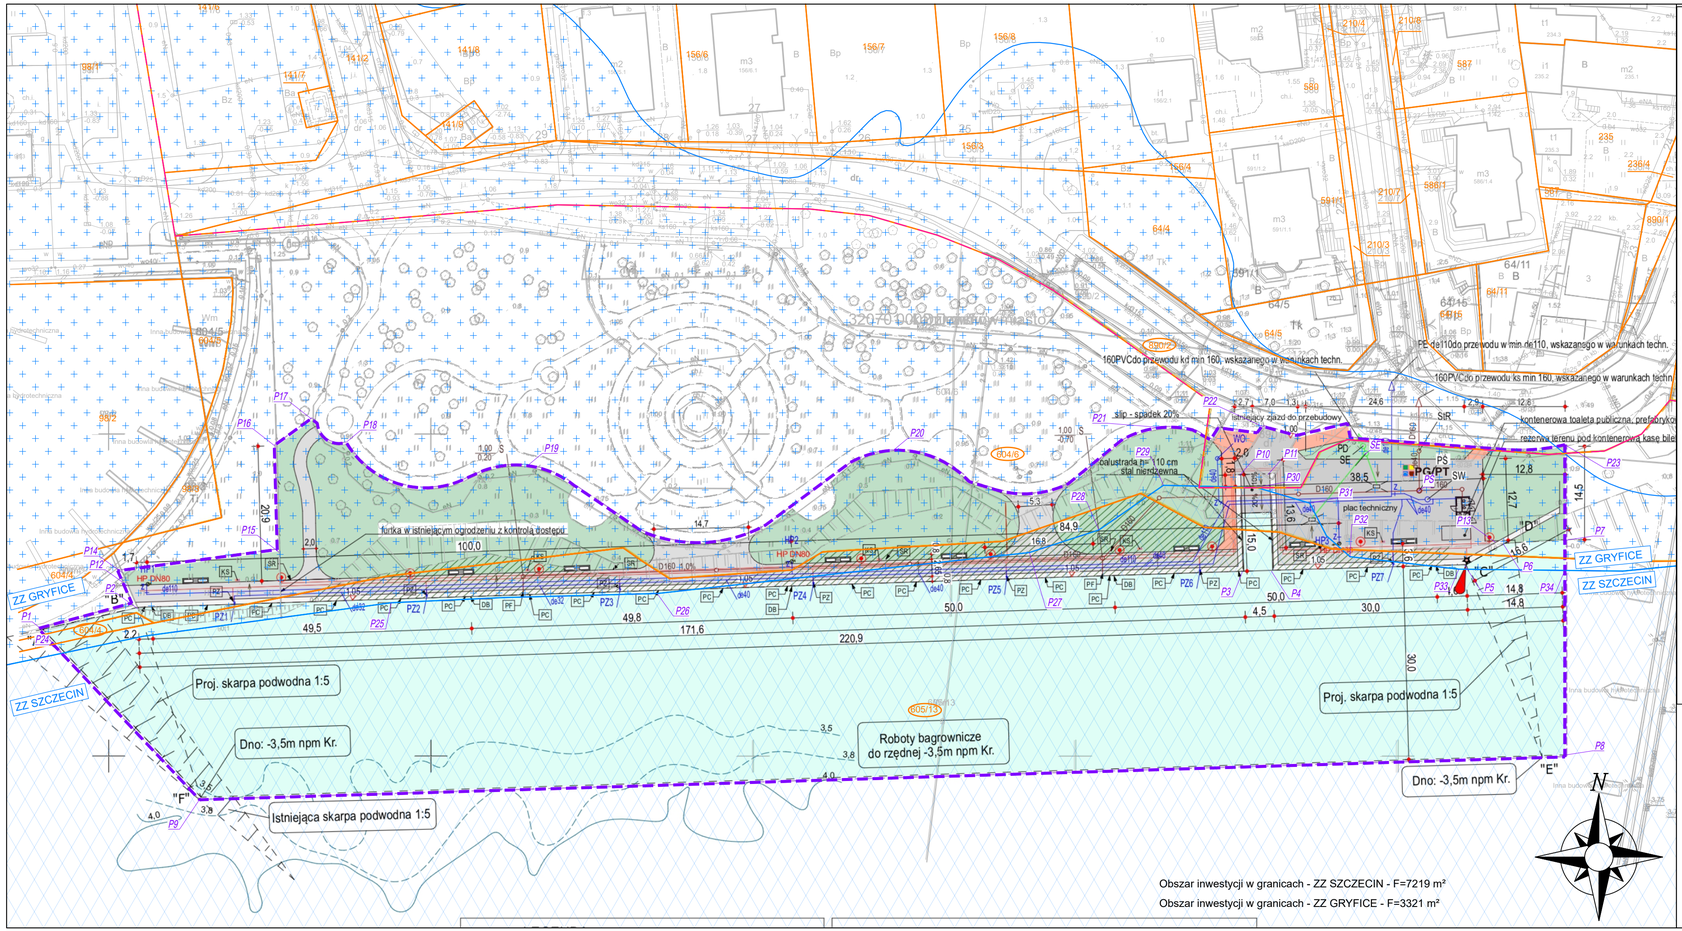

Obszar inwestycji w granicach - ZZ SZCZECIN - F=7219 m²

Obszar inwestycji w granicach - ZZ GRYFICE - F=3321 m²

LEGENDA

- 604/6 DZIAŁKI W ZAKRESIE INWESTYCJI
- GRANICE DZIAŁEK
- ZAKRES INWESTYCJI, TOŻSAMY Z ZASIĘGIEM ODDZIAŁYWANIA F=1,054 ha
- OBSZAR DO ZALĄDOWIENIA - POWIĘKSZENIE OBSZARU LĄDOWEGO NA CZĘŚCI WEWNĘTRZNYCH WÓD MORSKICH - 858 m2
- PROJ. PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ CIĘŻKIEJ gr 10 cm - 505 m2
- PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ gr 8 cm - 807 m2
- PROJ. OCZEP - BETON ZBROJOWY SZER. 80CM - 192 m2
- PROJ. ŁAWKI PARKOWE takie jak Ultimo PMO - 16 sztuk NA NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ - razem: 28 m2
- PROJ. TRAWNIK PARKOWY - 2340 m2
- HP DN80 PROJ. HYDRANT DN80
- 1,05 PROJ. RZĘDNE TERENU m n.p.m.
- PROJ. SPADKI NAWIERZCHNI
- PG/PT PROJ. PLACYK GOSPODARCZY / PLAC TECHNICZNY
- LOKALIZACJA PODEJŚCIA DO PORTU obszar objęty pracami pogłębiarskimi (podczyszczeniowymi)
- PZ POSTUMENT ZASILAJĄCY WODA - PRĄD
- PC POLER CUMOWNICZY
- LAMPA NAWIGACYJNA np. Sealite SL23
- DB DRABINKA BEZPIECZEŃSTWA
- SR STANOWISKO RATOWNICZE ZE SKRZYNIĄ
- PF POMPA FEKALIÓW
- KS KOSZ NA ŚMIECI POCZWÓRNY Z SEGREGACJĄ
- 4 x KONTENER NA ŚMIECI 1,1 m³ (segregacja)
- OPRAWA LED - 50W oświetlenia zewnętrznego na słupie stalowym h = 9m
- ZAKRES ROBÓT BAGROWNICZYCH
- GRANICA ZARZĄDU ZLEWNI
- GRANICA OBSZARU PORTU MORSKIEGO W DZIWNOWIE
- OBSZAR WODY - DZIWNA
- OBSZAR ZAGROŻENIA POWODZIĄ OD STRONY MORZA O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA 1%
- P1 PUNKTY WSPÓŁRZĘDNYCH

Oznaczenia - instalacje sanitarne - elektryczne

- kanalizacja sanitarna 160PVC
- przewód wodociągowy PEde25-de110
- linie kablowe projektowane

PŚ - pompownia ścieków sanitarnych (dno wlotu ściekow sanit. -1,23)

StR - studnia rozprężna

SE - separator substancji ropopochodnych

PD - pompownia wod deszczowych

SW - studnia wodomierzowa

WO - studzienka odwdniająca

HP1-HP3 - hydrant pożarowy nadziemny DN80

PZ1-PZ7 - podłączenie postumentu zasilającego

zasuwa na wodociągu

Uwagi

1. Przewody do postumentów zasilających i do podziemnej rozdzielni zasilającej są na okres zimowy są odwadniane poprzez studzienkę Wo.
2. Podejście do postumentów zasilających, (przez oczep) prowadzić w rurach ochronnych
3. Przyłącze gazu de32 wg opracowania PSG

Rys. nr 2 - Plan urządzeń wodnych
skala 1:500