
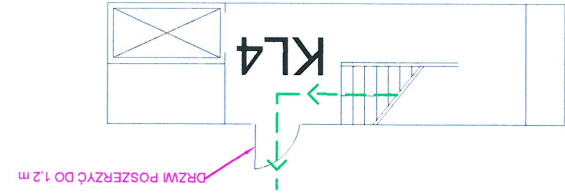



PIWNICA

Strefa pożarowa XVIII
PM do 500 MJ/m²
klasa B

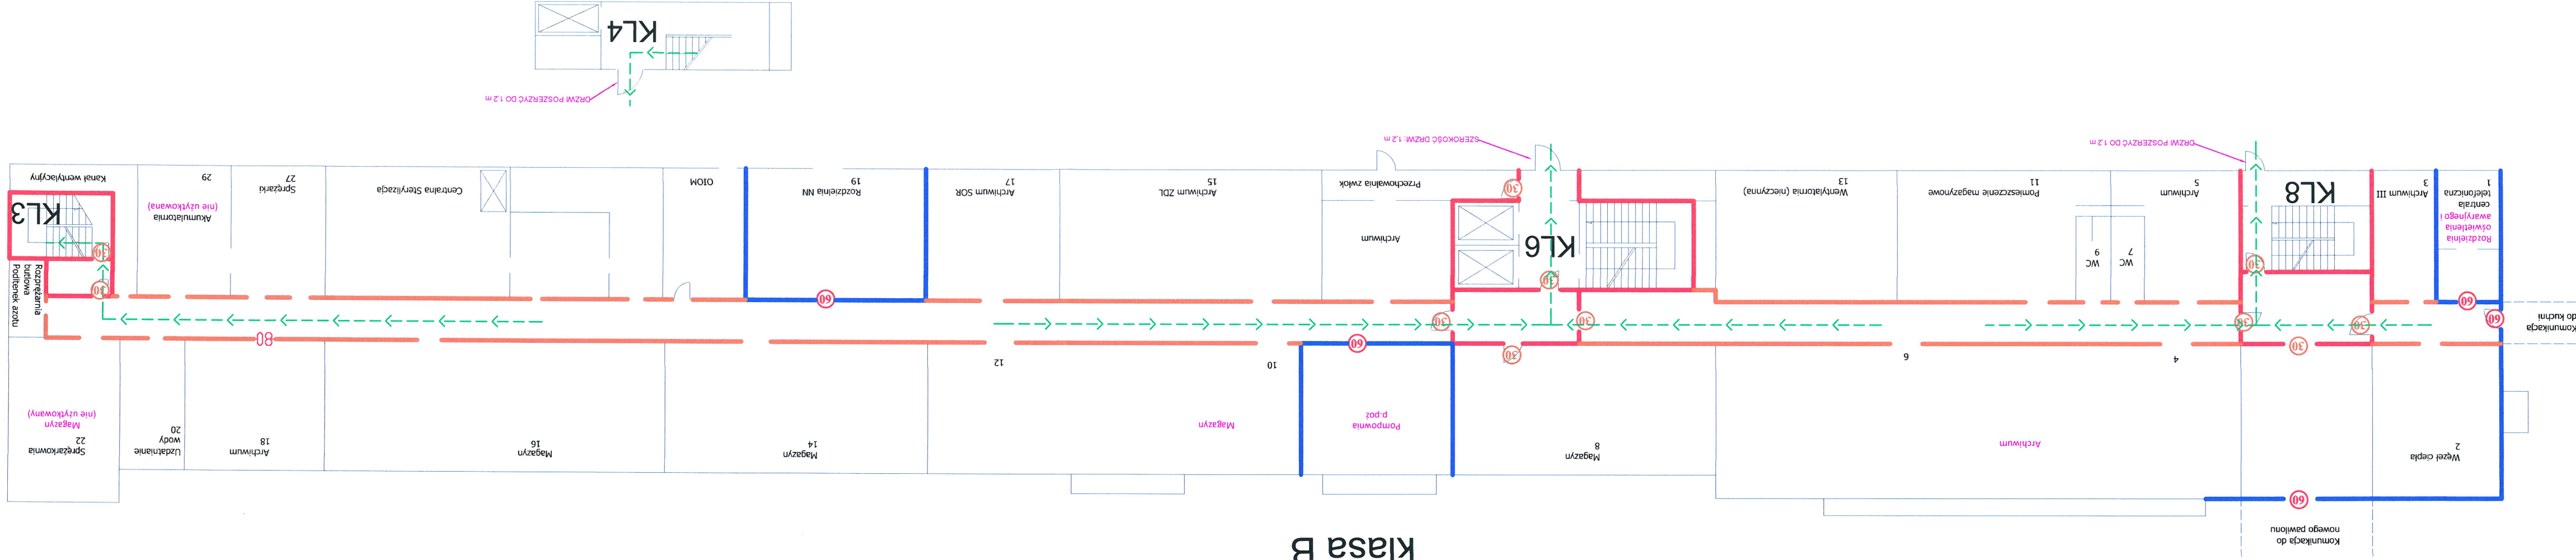

LEGENDA:		<div> <div>30</div> <div>DRZWI EI 30</div> </div> <div> <div>60</div> <div>DRZWI EI 60</div> </div> <div> <div>SCIANA POZ. EI 120</div> </div> <div> <div>SCIANA POZ. REI 60</div> </div> <div> <div>SCIANA POZ. EI 60</div> </div> <div> <div>SCIANA POZ. EI 30</div> </div> <div> <div>→</div> <div>KIERUNEK EWAKUACJI</div> </div>
<p>KOMENDA WOJEWÓDZKA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY załącznik do pisma WZ.56.95.964.1. 20.08 r.</p>		
<p>PROTECT Sp. j. USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ Biuro: ul. Rudnickiego 3A lok. 134H, 01-659 Warszawa tel./fax (022) 646 06 94; kom. 0 602 213 712 e-mail: protect@protect.waw.pl; www.protect.waw.pl</p>		
<p>Temat: ANEKS DO EKSPERTYZY STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)</p>		
<p>Obiekt: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY ul. Medyczna 19, Płock</p>		
<p>Nowa wysłuki: RZUT PIWNICY</p>		
<p>Autorzy: mgr inż. Tadeusz Cisek (rozpracowanie do załącznika) pod inż. bud. Marjan Nocula (rozpracowanie budowlany)</p>		
<p>Opis pracowni: Podpis: </p>		
<p>Wersja: Data: 08.2018</p>		