III PIĘTRO

ilość łóżek:30 ilość personelu:80

ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

BLOK PORODOWY

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

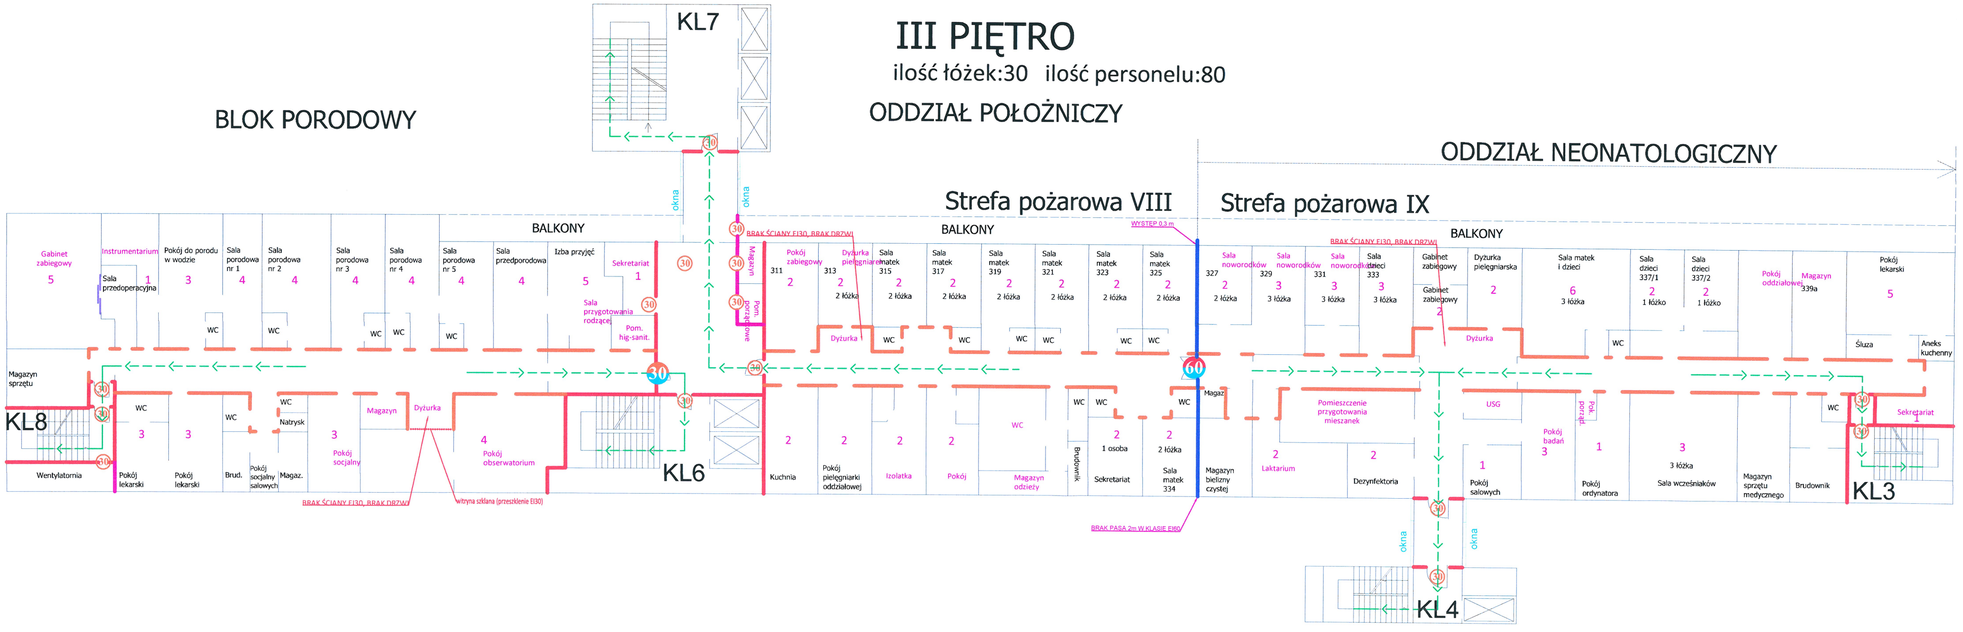

LEGENDA:

30	DRZWI EI 30
60	DRZWI EI 60
30	DRZWI EI 30 DYMOSZCZELNE
60	DRZWI EI 60 DYMOSZCZELNE
	ŚCIANA PPOŻ. REI 120
	ŚCIANA PPOŻ. REI 60
	ŚCIANA PPOŻ. EI 60
	ŚCIANA PPOŻ. EI 30
	KIERUNEK EWAKUACJI
3	LICZBA OSÓB DLA POMIESZCZEŃ
	DRZWI ROZSUWANE

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
Załącznik do pisma
WZ.55.95.964.2. 2018 r.

PROTECT Sp.j.
USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Biuro ul. Rudnickiego 3A lok. 13H, 01-858 Warszawa
tel./fax (022) 646 06 94; kom. 0 602 213 712
e-mail: protect@protect.waw.pl; www.protect.waw.pl

Temat:

ANEKS DO EKSPERTYZY STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

Obiekt:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU
ul. Medyczna 19, Płock

Nazwa rysunku:

RZUT III PIĘTRA

Autorzy:	Uprawnienia:	Podpis:
mgr inż. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.	6/93	
inż. bud. Iąd. Marian Nocula Rzeczoznawca budowlany	131/97/R	
Opracowanie:	Uprawnienia:	Podpis:

Skala:	Numer:	Wersja:	Data:
1:200	05	--	08.2018