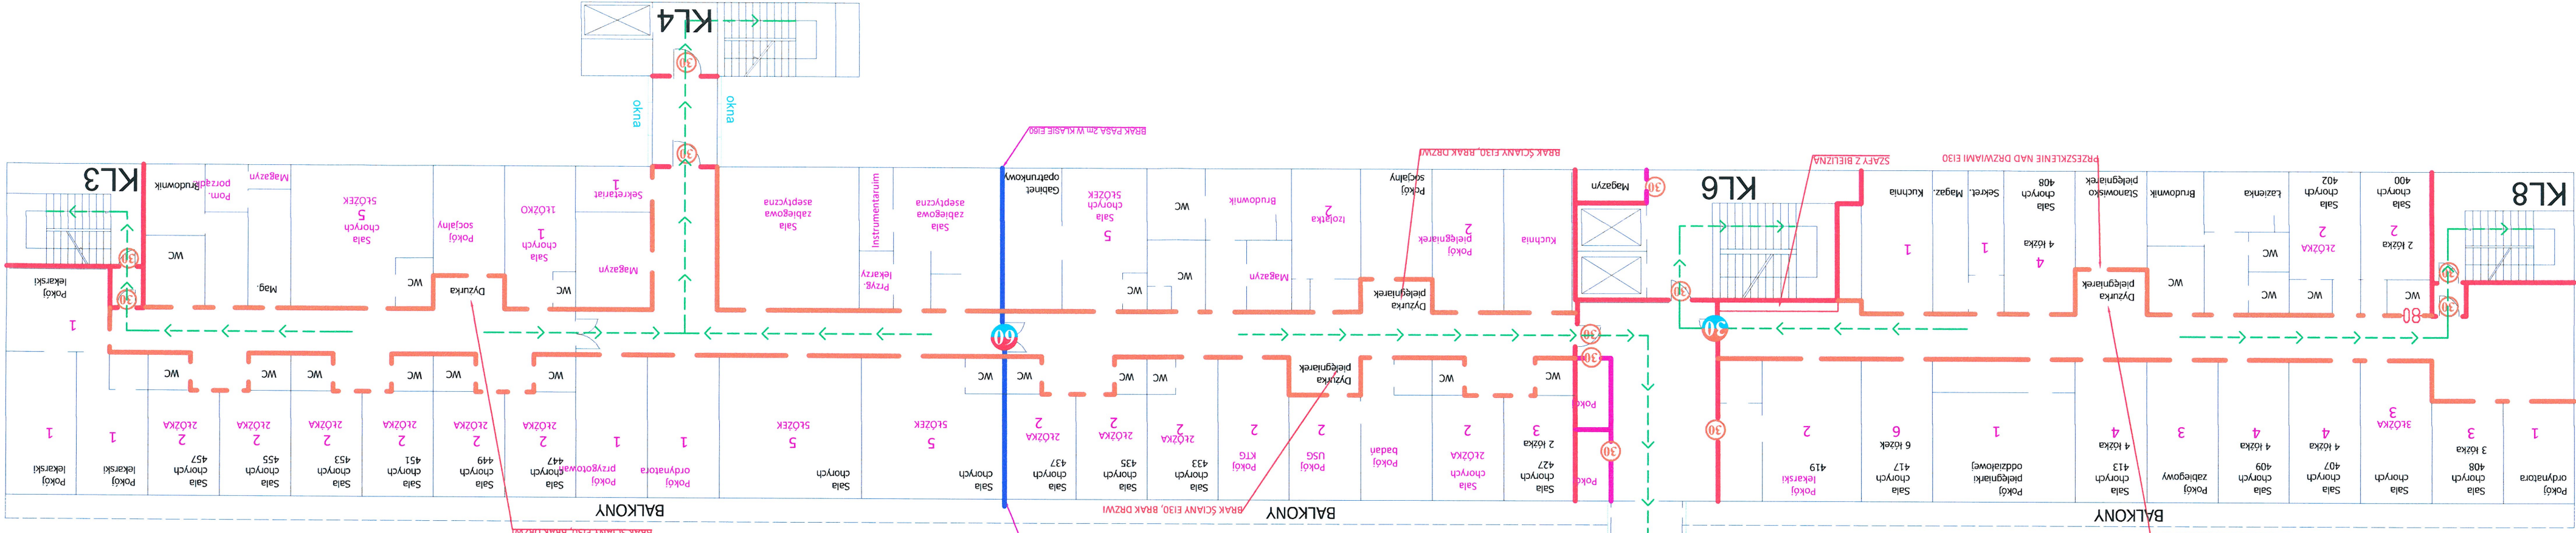


!ilość łózek:79 ilość personelu:63

Strefa pożarowa X WYSIĘP 0,3 m

[illegible]