


LEGENDA:			
	DRZWI EI 30		DRZWI EI 60
	DRZWI EI 30 Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ		DRZWI EI 60 Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
	ŚCIANA POZ. REI 120		ŚCIANA POZ. REI 60
	ŚCIANA POZ. EI 60		ŚCIANA POZ. EI 30
	KIERUNEK EWAKUACJI		LICZBA OSÓB DLA POMIESZCZEN
	DRZWI ROZSUWANE		
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Warszawie WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY Załącznik do pisma WZ.55.95.964.2. 20.18 r.			
USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ PROTECT Sp. j. Biurowiec: ul. Rudnickiego 3A lok. 13H, 01-858 Warszawa tel./fax (022) 648 06 94, kom. 0 602 213 712 e-mail: protect@protect.waw.pl, www.protect.waw.pl			
Temat: ANEKS DO EKSPERTYZY STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)			
Obiekt: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY ul. Medyczna 19, Płock			
Nazwa rysunku: RZUT V PIĘTRA			
Autorzy:	Uprawnienia:	Podpis:	mgr inż. Tadeusz Cisek Rozpoznawca ds. zabezpiecz. poz.
Opracowanie:	Uprawnienia:	Podpis:	inż. bud. iad. Marian Nocula Rozpoznawca budowlany
Skala:	Numer:	Wersja:	Data:
1:200	07	—	08.2018

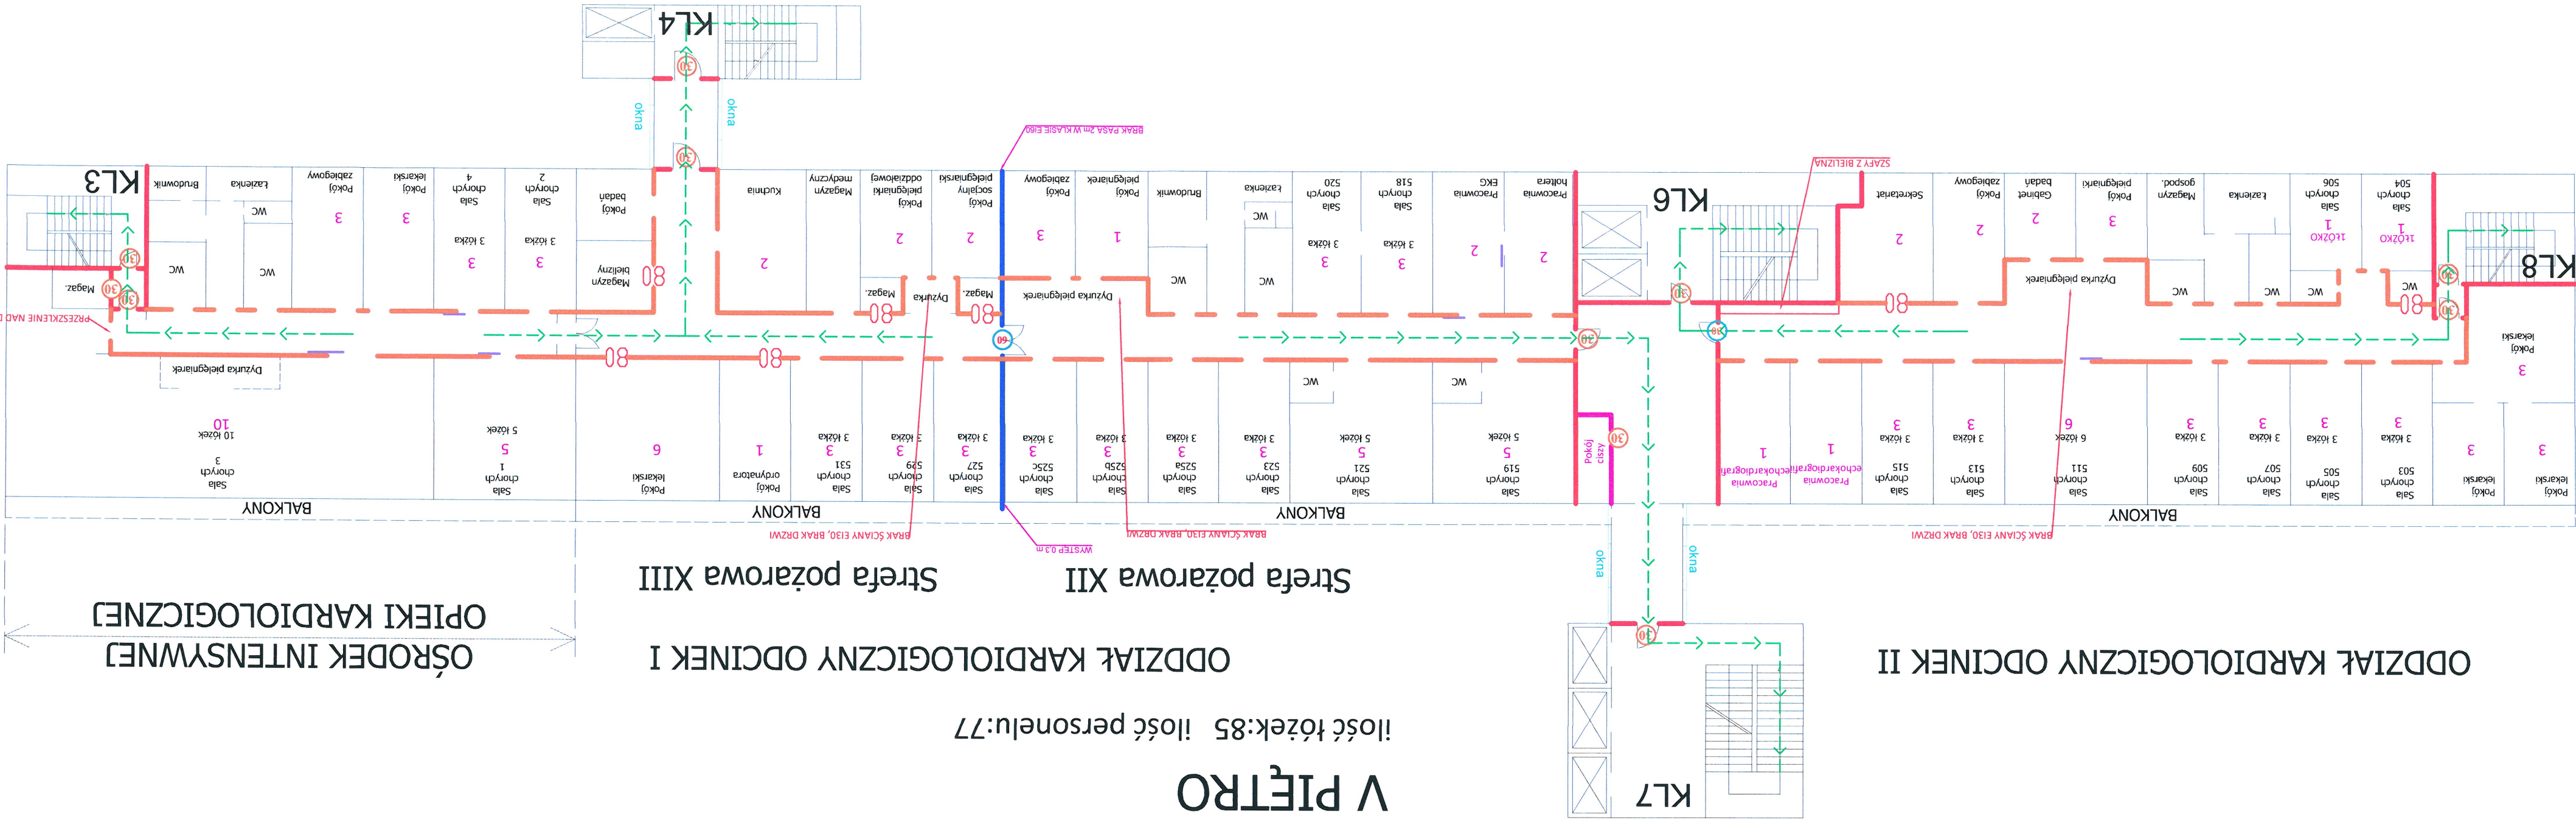

V PIĘTRO
ilość łóżek:85 ilość personelu:77