



WYKOP W GRUNTACH SUCHYCH

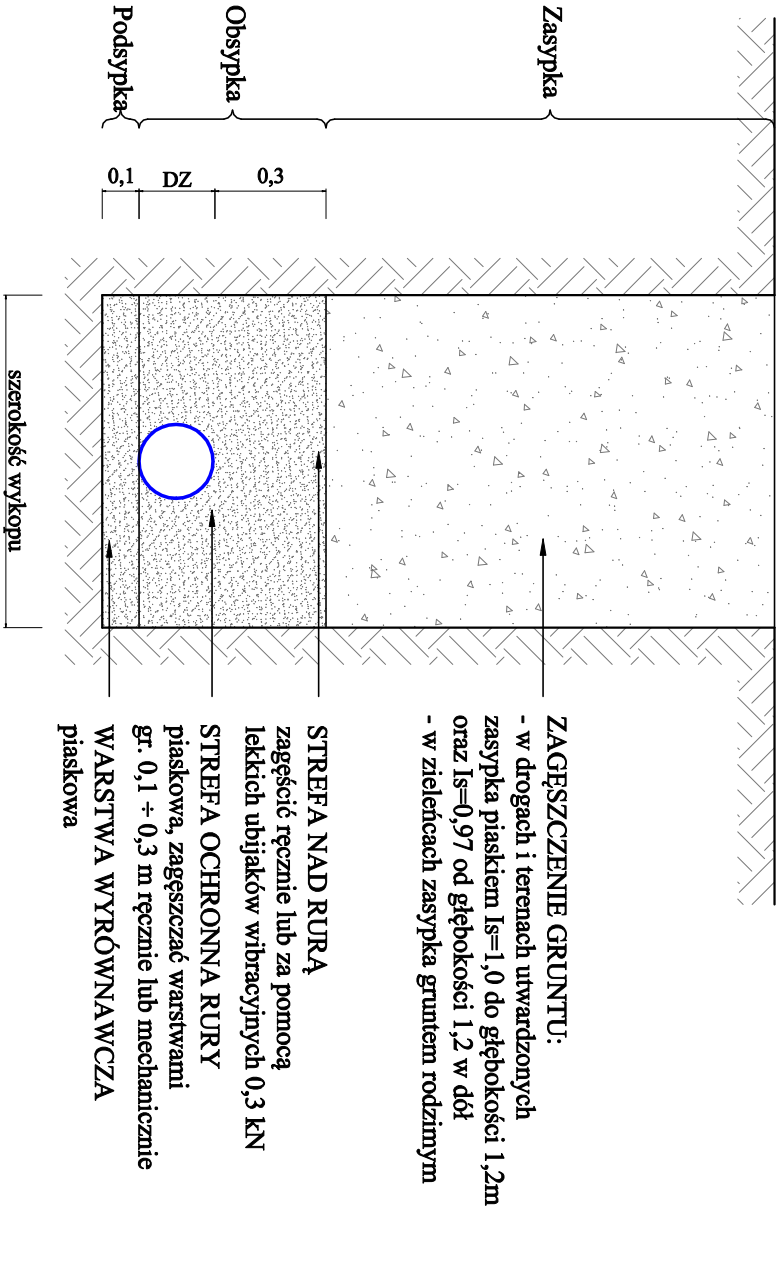

- UWAGI:**
1. Na podsypkę i obsypkę stosować piasek gruby i średni o bardzo dobrym uziarnieniu ($d=d_{60}/d_{10}>5$) i zawartości frakcji pyłastej i ilastej $< 5\%$.
 2. Dno wykopu ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości, w przypadku przekopu ponad wymaganą głębokość i naruszeniu gruntu rodzimego dno wykopu należy wyrównać zagęszczonym piaskiem.
 3. Do zagęszczania zasyпки w strefie rury oraz 30 cm nad jej wierzch należy stosować lekkie ubijaki do 0,3 kN, ciężkie urządzenia mogą być stosowane po przykryciu rury warstwą 1 m z odpowiednim zagęszczeniem.
 4. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie gruntu, zgodnie z dokumentacją.
 5. Zagęszczenie obsypki wykonywać jednocześnie z podnoszeniem obudowy wykopu

WYKOP W GRUNTACH UPLASTYCZNIONYCH

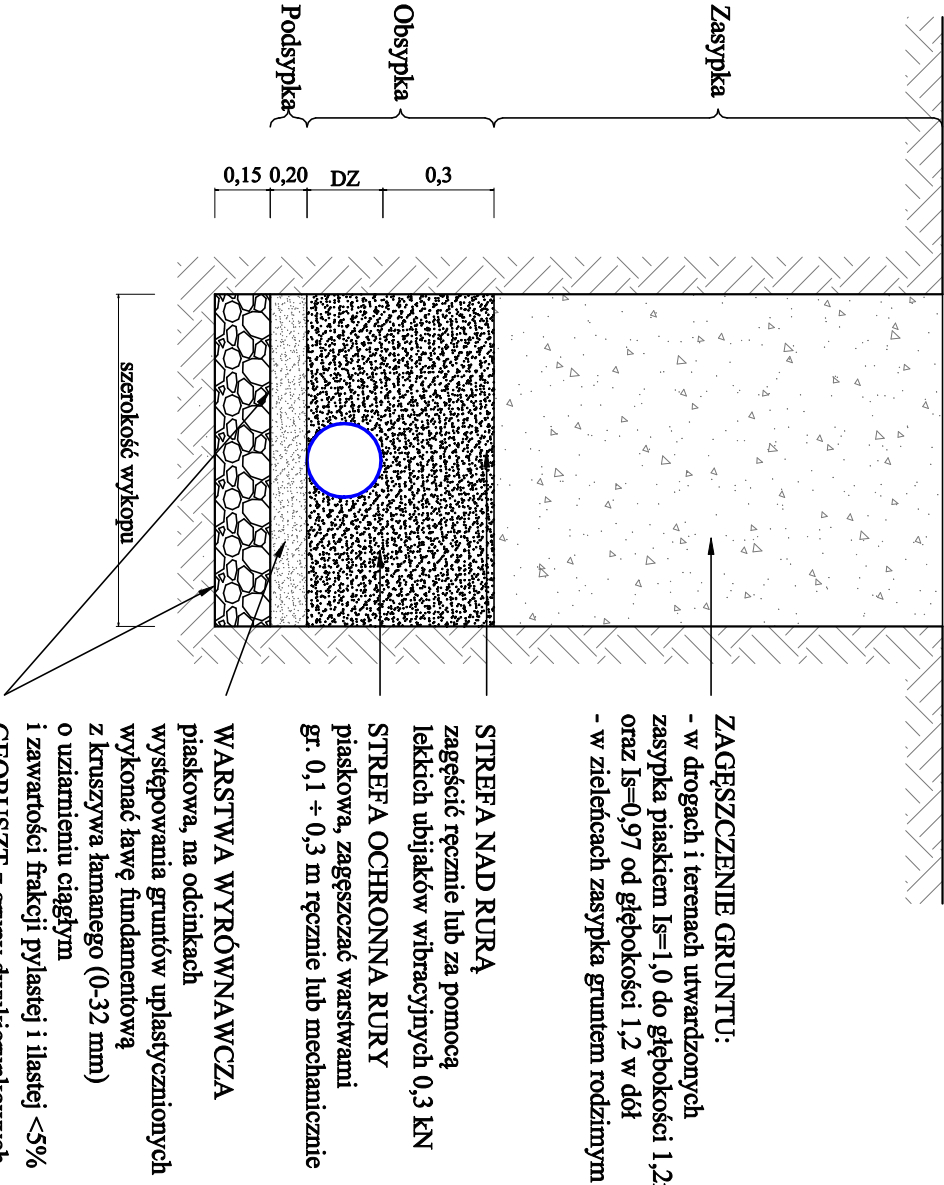

<i>Inwestor:</i> Gmina Nielisz Nielisz 279, 22-413 Nielisz			
<i>Wykonawca prac projektowych:</i> JR Projekt Joanna Rzeszutek 22-400 Zamość, ul. Brzozowa 19A/33			
<i>Nazwa inwestycji:</i> Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nielisz			
<i>Nazwa i adres obiektu budowlanego:</i> Sieć wodociągowa - Wólka Nieliska, Ruskie Piaski, gm. Nielisz			
<i>Przedmiot rysunku:</i> Wypełnienie wykopu			
<i>Stadium:</i> PT	<i>Skala:</i> -	<i>Nr rysunku:</i> 2	<i>Data:</i> 04.2025 r.
<i>Branża:</i> SANITARNA			
<i>Funkcja:</i>	<i>Nr uprawnień:</i>	<i>Specjalność:</i>	<i>Podpis:</i>
<i>Projektant:</i> mgr inż. Joanna Curyło	LUB0049/POOS08	Instalacja w zakresie sieci, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
<i>Sprawdzający:</i> mgr inż. Joanna Rzeszutek	74/2003	Instalacja w zakresie sieci, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	