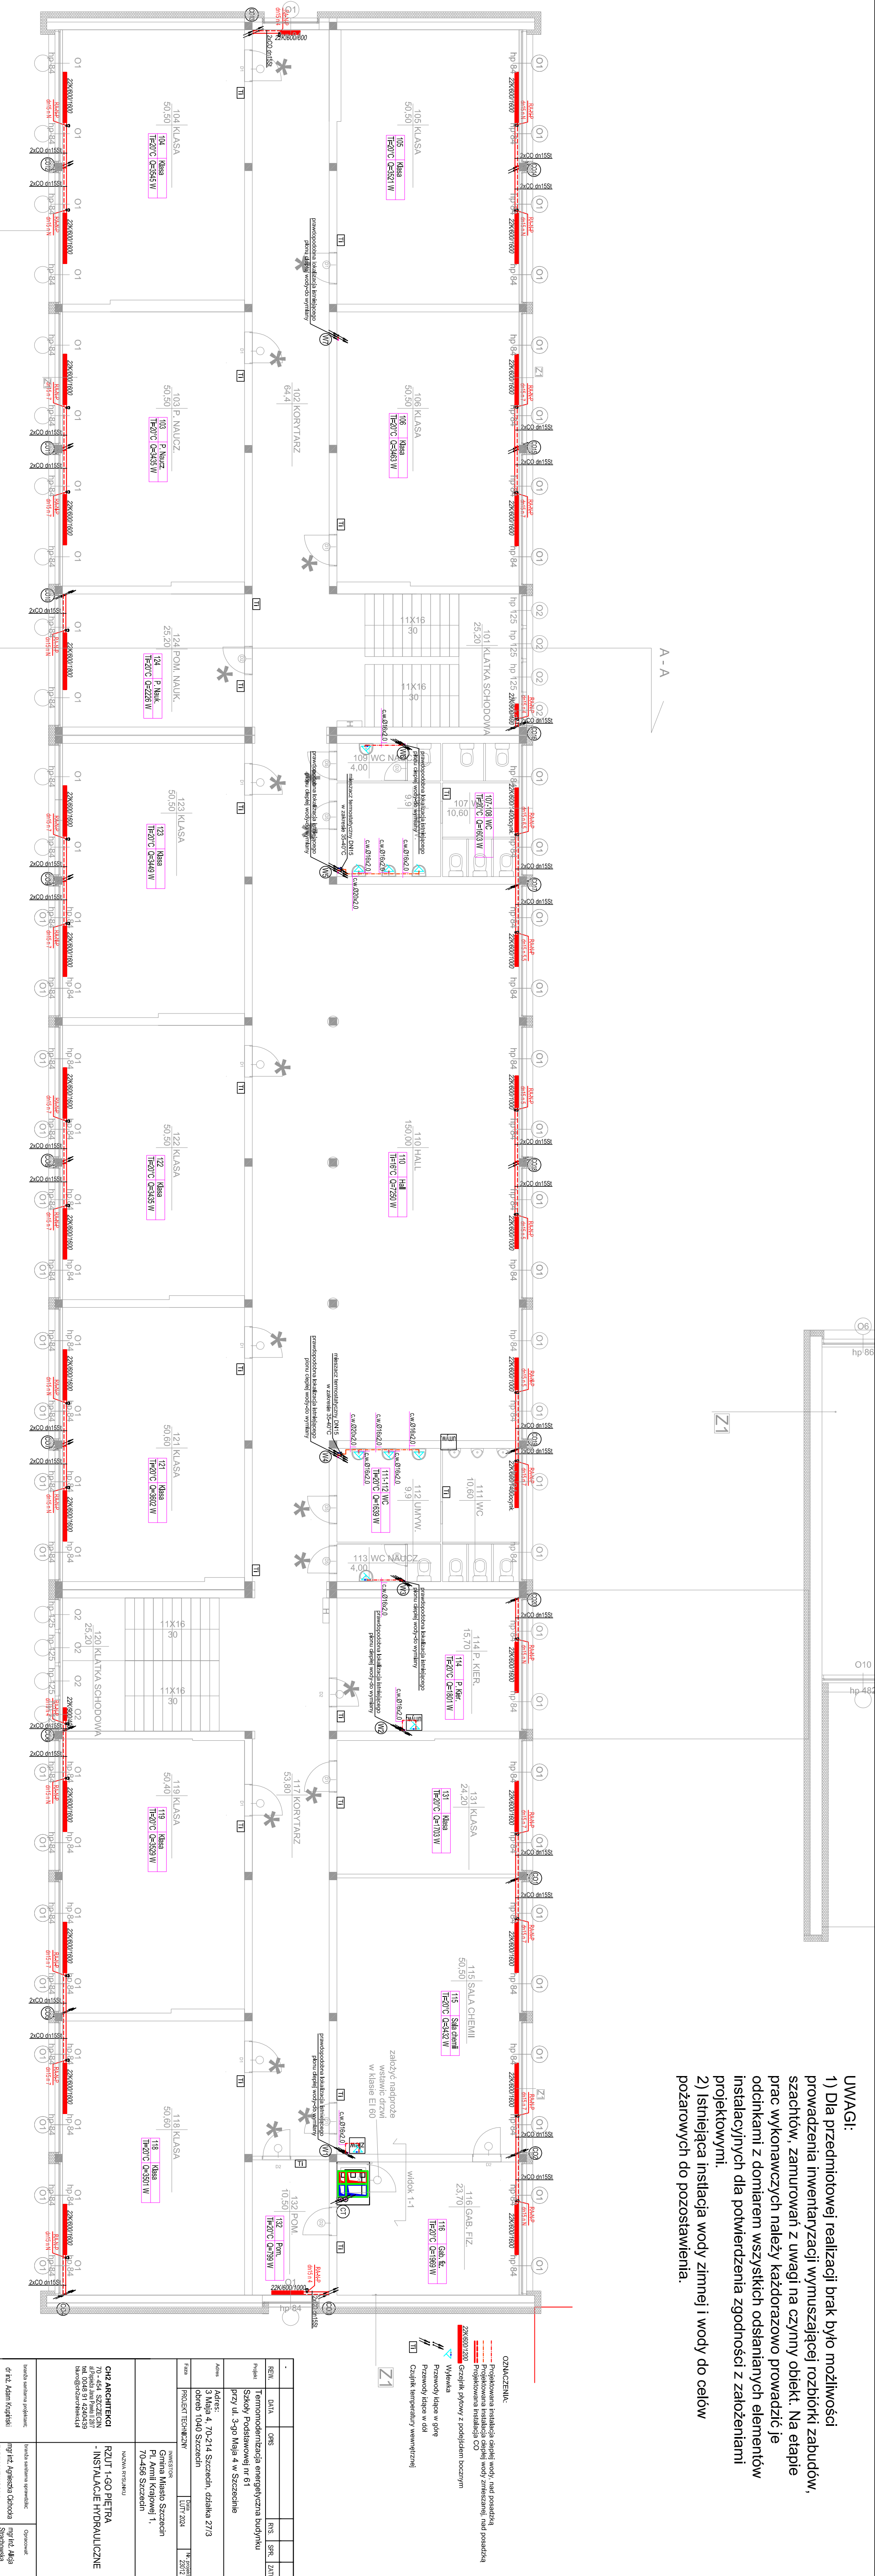


UWAGI

1) Dla przedmiotowej realizacji brak było możliwości prowadzenia inwentaryzacji wymuszającej rozbiórki zabudów szachtów, zamurowań z uwagi na czynny obiekt. Na etapie prac wykonawczych należy każdorazowo prowadzić je odcinkami z domiarom wszystkich odslanianych elementów instalacyjnych dla potwierdzenia zgodności z założeniami projektowymi.

2) Istniejąca instalacja wody zimnej i wody do celów pożarowych do pozostawienia.

[illegible]