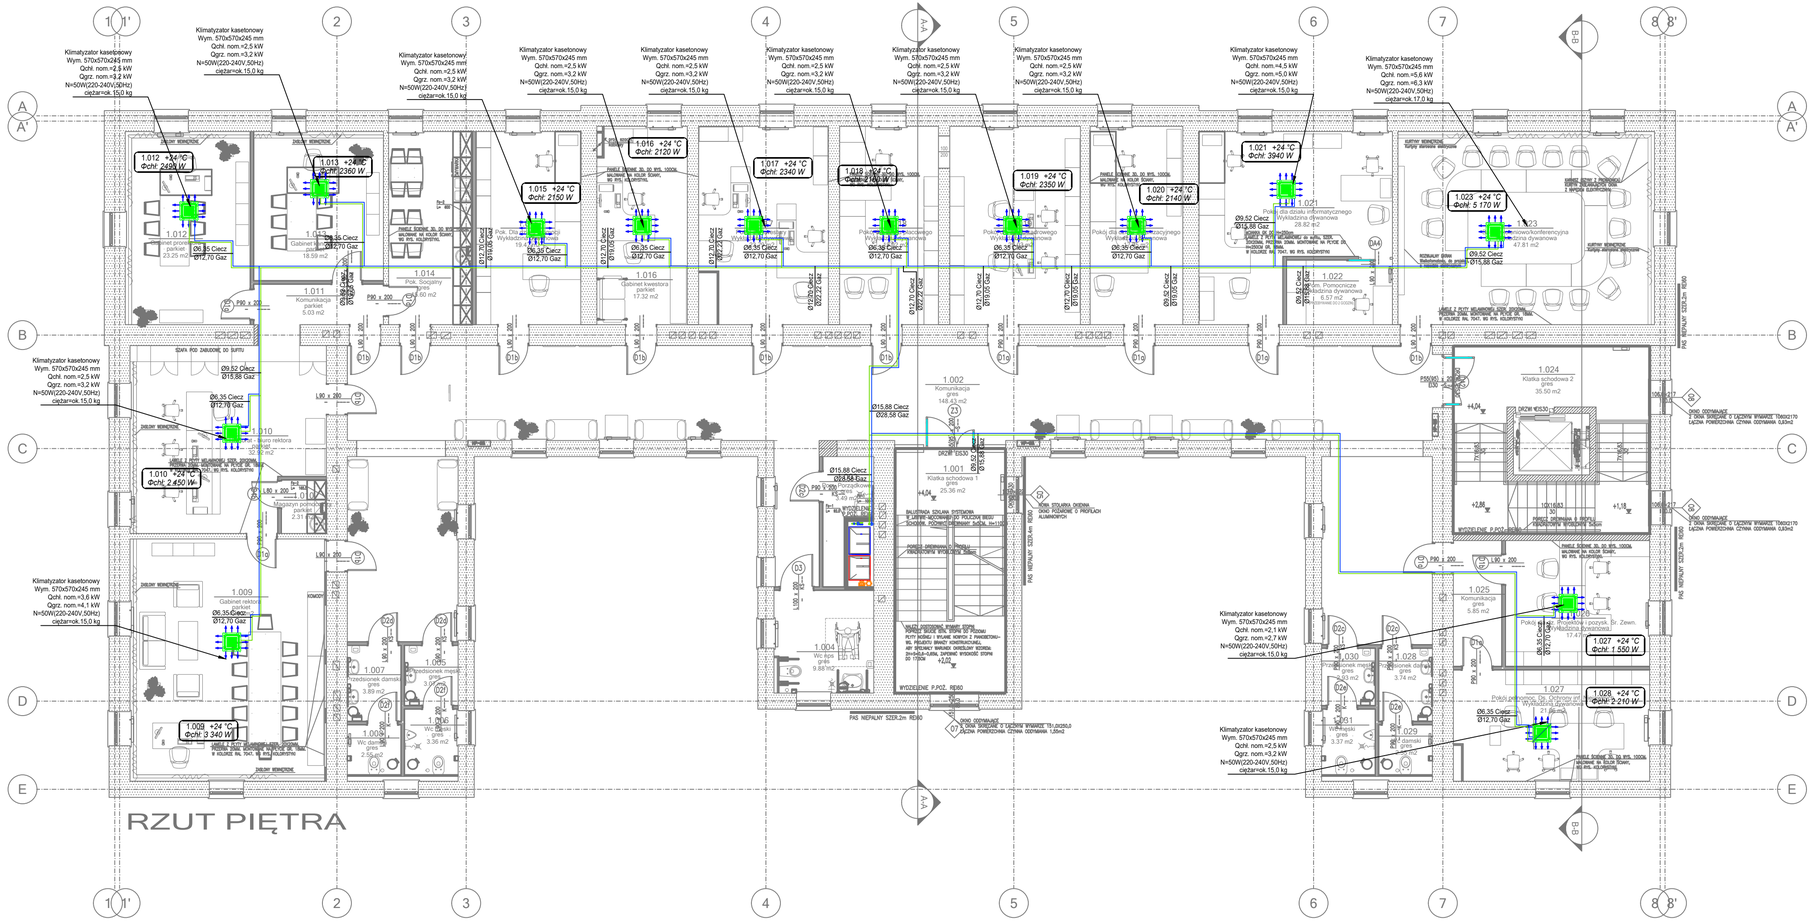

UWAGA!
- PRZEWODY INSTALACJI FREONOWEJ PROWADZONE W SUFICIE PODWIESZANYM
- INSTALACJĘ ZAIZOLOWAĆ PIANKĄ POLIETYLENOWĄ O WSPÓŁ. λmin = 0,035 W/mK
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

LEGENDA:

INSTALACJA FREONOWA

WEWNĘTRZNA JEDNOSTKA KLIMATYZACJI

0.10 +24 °C
Φchł: 6700 W

NAZWA POMIESZCZENIA ZAPOTRZEBOWNIE NA CHŁÓD

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN studio
ul. Buforowa 70A/35
52-129 Wrocław
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR
UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

TEMAT
PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
NA DZIAŁCE NR 62/9

OBIEKT
BUDYNEK "A" UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA	PODPISY
mgr inż. Tomasz Woźny	WKP/0191/PWOS/22	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Mikołaj Stelmach	WKP/0179/PWOS/19	

NAZWA RYSUNKU
Rzut piętra - instalacja klimatyzacji

FAZA PROJEKTU	PTW	BRANŻA	SANITARNA
SKALA	1:100	NR RYSUNKU	S.16
DATA	2023-08		
NR PROJEKTU	056		