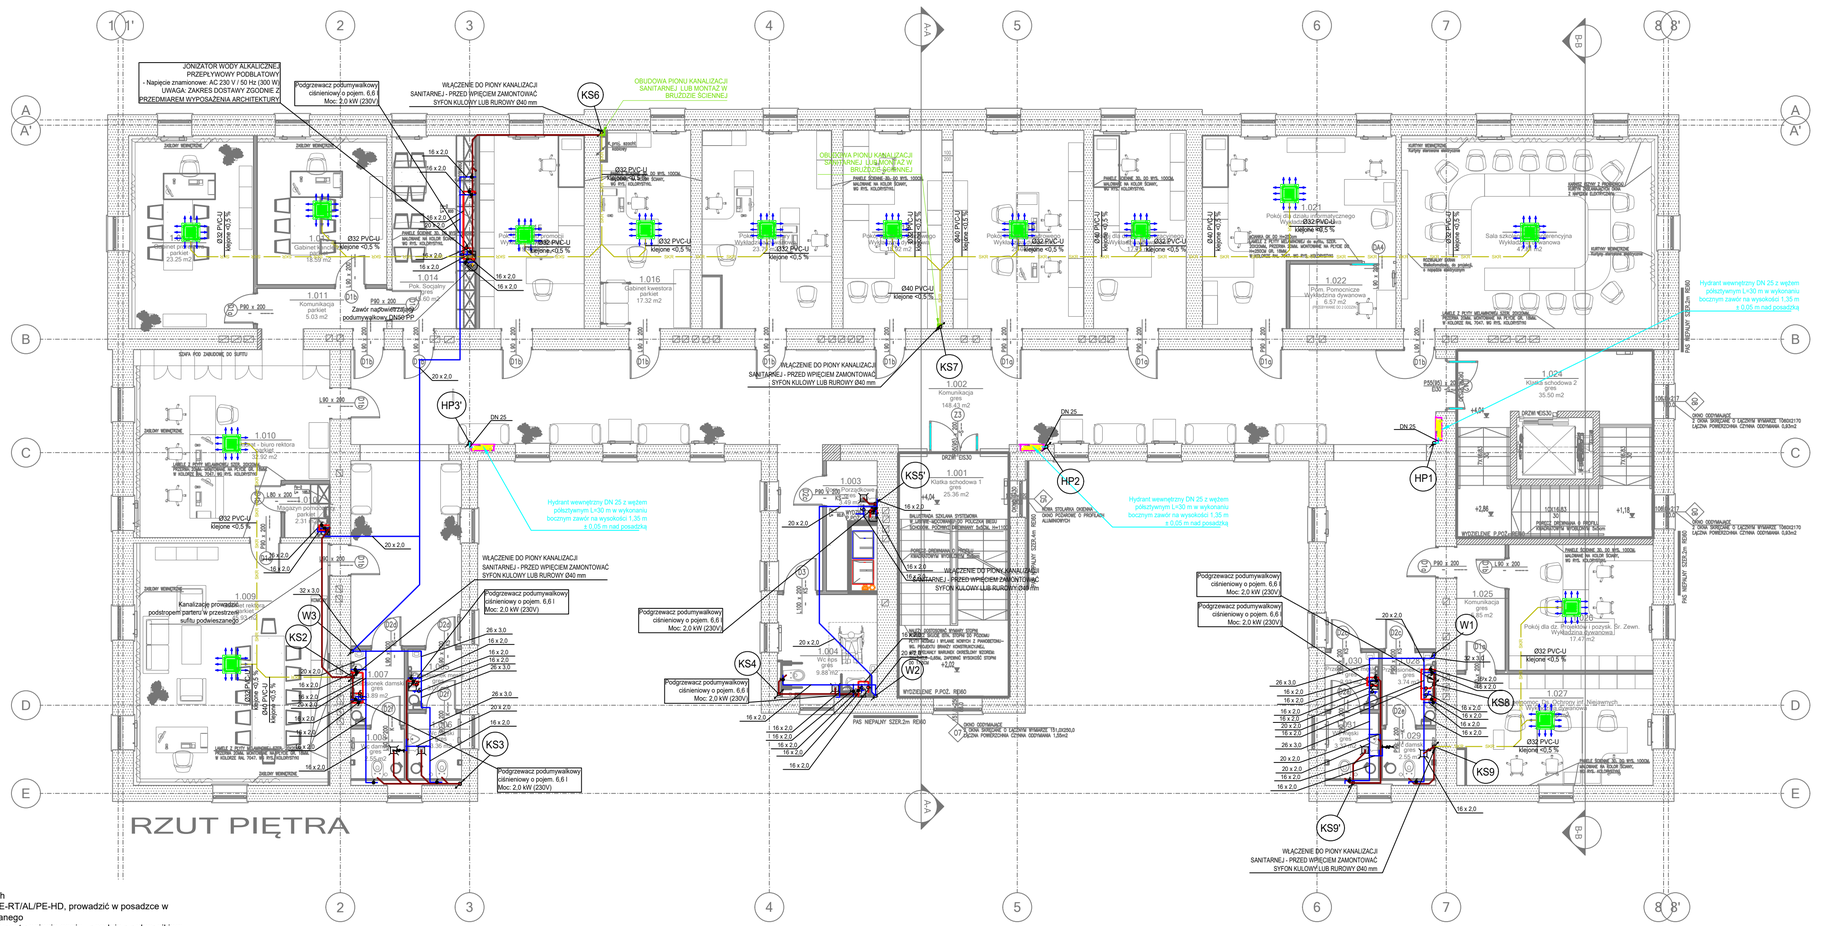

UWAGI dot. instalacji wody:
- Przewody instalacji p.poż wykonać rur stalowych ocynkowanych
- Przewody zimnej wody,ciepłej wody użytkowej wykonać z rur PE-RT/AL/PE-HD, prowadzić w posadzce w warstwie izolacji oraz pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego
- Izolacja powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia - zgodnie z załącznikiem nr 3 pkt 3 wt
- Instalacje zimnej wody do zaworu pierwszeństwa wykonac z rur stalowych ocynkowanych niepalnych
- W celu ułatwienia montażu podgrzewacz wyposażony w dostarczaną oddzielnie izolacje cieplną z pianki PUR
- Przewody wodne do odbiorników prowadzić posadzcze w warstwie izolacji, w bruzdach ściennych
- Na instalacji wykonać kompensację wykorzystując naturalne załamania tras, dokładne wymiary kompensacji ustalić w oparciu o wytyczne producenta, na etapie realizacji,
- Na instalacji wykonać podpory stałe i przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta rur,
- Podłączenia baterii stojących wykonać jako elastyczne,
- Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać jako p.poż.
- Przed podłaczeniem każdej z baterii stojących zamontować zawory odcinające.
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

LEGENDA:

- Instalacja zw
- Instalacja pożarowa
- Instalacja cwu
- Instalacja Cyrkulacyjna
- Kanalizacja sanitarna
- Wywiewka kanalizacji sanitarnej pod stropem
- W1 H1 — Pion wodociągowy/ppoż.
- KS3' — Pion kanalizacyjny
- Przejścia pożarowe
- C.O.T. DN15 — Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury
- Zawór trójdrogowy mieszający
- Zawór napowietrzający
- Wywiewka dachowa
- Zawór odcinający (kulowy)
- Zawór zwrotny
- Pompa cyrkulacyjna
- EA — Zawór antyskażeniowy
- Wodomierz skrzydłkowy
- Filtr siatkowy

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN studio
ul. Buforowa 70A/35
52-129 Wrocław
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR
UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

TEMAT
PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
NA DZIAŁCE NR 62/9

OBIEKT
BUDYNEK "A" UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA	PODPISY
mgr inż. Tomasz Woźny	WKP/0191/PWOS/22	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Mikołaj Stelmach	WKP/0179/PWOS/19	

NAZWA RYSUNKU: Rzut piętra - instalacja wod-kan

FAZA PROJEKTU	PTW	BRANŻA	SANITARNA
SKALA	1:100	NR RYSUNKU	S.03
DATA	2023-08		
NR PROJEKTU	056		