SCHEMAT KONSTRUKCJI PIWNICY

1:75

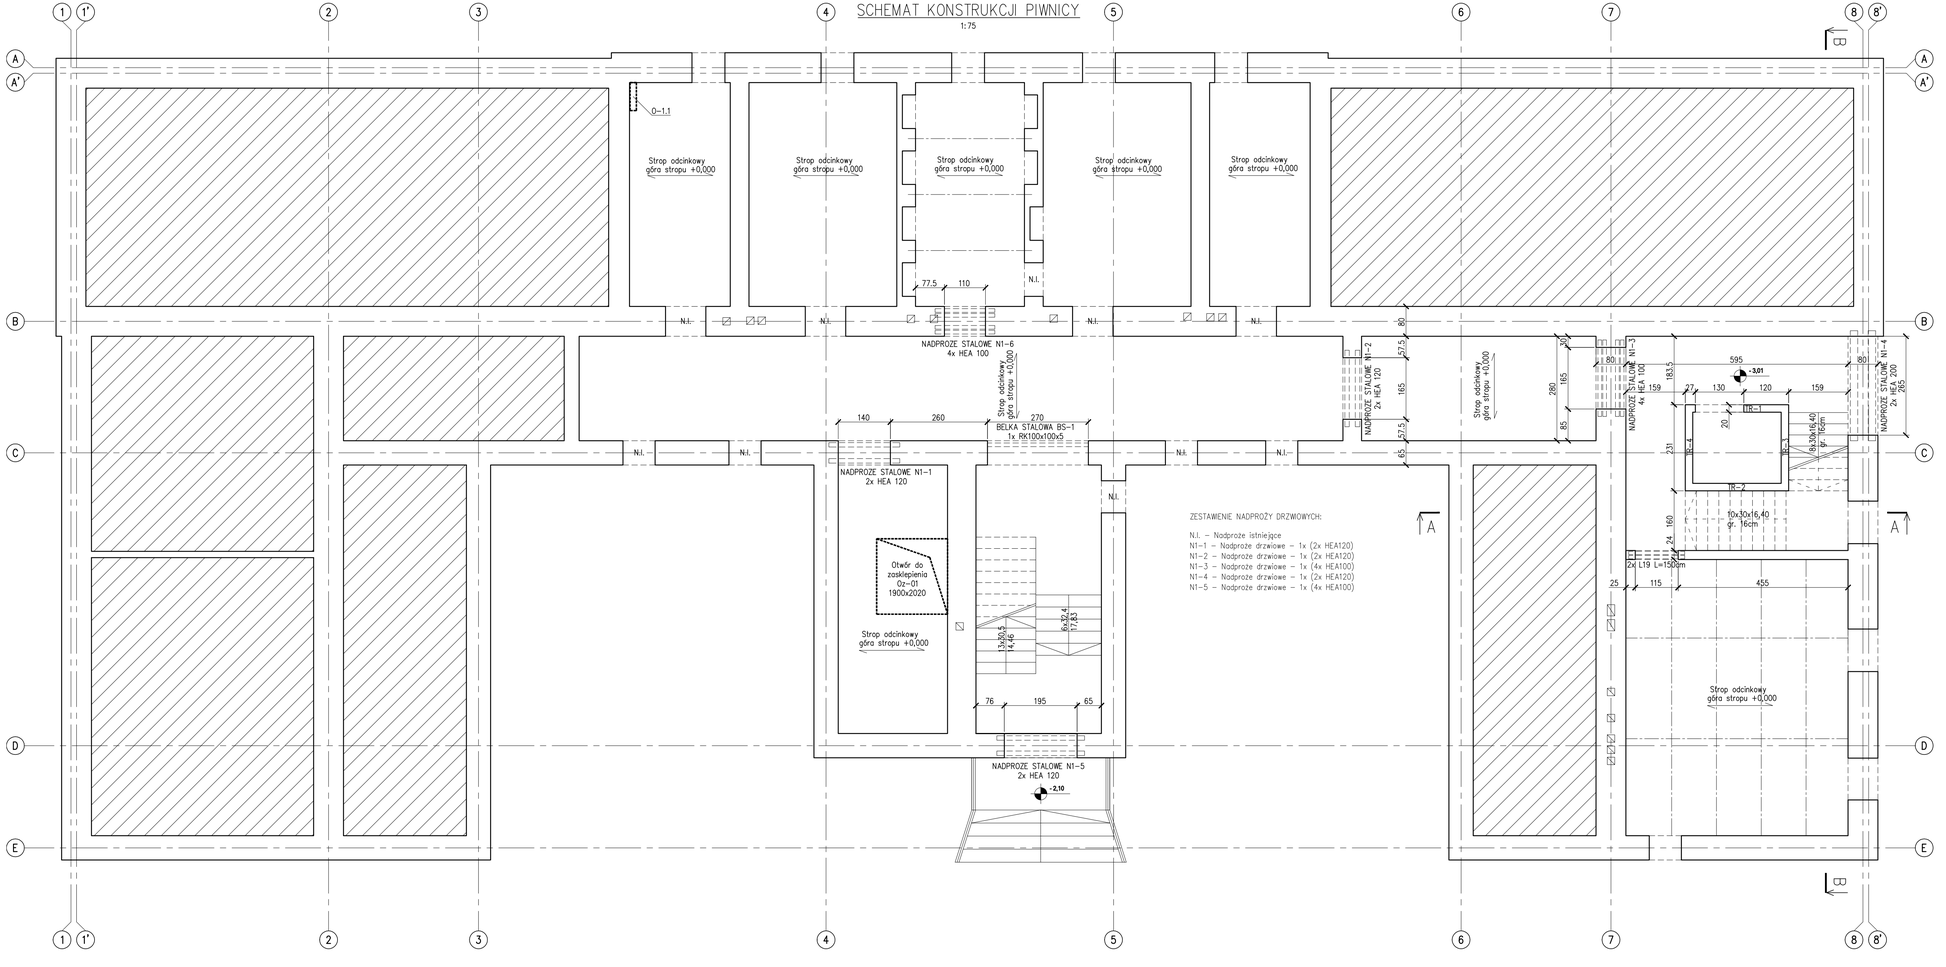

ZESTAWIENIE NADPROŻY DRZWIOWYCH:

N.I. – Nadproże istniejące
N1-1 – Nadproże drzwiowe – 1x (2x HEA120)
N1-2 – Nadproże drzwiowe – 1x (2x HEA120)
N1-3 – Nadproże drzwiowe – 1x (4x HEA100)
N1-4 – Nadproże drzwiowe – 1x (2x HEA120)
N1-5 – Nadproże drzwiowe – 1x (4x HEA100)

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym oraz projektami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
4. Rzędną określoną jako "góra stropu" określa górną powierzchnię stropu wraz z warstwami wykończeniowymi.
5. W miejscach otworów instalacyjnych o rozpiętości < 30cm w ścianach nie jest wymagane umieszczenie nadproży w postaci belek stalowych pod warunkiem braku oparcia nośnych belek stropowych w miejscu otworów. Rozstaw między otworami min. 50cm.
6. Należy zapewnić odpowiednie oparcie belek nadproży wg. zaleceń producenta w przypadku belek prefabrykowanych lub wg. rysunków konstrukcyjnych zamieszczonych w niniejszym opracowaniu.
7. Projektowana lokalizacja, ilość oraz rozpiętość stalowych belek nadproży otworów drzwiowych wymaga weryfikacji ze stanem rzeczywistym na miejscu budowy. W razie pytań i rozbieżności należy skontaktować się z projektanem w celu uzgodnienia sposobu postępowania.
8. Rodzaje, grubości oraz układ nośny stropów budynku opracowany na podstawie inwentaryzacji, dokumentacji archiwalnej oraz literatury technicznej. W przypadku różnic pomiędzy stanem faktycznym a projektowanym należy skontaktować się z projektantem.
9. Na każdym etapie robót zachować szczególną ostrożność, nowe przekucia nie mogą uszkodzić istotnych elementów konstrukcji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi powiadomić projektanta w celu rozwiązania problemu w ramach nadzoru autorskiego.
10. W przebudowywanym budynku mogą wystąpić elementy nie ujęte w niniejszym projekcie w zależności od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku.
11. Otwory instalacyjne zostały ujednolicone wymiarowo. Ostateczne wymiary uzgodnić z branżą instalacyjną.
12. Należy zwrócić uwagę na sąsiadujące kominy wentylacyjne podczas prac związanych z poszerzaniem otworów drzwiowych oraz wstawieniem nadproży. Występujące kolizje należy zabezpieczyć, zapewnić odpowiednie oparcie belkom poprzez wypełnienie kolidującego kanału komina betonem B20 na całej jego wysokości.

Uwaga:

Niniejsza dokumentacja została sporządzona dla potrzeb opracowania projektowego pn. "Rozbudowa budynku "A" Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21.

W przypadku wykorzystania dokumentacji do celów projektowych, wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

PROJEKTANT

ARCHITEKTURAPLUSDESIGN studio

ul. Serbska 8B/17
61-496 Poznań
ul. Buforowa 70A/35
52-129 Wrocław

tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR

UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
UL. MICKIEWICZA 21
38-500 SANOK

TEMAT

PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU
PRZY UL. MICKIEWICZA 21,
NA DZIAŁCE NR 62/9

OBIEKT

BUDYNEK "A"
UCZELNI PAŃSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

	UPRAWNIENIA	PODPISY
PROJEKTANT: mgr inż. Szymon Korbel	SLK/8697/PBKb/17	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Urszula Jonderko	SLK/4161/PWOK/12	

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT KONSTRUKCJI PIWNICY

FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY
BRANŻA	KONSTRUKCJA
SKALA	1:75
DATA	2024-01
NR PROJEKTU	057
NR RYSUNKU	K.02