


Rzut aksonometryczny wewnętrznej instalacji gazowej

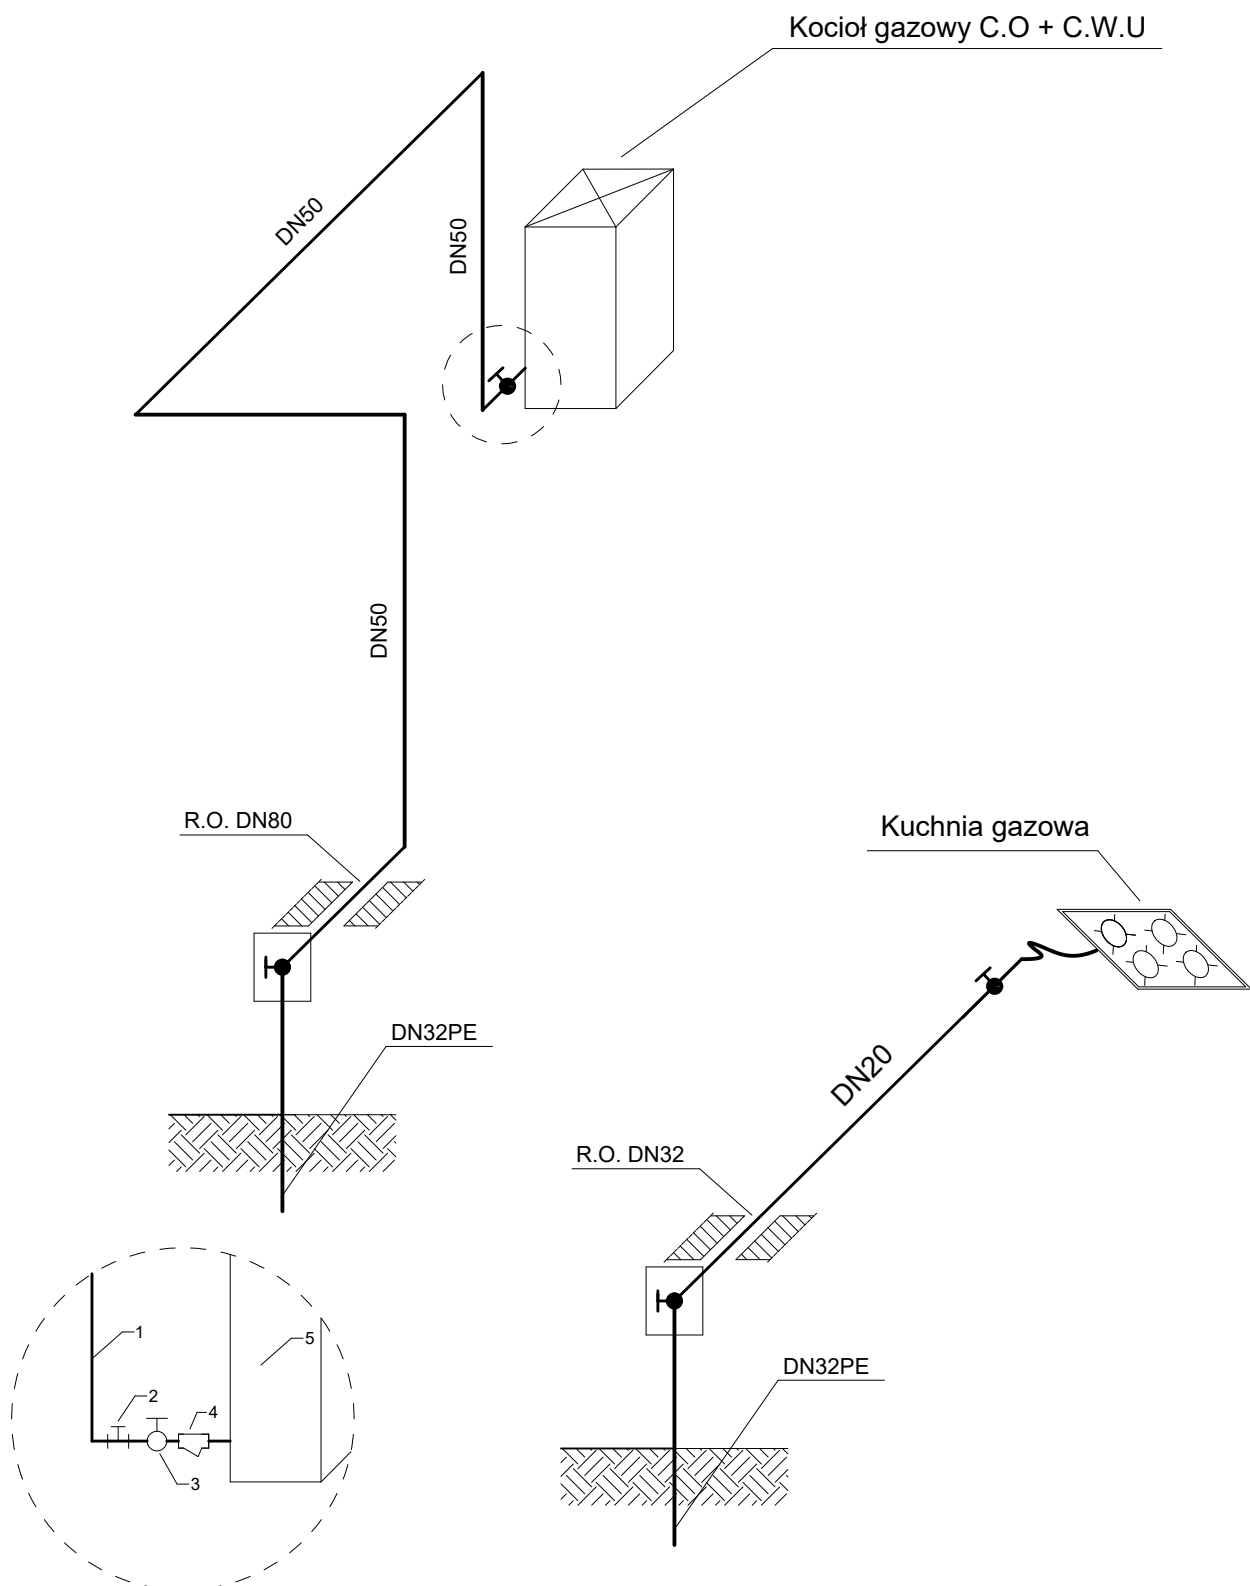

Oznaczenia:

- 1 - Instalacja gazowa Ø25 stal
- 2 - Trójnik Ø25x15x25 z korkiem do prób szczelności
- 3 - Zawór kulowy gazowy DN=25mm
- 4 - Filtrowy siatkowy gazowy DN=25mm
- 5 - Piec gazowy

Nazwa opracowania:				
Instalacja wewnętrzna i zbiornikowa gazu płynnego				
Nazwa i adres obiektu:				
Budynek Centrum Usług Społecznych 87-811 Fabianki, Świątkowizna dz. nr 16/4				
Przedmiot rysunku:	Schemat aksonometryczny	Nr:	8	Skala: schemat
Projektant:	mgr inż. Ryszard Romański upr. LOD/2510/POOS/15	Data:	marzec 2025	