



P.p.=200,00

Nazwa węzła	K55.1	K55
Rzędna istniejącego terenu	212,60	212,70
Rzędna dna proj. rurociągu	211,20	211,12
Zagłębienie dna przewodu	1,40	1,59
Długość odcinka	17,00	
Proj. spadek rurociągu, odległość	<div><div></div><div><div>L=17,00</div><div>i=5,0 ‰</div></div></div>	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	dz 160/4,7 PVC SN8	
Hektometr i odległości	00	14,50 17,00

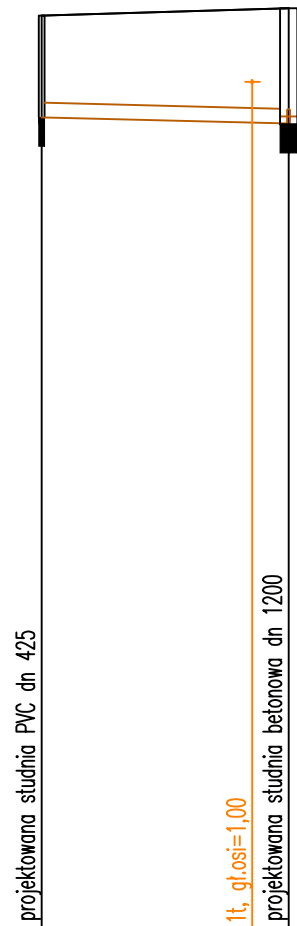

K54.1	K54
213,00	212,60
211,04	210,54
1,36	2,06
10,00	
i=10,0 ‰	
L=10,00	
dz 160/4,7 PVC SN8	
00	10,00

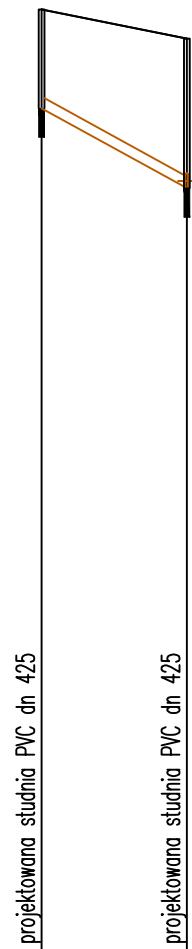

Długość wszystkich przewodów: 27,0 [m]

1	K551–K55	17,0	K551–K55	
2	K54.1–K54	10,0	K54.1–K54	1:100/500
Nr profilu	Nazwa	Długość [m]	Węzły	05.12.2016r.
Projektował inż. Zygmunt Moskal		Opracował Antoni Kopytko	Opracował mgr inż. Agnieszka Chmielewska	Sprawdził inż. Stanisław Jakubowski
"AKTEX" TOMASZÓW LUBELSKI		Przyłącze K55.1–K55,K54.1–K54		
		Kanalizacja sanitarna z przyłączami w m. Łaszczów gm. Łaszczów		Nr rys.