
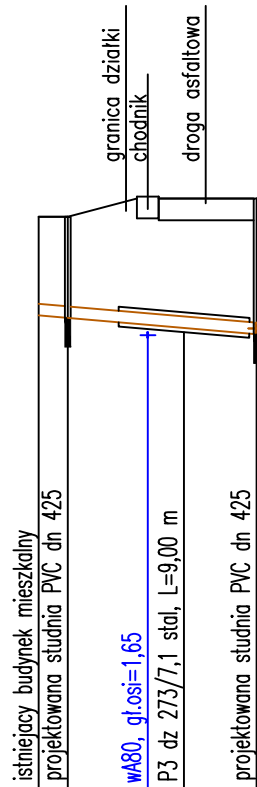


P.p.=200,00

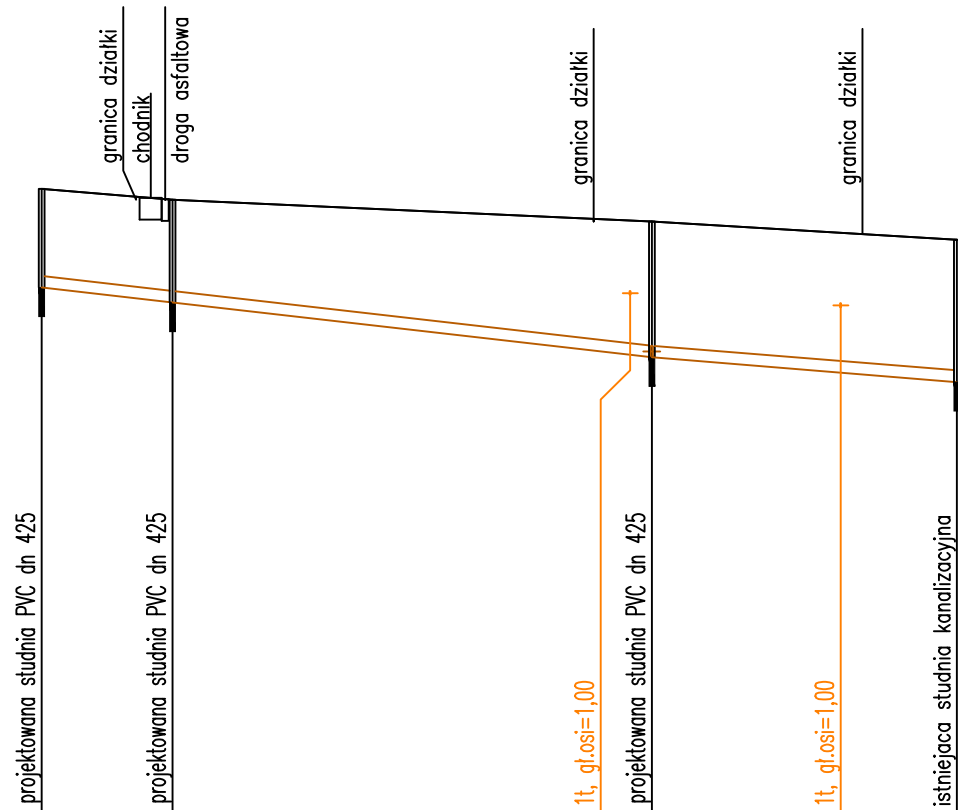

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------|
| Nazwa węzła | K82.3 | K82.2 | K82.1 | 82 |
| Rzędna istniejącego terenu | 208,60 | 208,45 | 208,15 | 207,90 |
| Rzędna dna proj. rurociągu | 207,24 | 207,09 | 206,37 | 206,05 |
| Zagłębienie dna przewodu | 1,36 | 1,42 | 1,87 | 1,96 |
| Długość odcinka | 9,00 | 33,00 | 21,00 | |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | L=42,00 | i=22,9 ‰ | L=21,00 | i=16,2 ‰ |
| Proj. średnica zewnętrzna, materiał | dz 160/4,7 PVC SN8 | | | |
| Hektometr i odległości | 00 | 6,50 | 9,00 | 38,00 |

| | |
|--------------------|--------|
| BM K116.1 | K82.1 |
| 207,90 | 208,15 |
| 206,54 | 206,28 |
| 1,36 | 1,87 |
| 1,39 | 1,87 |
| 8,00 | 5,00 |
| 2,00 | 13,00 |
| i=17,3 ‰ | |
| L=15,00 | |
| dz 160/4,7 PVC SN8 | |
| 2,00 | 15,00 |

Długość wszystkich przewodów: 78,0[m]

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| 1 | K82.3-82 | 63,0 | K82.3-82 |
| 2 | BM-K82.1 | 15,0 | BM-K82.1 |
| Nr profilu | Nazwa | Długość [m] | Węzły |
| Projektował inż. Zygmunt Moskal | Opracował Antoni Kopytko | Opracował mgr inż. Agnieszka Chmielewska | Sprawdził inż. Stanisław Jakubowski |
| "AKTEX" TOMASZÓW LUBELSKI | | Przyłącze K82.3-82,BM-K82.1 | |
| Kanalizacja sanitarna z przyłęczami w m. Łaszczów gm. Łaszczów | | | Nr rys. |