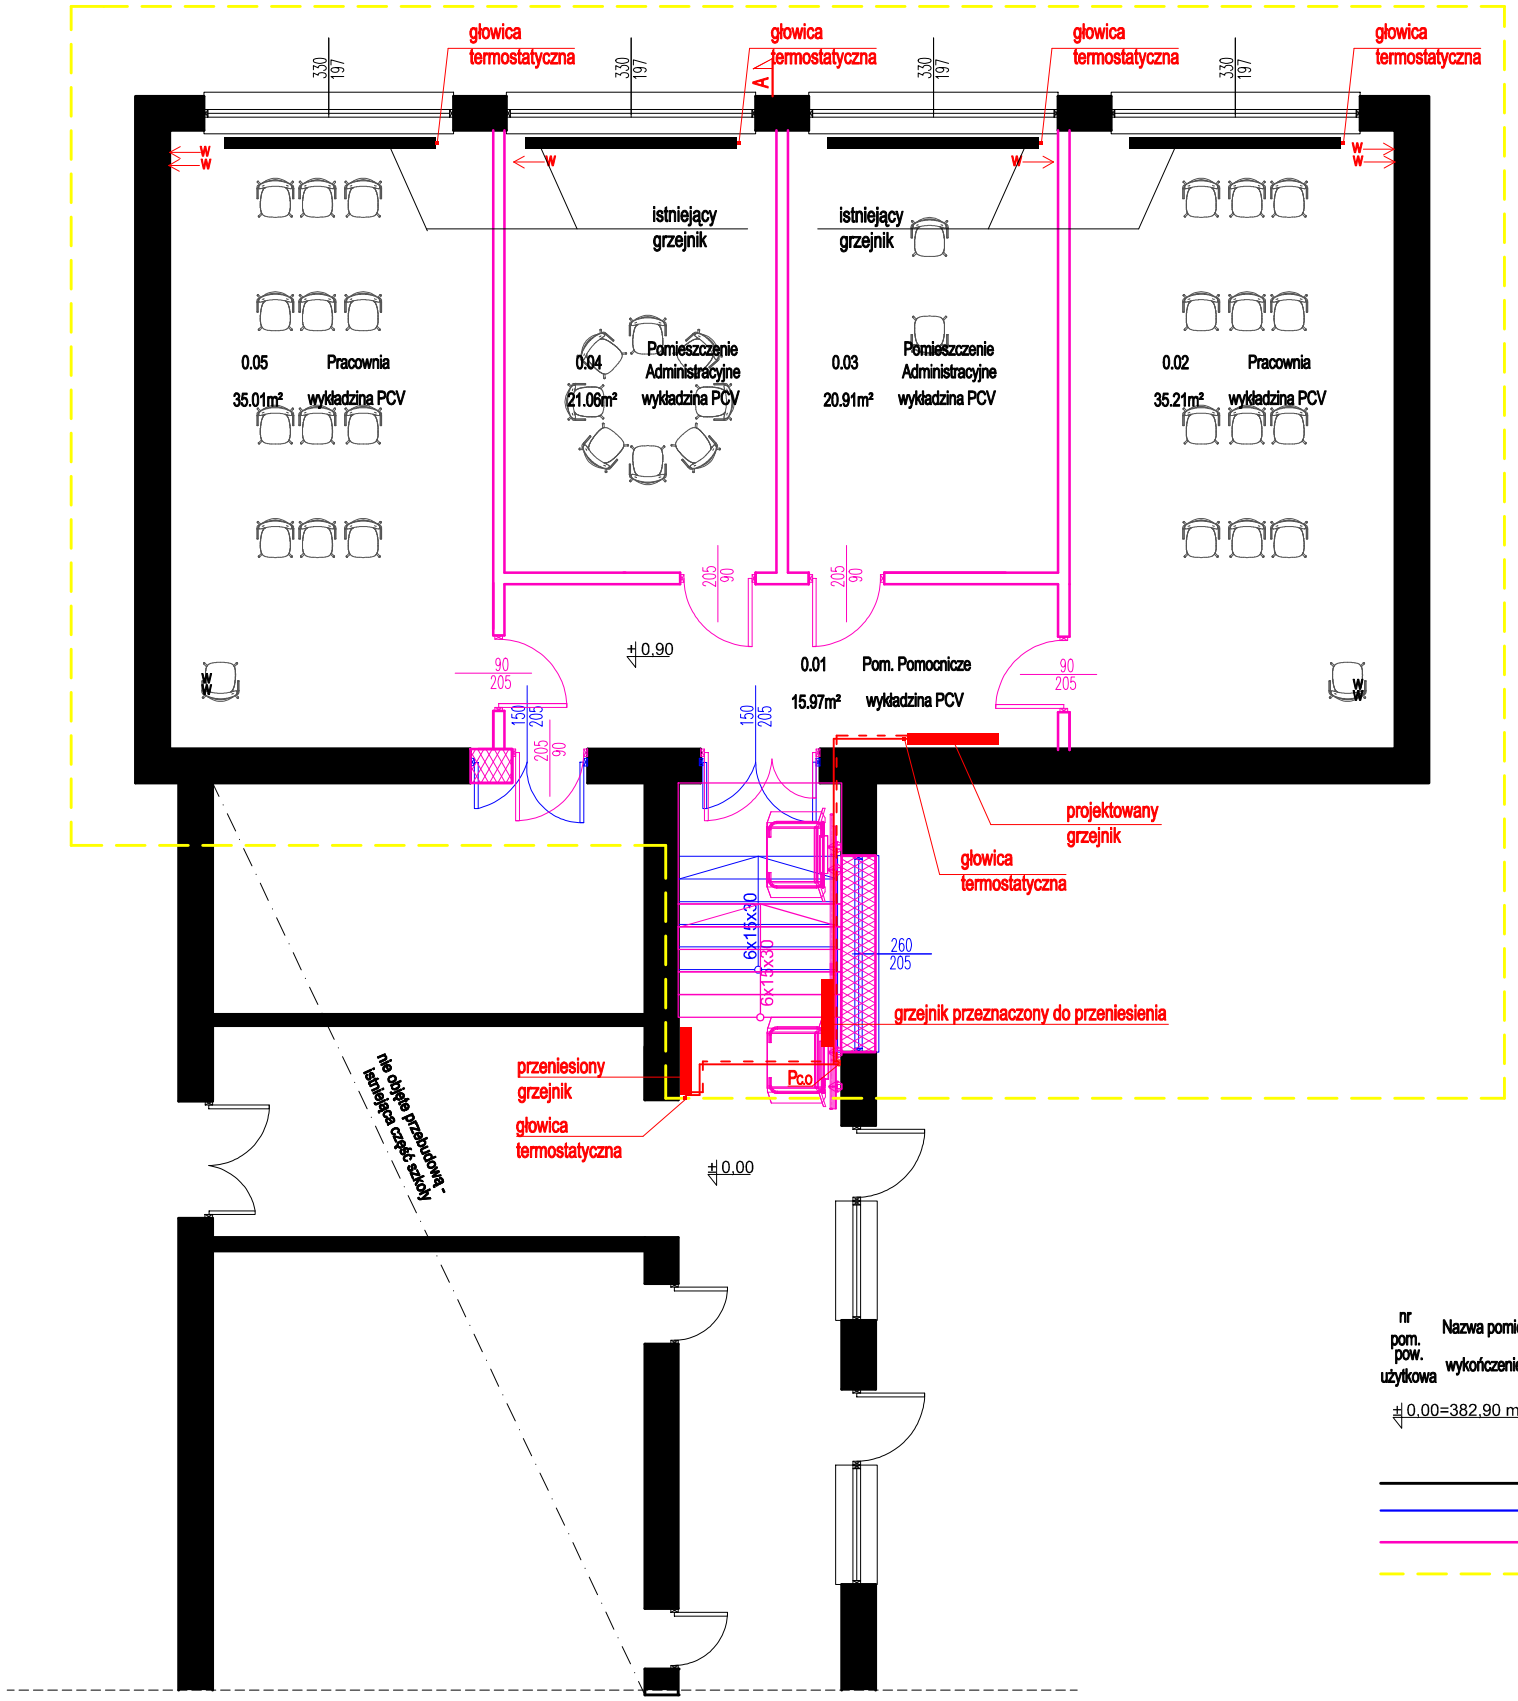

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLNE				
Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Temperatura [°C]	Zapotrzebowanie [W]
0.1	pomieszczenie pomocnicze	wykładzina PCV	18	1043
0.2	pracownia	wykładzina PCV	20	4226
0.3	pomieszczenie administracyjne	wykładzina PCV	20	2026
0.4	pomieszczenie administracyjne	wykładzina PCV	20	2026
0.5	pracownia	wykładzina PCV	20	3849

OBJAŚNIENIA:

- rury c.o. - zasilanie
- rury c.o. - powrót
- Pco - wpięcie do istniejącej instalacji
- montaż głowicy termostatycznej

WAŻNE:

- rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz pozostałymi projektami branżowymi
- w przypadku stwierdzenia rozbieżności należy zwrócić się do projektanta celem wyjaśnienia
- rysunek stanowi schemat instalacji ogrzewania do dokumentacji pozwolenia na budowę
- instalację należy wykonać zgodnie z przepisami i normami oraz wytycznymi producenta; w razie potrzeby należy wykonać projekt wykonawczy
- przebieg rur i przebicia uzgodnić na budowie

nr pom. / pow. użytkowa — Nazwa pomieszczenia / wykończenie

+0.00=382.90 m.n.p.m

- STAN ISTNIEJĄCY
- STAN DO ROZBIÓRKI
- STAN PROJEKTOWANY
- ZAKRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BACZYNIE

Rysunek: RZUT PARTERU	Skala: 1:100	
	Data: czerwiec 2025 r.	
Lokalizacja: DZ. NR EWID.:4189; 747/1; 1037/2 JEDN.EWID.: 121503_2 GM BUDZÓW OBRĘB: 0001 BACZYN ID: 121503_2.0001.4189, 747/1, 1037/2		
Projektant: MGR INŻ. MAREK PILSYK MAP/0342/PWBS/15	Podpis:	Nr rys: IS-1
Sprawdzający: MGR INŻ. MARCIN JACYSZYN UPR. MAP/0567/PBS/17	Podpis:	