


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

OZNACZENIA

- Ø 80 przewód wodociągowy wody surowej
- Ø 80 przewód wodociągowy wody uzdatnionej
- Ø 80 popłucziny
- Ø 20 × 1,9 przewód sprężonego powietrza
- Ø 20 × 1,9 przewód odpowietrzający
- Ø 50 przewód odpływowy do kanalizacji

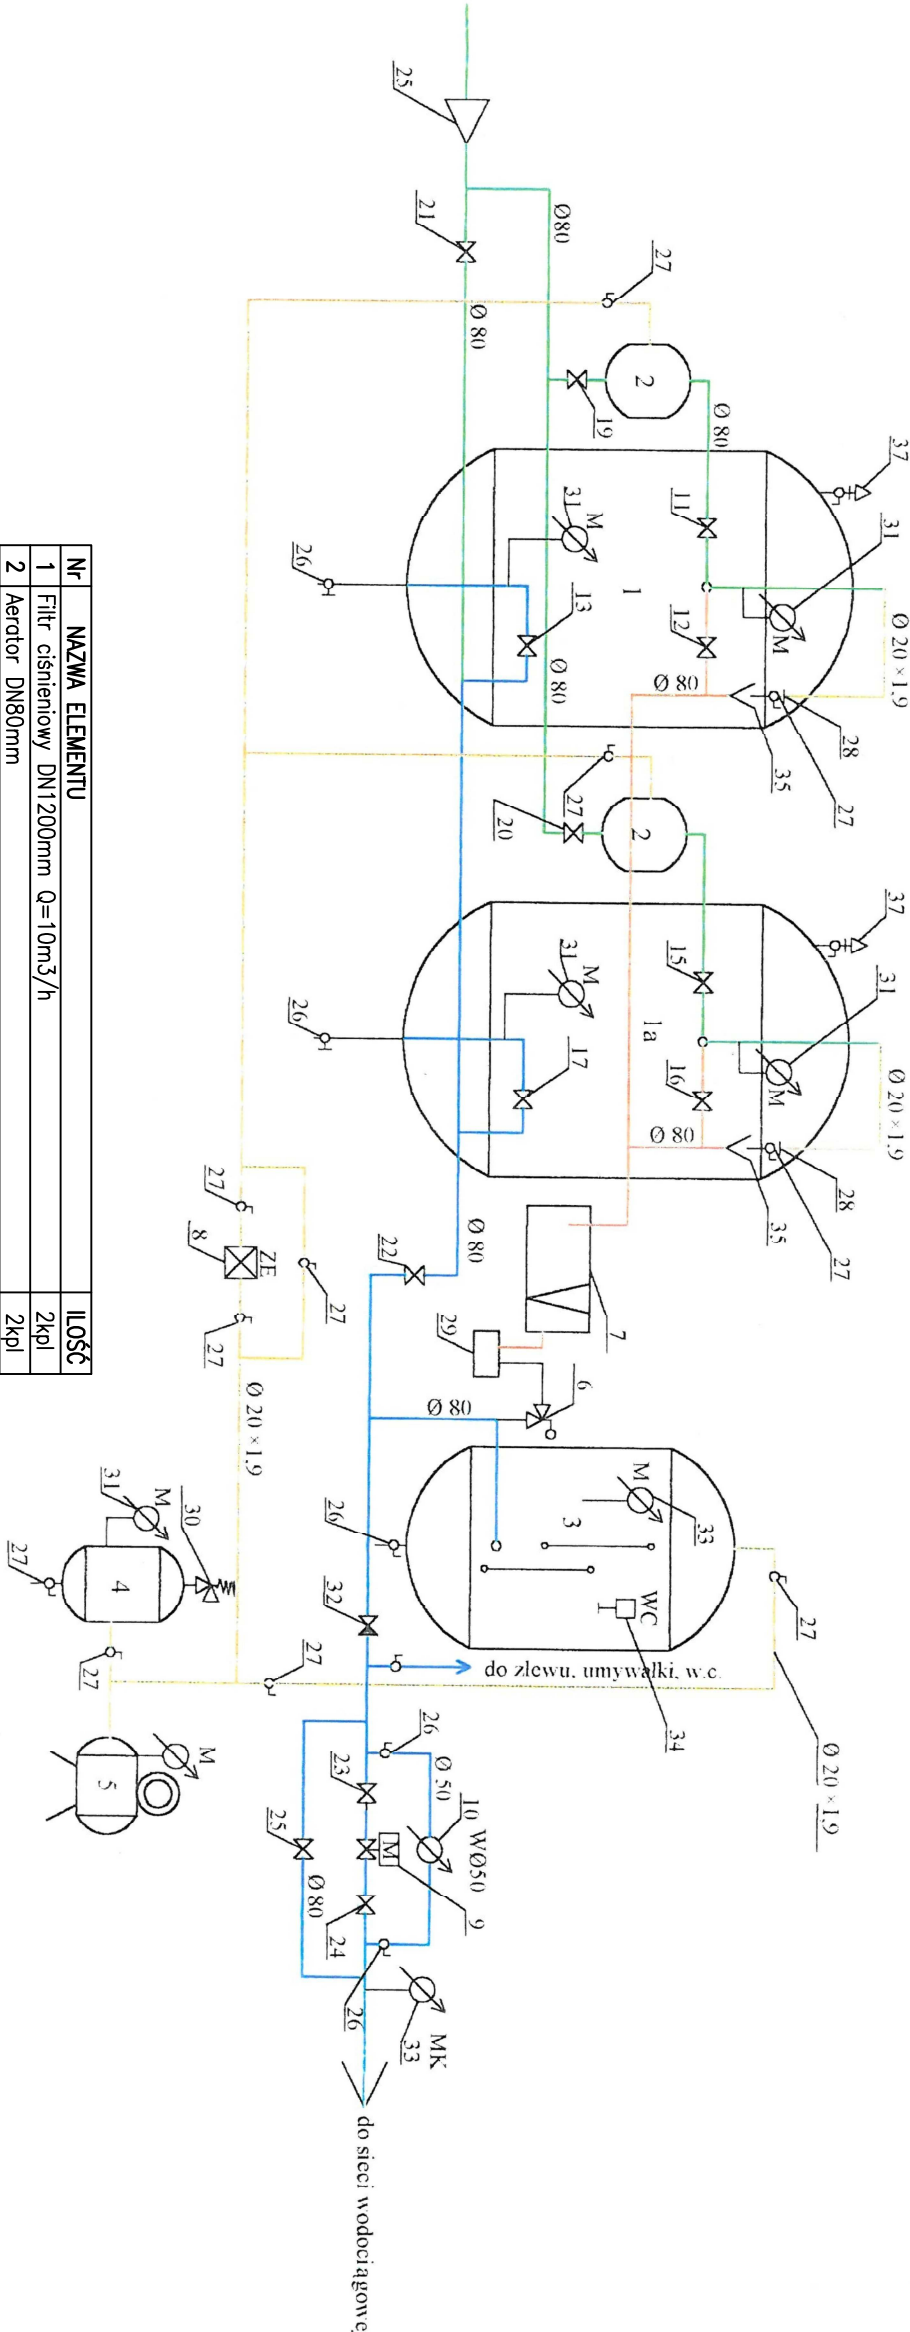

Nr	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1	Filtr ciśnieniowy DN1200mm Q=10m³/h	2kpl
2	Aerator DN80mm	2kpl
3	Zbiornik hydroforowy nierdzewny z wyposażeniem, poj. V=1500L	1kpl
4	Zbiornik powietrza	1kpl
5	Sprężarka tłokowa poj 400L	1kpl
6	sprężynowy zawór bezpieczeństwa 40/50mm	1kpl
7	Skrzynia pomiarowa nierdzewna	1kpl
8	zawór elektromagnetyczny	1szt
9	zawór motylkowy z napędem	2szt
10	Wodomierz MNV DN50 NKO	1szt
11-24	Zawór motylkowy ręczny DN80	14szt
25	Redukcja żeliwna kolnierzowa FFR DN100/80mm	1szt
26	Zawory kulowe DN50mm	5szt
27	Zawór kulowy DN15mm	11szt
28	Krzyż	2szt
29	Wpust podłogowy	1szt
30	Zawór bezpieczeństwa (syf)	1szt
31	Manometr tarczowy MN100 z zaworem manometrycznym	6kpl
32	Zawór zwrotny kolnierzo DN80mm	1szt
33	Manometr koniktowy	1szt
34	Wyłgcznik ciśnieniowy	1szt
35	Lejek spustowy 170mm	2szt
36	Konwektor elektryczny moc 2500W	1szt
37	Automatyczny zawór odpowietrzający	2szt
38	Mobilna stacja chlorująca	1szt

NASTAWY ZAWORÓW		
Nr	proca	plukanie filtra 1a
11	0	0
12	2	2
13	0	0
15	0	2
16	2	0
17	0	2

SANITAR 77-100 Zabłotów, ul. Nad Stawami 7/2, tel.517-471-826 Marta Pychter-Wiązga e-mail: sanitarn@2.pl, NIP: 842-161-18-57, REGON: 388825984	
Wnioskodawca: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka	
TEMAT: Modernizacja stacji wodociągowej w m. Bochowo	
dz. nr 39/2, 103/1 obręb Bochowo, gmina Czarna Dąbrówka	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Fijtkowski	NR UPRAWNIEN: POM/0053/PWOS/15
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEN:
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY