
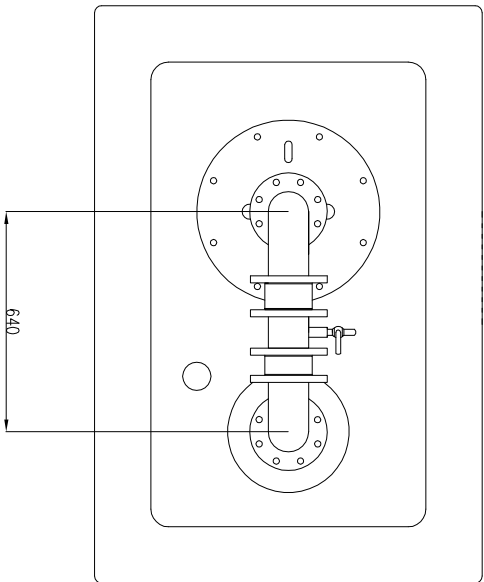


SCHEMAT OBUDOWY STUDNI SW1

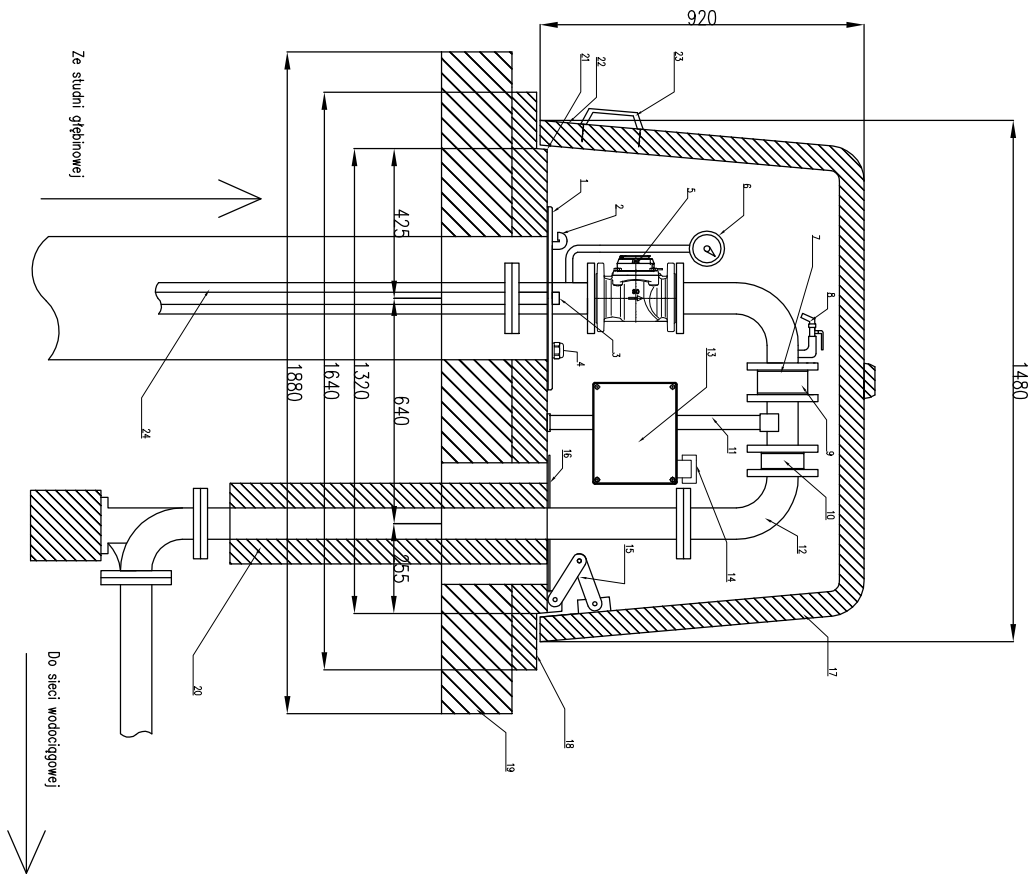

	Opis wyposażenia obudowy naziemnej DN80mm
1	Głowica służąca nierzadkowi wyposażona w odpowietrzenie 2x przepust na sonde.
2	Odpowietrzenie – wentylacja studni głębinowej
3	Przepust na sonde lub pompę pomiarową
4	Ołowica na kable do pompy głębinowej M32
5	Wodomierz prosty DN80mm kontrolowany
6	Manometr tarczowy z rurką pętlową i kurkiem manometrycznym
7	Zawór zwrotny mołkowy
8	Kurek czepidny nierzadki 1"
9	Króciec międzykolejowy
10	Przepustnica międzykolejowa z osłonem nierzadkim
11	Centriony wspornik armatury wentylacji
12	Kolano dwukolejowe z kolierzem obrotowym
13	Szeroka elektryczna połączeniowa woz z oświetleniem LED, gniazdem serwisowym 230V, listwą poligraniczną 3x35mm, zabezpieczeniem nadprądowym
14	Oświetlenie wewnętrzne obudowy LED
15	Wielokierunkowe zawory z regulacją kąta otwarcia i wspomaganiem otwarcia – sprężyny gazowe
16	Mechanizm przyłącza wody – siła nierzadka
17	Pokrętło izolowane termicznie pianką pod ciśnieniem o grubości min 70mm
18	Podstawa zbiornika izolowana termicznie pianką pod ciśnieniem grubości 100mm
19	Podstawa betonowa obudowy naziemnej – fundament zbiornika
20	Hydro-oliwno przyłącza wodociągowego
21	Uszczelnienie obudowy
22	Zamek nierzadki wodoodporny
23	Uchwyty pokryw obudowy
24	Kolumna tłoczna DN80, łączona kolejową, siła nierzadka L=10,0m

SANITAR 77-100 Zabłnowice, ul. Nad Stawami 7/2, tel.517-471-826 Marta Rychar-Mięzga e-mail: sanitar.km@o2.pl, NIP: 842-16-18-57, REGON: 388823984			
INWESTOR: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka			
TEMA: Modernizacja stacji wodociągowej w m. Jasioł dz. nr 639/2 obręb Jasioł, gmina Czarna Dąbrówka			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Michał Fijakowski	NR UPRAWNIENIA: POM/0053/PWOS/15	PODPIS: [Signature]	SKALA:
OPRACOWAŁ: [Signature]	NR UPRAWNIENIA: [Signature]	PODPIS: [Signature]	DATA: styczeń 2025
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT OBUDOWY STUDNI SW1			Rys. Nr 2