

	TBSW	TBA	TBM1	TBM2
	Tablica budynku socjalno warsztatowego	Tablica budynku administracyjnego	Tablica budynku magazynowego nr 1	Tablica budynku magazynowego nr 2
$P_{\text{max}} [\text{kW}]$	106/40	46/15	16/5	31/15

BILANS MOCY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO:
Moc zainstalowana: $P_i=46\text{ kW}$
Moc przyłączeniowa (szczytowa zapotrzebowano): $P_{szBW}=15,0\text{ kW}$

BILANS MOCY BUDYNKU SOCJALNO-WARSZTATOWEGO:
Moc zainstalowana: $P_i=104\text{ kW}$
Moc przyłączeniowa – (szczytowa zapotrzebowano): $P_{szBW}=40,0\text{ kW}$


$P_{grd} (\cos\phi\ 0,93) \quad I=62\text{ A}$

BILANS MOCY BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR. 1:
Moc zainstalowana: $P_i=16\text{ kW}$
Moc przyłączeniowa (szczytowa zapotrzebowano): $P_{szBW}=5,0\text{ kW}$

BILANS MOCY BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR. 2:
Moc zainstalowana: $P_i=31\text{ kW}$
Moc przyłączeniowa (szczytowa zapotrzebowano): $P_{szBW}=15,0\text{ kW}$

CAŁKOWITY BILANS MOCY ZESPOŁU BUDYNKÓW:
Moc zainstalowana: $P_i=197,0\text{ kW}$
Calkowita moc przyłączeniowa (szczytowa zapotrzebowano): $P_{sz}=75,0\text{ kW}$

$P_{grd} (\cos\phi\ 0,93) \quad I=116\text{ A}$

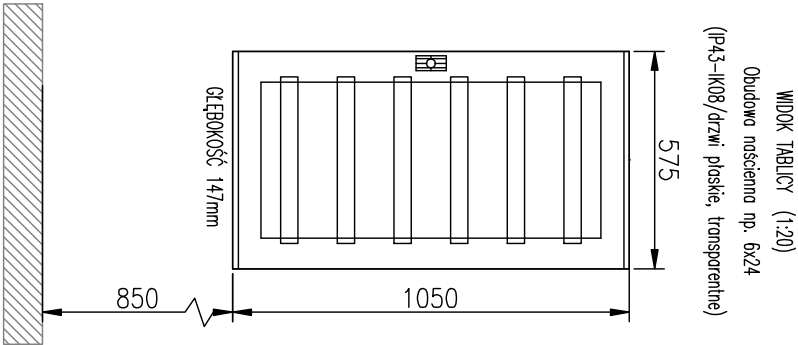

SIEĆ ODBIORCZA - TN-S - Samoczynne wyłączenie zasilania

BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW PARKU ETNOGRAFICZNEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWIE
- CZĘŚĆ I (STREFA ZAPLECZA „A”, ZAKOŁOŻENIE DWORSKIE)

Investor	Muzeum Kultury Ludowej ul. Kosciuszki 6, 38-100 Kolbuszowa
Bractwa	ELEKTRYCZNA
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek	Schemat rozdzielnicy energii

- SKALA**
- Projektant**
mgr inż. Krystyna Samciuk
nr upr. 1720C0609
- Sprawdzający**
mgr inż. Maria Pawlik
nr upr. 25561WBPB
- Opracowanie**
mgr inż. Tomasz Strzyż
- OZNACZENIA GŁÓWNYCH TABLIC:**
- 1. TWLZ – tablica podziału wewnętrznych linii zasilających
 - 2. TBS – tablica budynku socjalno–warsztatowego
 - 3. TBA – tablica budynku socjalno–administracyjnego
 - 4. TBM1 – tablica budynku magazynowego nr 1
 - 5. TBM2 – tablica budynku magazynowego nr 2

UWAGA:
ZŁĄCZE KABLOWE WRAZ Z UKŁADEM POMIAROWYM I PODŁĄCZENIEM DO SIECI 0,4kV PGE UJĘTE ZOSTAŁE ODDREBNYM OPRACOWANIEM WYKONANYM NA ZLECENIE PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE

UWAGA:
ZŁĄCZE KABLOWE ZK NALEŻY PRZYSTOSOWAĆ DO PŁOMBOWANIA

„Sound & Space” sp. z o.o., 60-682 Poznań, ul. Wł. Biegańskiego 61A Tel./fax.: (061) 825-65-27 biuro@soundspace.eu	Nr rys E1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------