


Włączenie przyłącza PE40 do sieci z żel. DN200 mm

- odejście z boku,
- zasuwa odcinająca zlokalizowana bezpośrednio przy sieci.

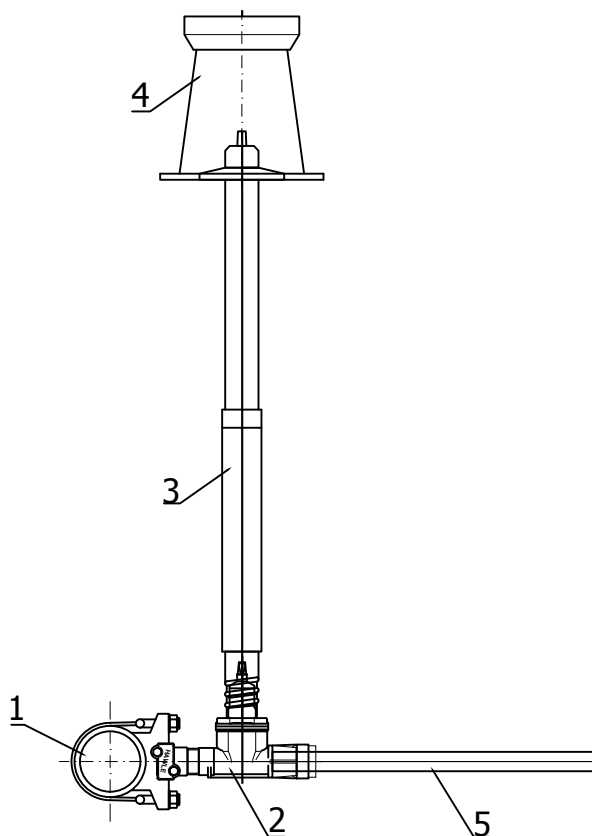

Zestawienie podstawowych materiałów:

1. Uniwersalna opaska odcinająca HAWLE, żeliwna z gwintem przyłączeniowym 1" - nr kat. 3800.
Połączenie z wodociągiem z rur żel. DN200mm.
2. Zasuwa HAWLE, żeliwna z gwintem zewnętrznym i złączem ISO DN 50 mm
3. Obudowa sztywna do zasuw do przyłączy domowych - nr kat. 9101.
4. Skrzynka uliczna do zasuw - nr kat. 1650, 1750 lub 1850.
5. Rura wodociągowa PEHD100 RC SDR17 PN10 Dz ϕ 40mm.

PRO-WAN Krzysztof Wandzioch, tel. 602 422 244, kwandzioch.projekt@gmail.com, ul. Młynarskiego 3/20, 16-400 Suwałki			
OBIEKT	Park z niezbędną infrastrukturą techniczną, 10 miejsc postojowych		
ADRES	DZ. GEOD. NR 22846/6; 22846/11; 22846/10; 22847, 22793/5, 23648/14, 23652 M. SUWAŁKI, GMINA SUWAŁKI, POWIAT M. Suwałki, OBRĘB NR 0004, jedn. ewid. 206301_1,		DATA 26.06.2023
BRANŻA	SANITARNA	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Wandzioch	PDL/0250/PWBS/21	
INWESTOR	Gmina Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki		
NAZWA RYS.	SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA DO WODOCIĄGU	SKALA B/S	NR RYS. S.2