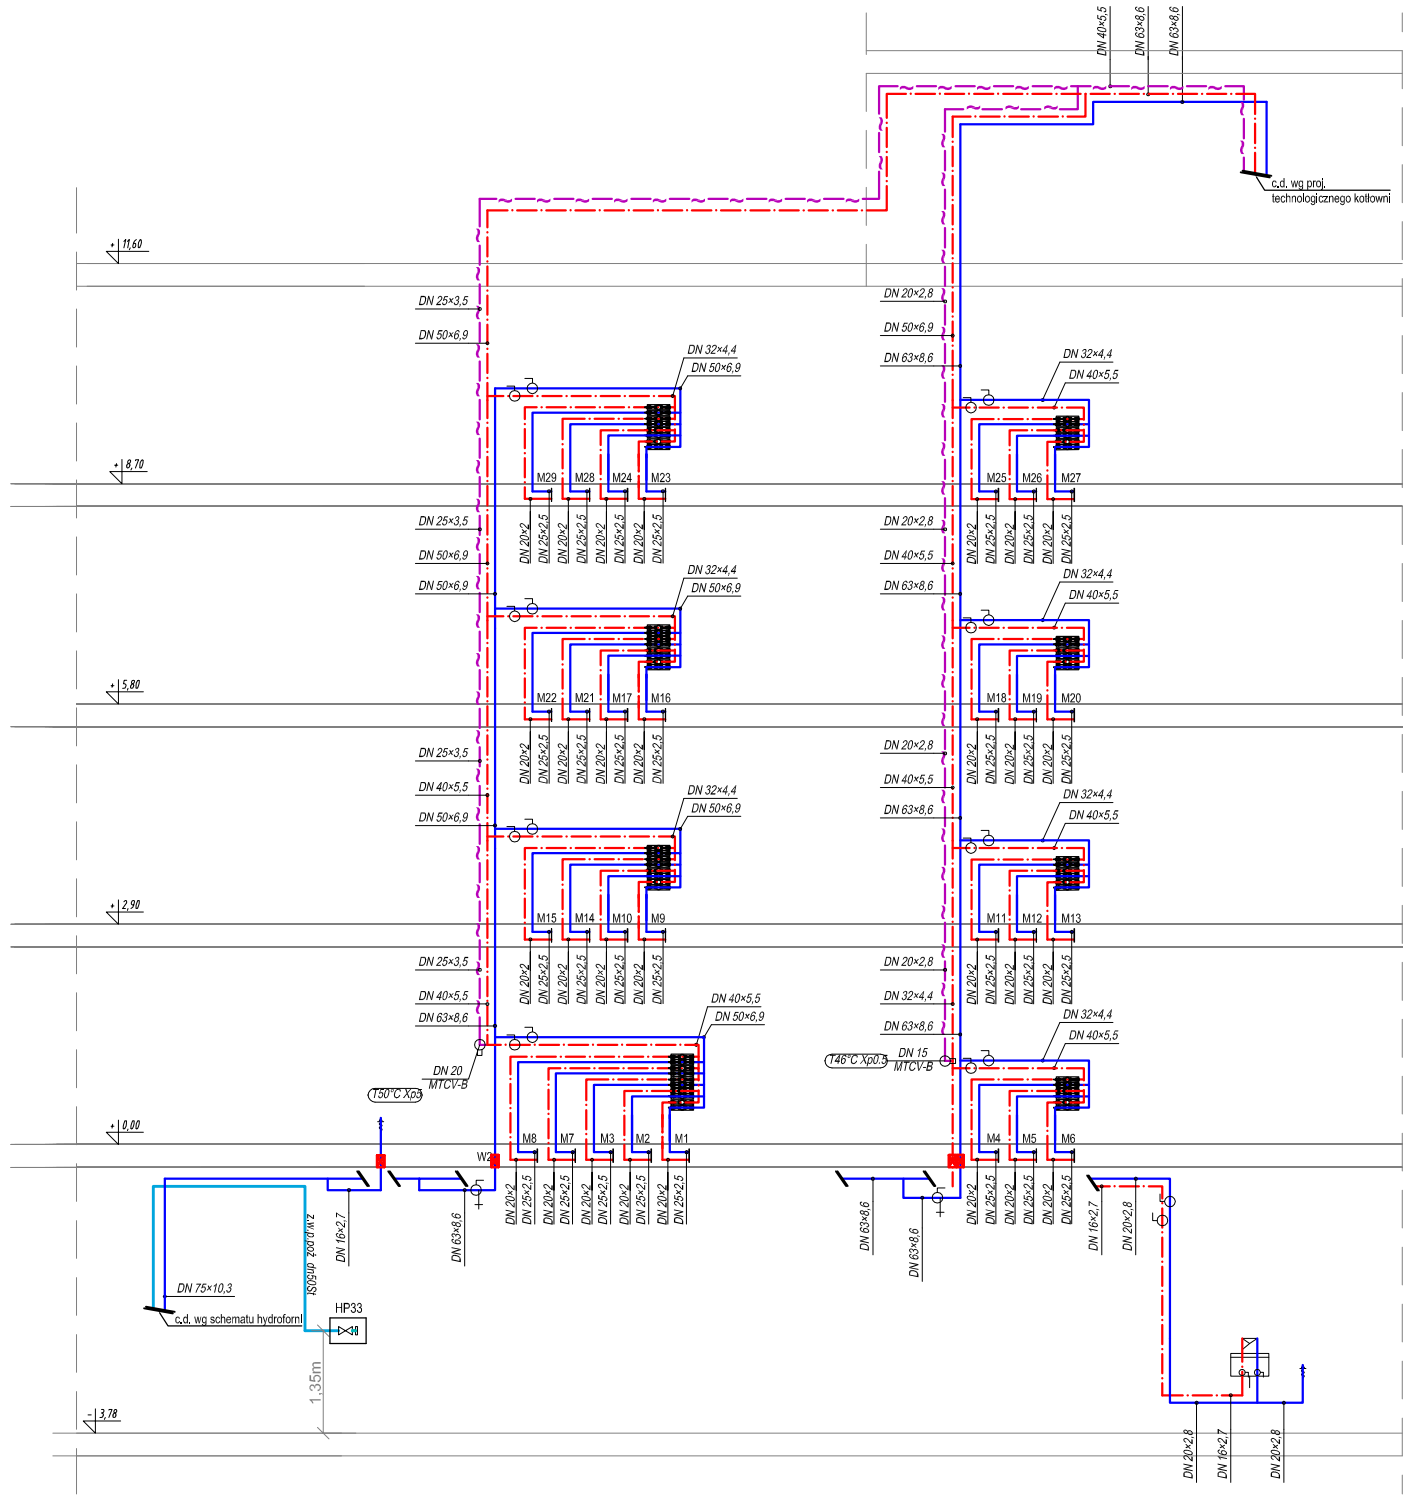

SCHEMAT HYDROFORNI 1:50

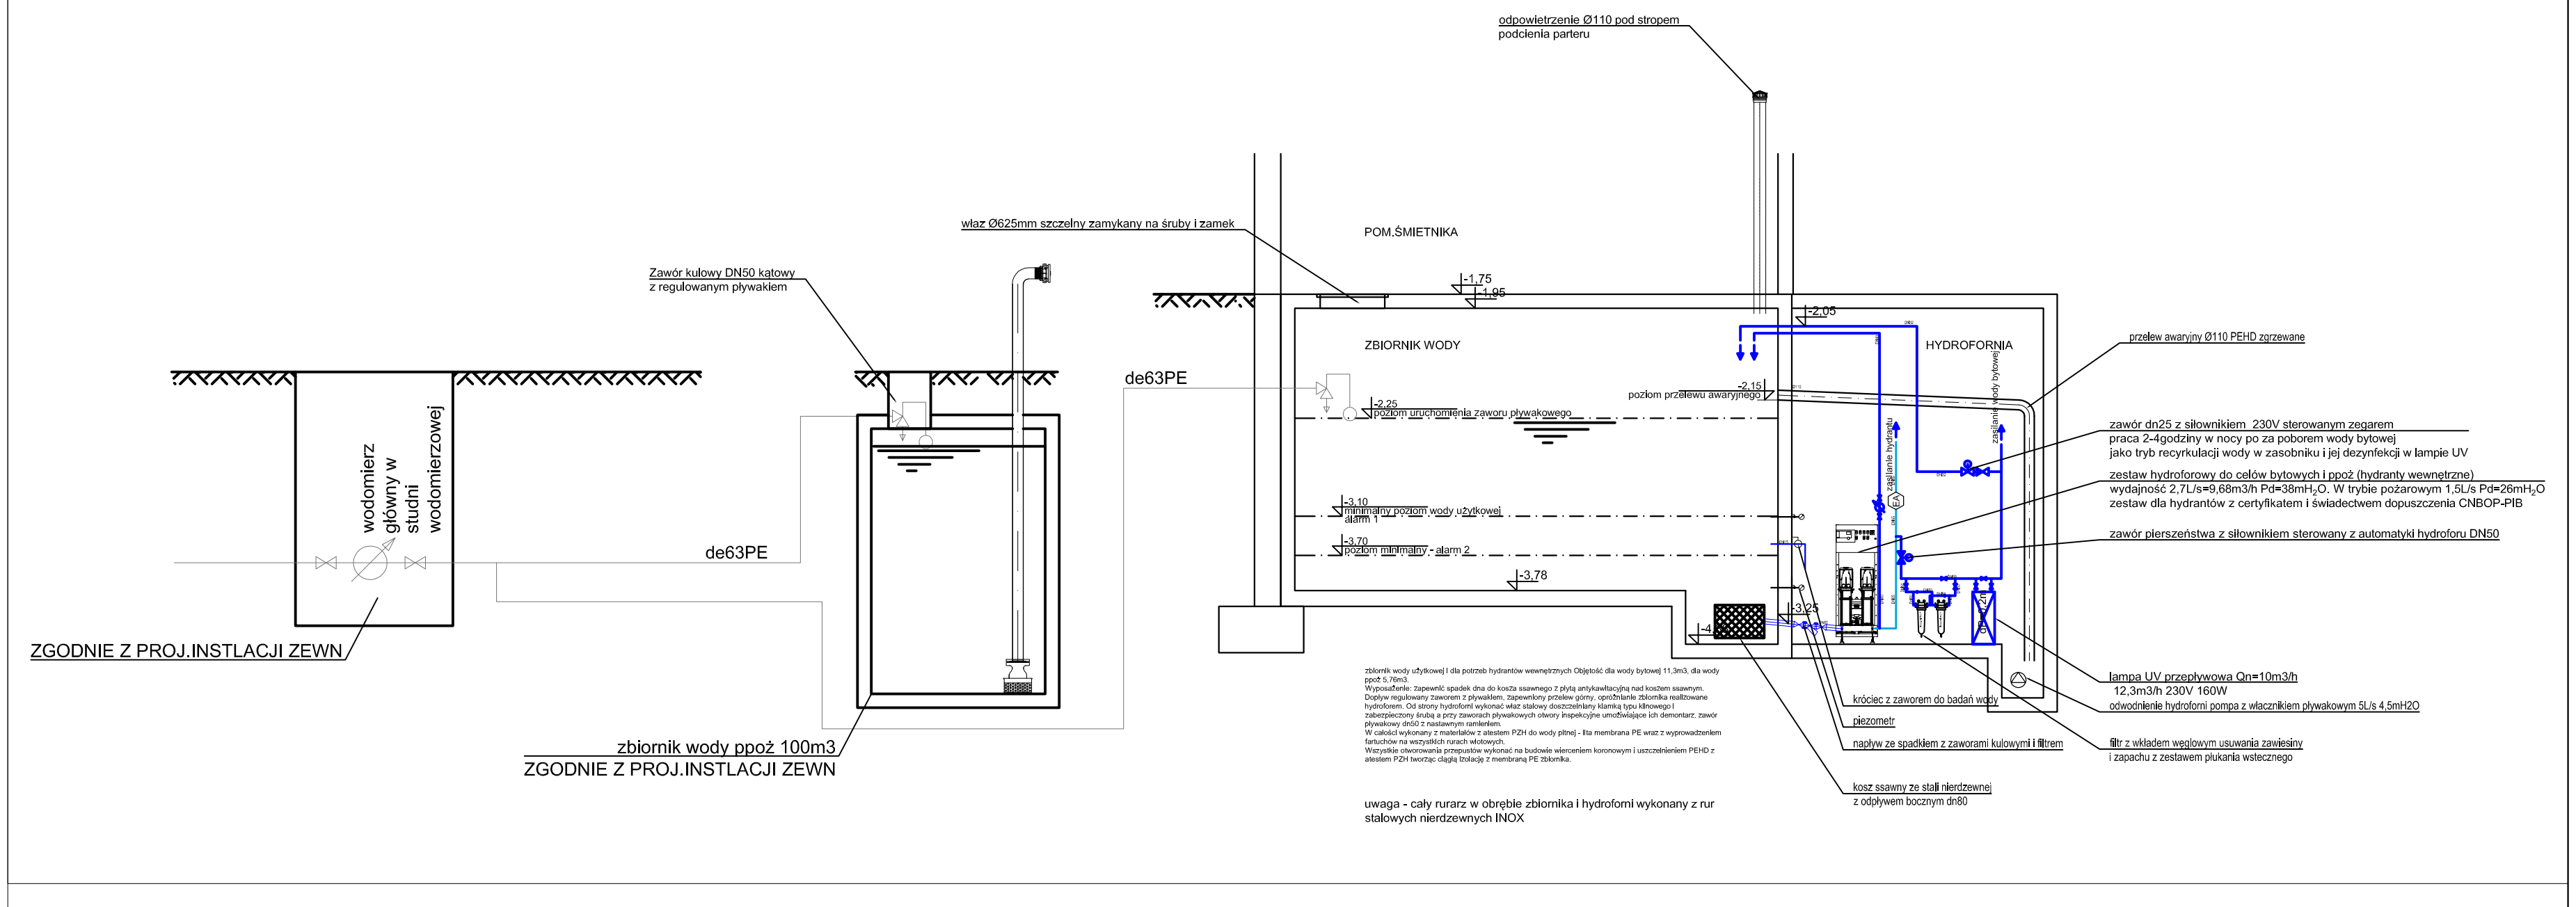

Zbiornik wody użytkowej i dla potrzeb hydrantów wewnętrznych Objętość dla wody bytowej 11,3m3, dla wody ppoż 5,76m3.
Wyposażenie: zapewnić spadek dna do kosza ssawnego z płytą antykawitacyjną nad kosztem ssawnym.
Dopływ regulowany zaworem z pływakiem, zapewniony przelew górny, opróżnianie zbiornika realizowane hydroforem. Od strony hydroforni wykonać właz stalowy doszczelniany klamką typu klinowego i zabezpieczony śrubą a przy zaworach pływakowych otwory inspekcyjne umożliwiające ich demontaż. zawór pływakowy dn50 z nastawnym ramieniem.
W całości wykonany z materiałów z atestem PZH do wody pitnej - Ita membrana PE wraz z wyprowadzeniem fartuchów na wszystkich rurach wlotowych.
Wszystkie otworowania przepustów wykonać na budowie wiercieniem koronowym i uszczelnieniem PEHD z atestem PZH tworząc ciągłą izolację z membraną PE zbiornika.

uwaga - cały rurarz w obrębie zbiornika i hydroforni wykonany z rur stalowych nierdzewnych INOX

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
artop@artop.szczecin.pl

TYTUŁ RYSUNKU	ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODNEJ
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ADRES	ul.Emilii Plater dz. nr 476,477,478, obręb 0021 72-500 Miedzyzdroje

PROJEKTOWAŁ dr inż. Adam Krupiński ZAP/0072/POOS/06 specj. instalacyjna	PODPIS	Branża SANITARNA	Data X.2024
SPRAWDZIŁA mgr inż. Agnieszka Cichocka ZAP/0222/PWOS/10 specj. instalacyjna		Skala 1:100	nr rys S12
OPRACOWAŁA mgr inż. Alicja Strachowska			