TABLICA GARAŻU TG:

MINIMALNE PARAMETRY:
Prąd znamionowy In: 63A
Napięcie znamionowe Un: 230/400V AC
Stopień ochrony: IP44
Odporność udarowa: IK09
Dopływ: Góra/Dół
Odpływ: Góra/Dół
Montaż: Natynkowa
Kolor: RAL 9010
Norma: PN-EN 61439-1/-2/-3
Materiał: Blacha stalowa 1,0mm
Obudowa zamykana wyposażona w zamek z kluczem

UWAGI:
1. Wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić poprzez listwy zaciskowe
2. W rozdzielnicy należy pozostawić min. 20% rezerwy miejsca, w celu umożliwienia rozbudowy
3. Należy opisać i oznakować aparaty elektryczne oraz elewację zewnętrzną
4. Rozdzielnicę wyposażyć w schemat strukturalny jednokreskowy
5. Rozmieszczenie aparatury ma charakter poglądowy

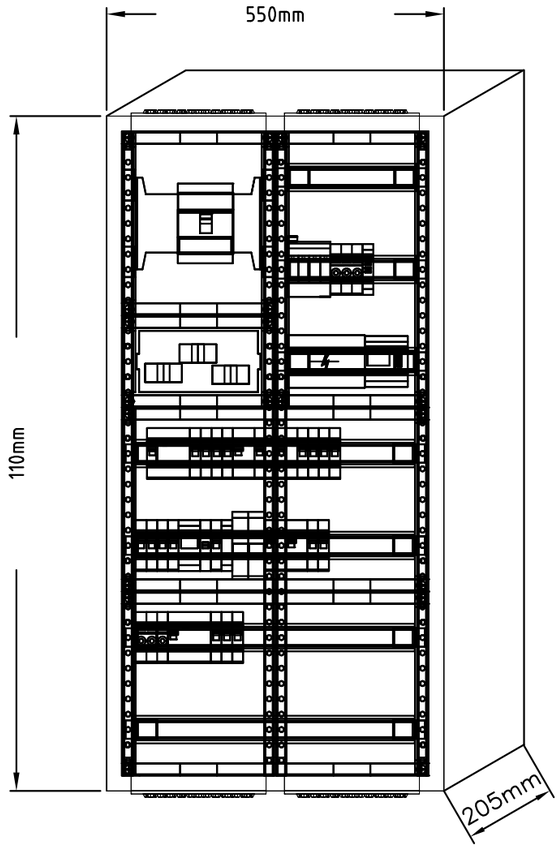


PROFIL BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | **BUDOWA OBIEKTU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ -INTERFEROMETRU RADIOWEGO DLA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO PARKU NAUKI - ZADANIE NR 1** | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | **ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RADIOTELESKOPU RR. SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK ELEWACJI.** | | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | **mgr inż. Maciej Patucha** | PODPIS PROJEKTANTA | SKALA RYS. |
| NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | SLK/4699/PWOE/13 | | - |
| DATA SPORZĄDZENIA | SIERPIEŃ 2025 | | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJ. SPRAWDZAJĄCEGO | | PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO | NR RYS. |
| NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | | | **IE-05/2** |
| DATA SPRAWDZENIA | | | |