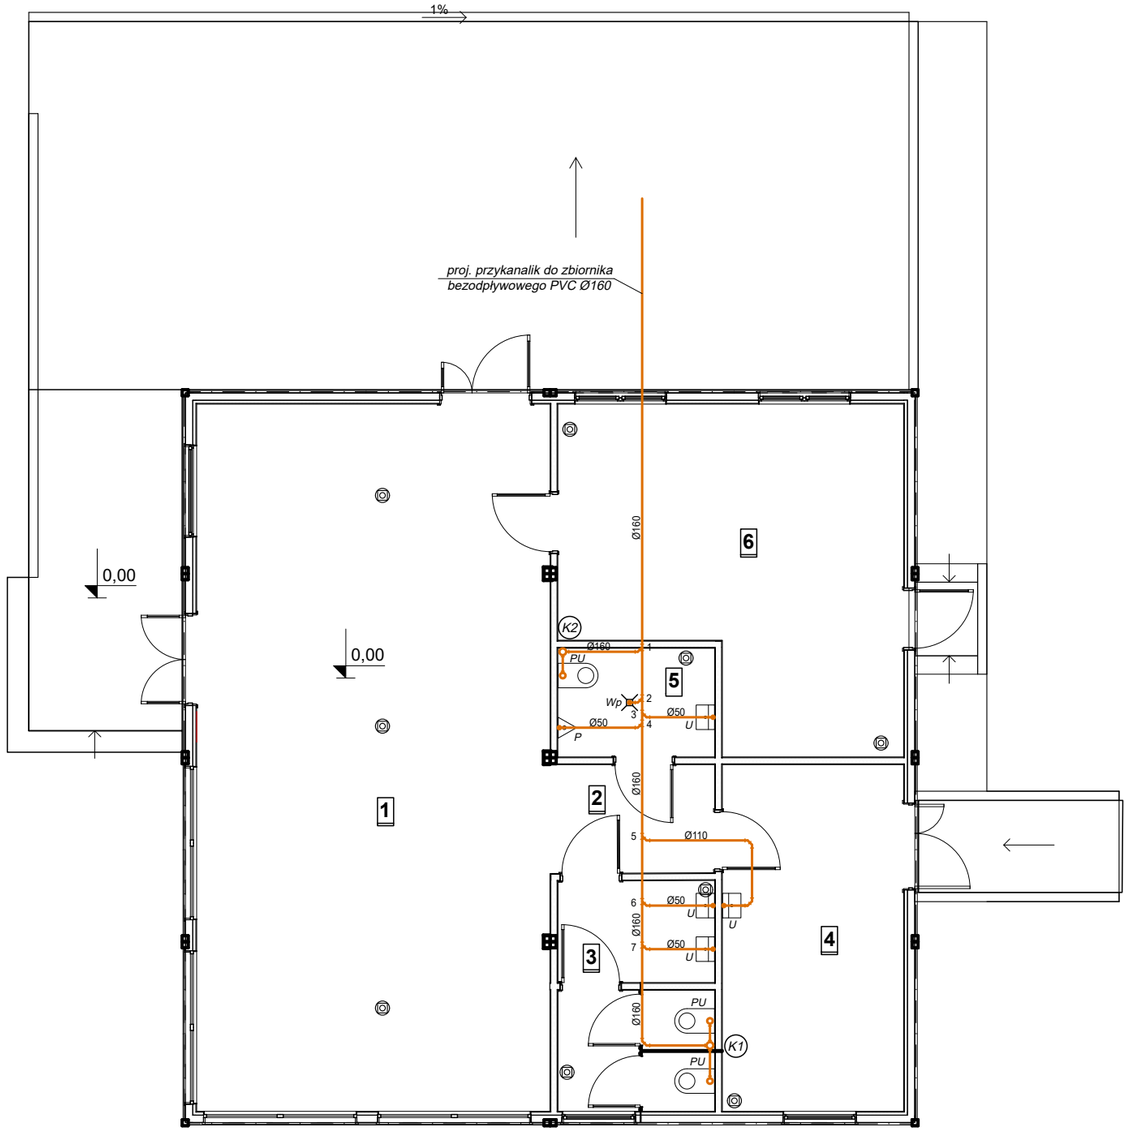

Oznaczenia:

——— - proj. rurociągi kanalizacyjne

Ø50 - rura kanalizacyjna PVC - DN50/Dz50
Ø110 - rura kanalizacyjna PVC - DN100/Dz110
Ø160 - rura kanalizacyjna PVC - DN150/Dz160

Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC i PP-HT.
Przewody rozdzielcze prowadzić pod posadzką parteru.
Podejścia do punktów czerpalnych prowadzić po ścianach.
Przy przejściach przez przegrody montować tuleje ochronne.

U - umywalka
P - pisuar
PU - płuczka ustępowa
Wp - wpust podłogowy
R - rewizja/czyszczak

(K1) - pion kanalizacyjny

PROJEKT TECHNICZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

JAKUB INGLOT
USŁUGI PROJEKTOWO
-WYKONAWCZE

Jakub Inglot
ul. Modrzewiowa 5
37-500 Widna Góra
e-mail: roman.inglot@gmail.com

NAZWA OPRACOWANIA:

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Zaleskiej Woli

INWESTOR:

Gmina Radymno
ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno

ADRES INWESTYCJI:

lokalizacja: działka nr ewid. gr.197 i 199
obręb ewidencyjny: 0017 Zaleska Wola
jednostka ewidencyjna: 180408_2 Radymno
powiat Jarosław, woj. podkarpackie

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

FUNKCJA/ BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO/ NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant:	mgr inż Janusz Mokrzycki PDK/0032/POOS/04	
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Hubert Łoziński 89/99	

NAZWA RYSUNKU:

Instalacja kanalizacyjna - rzut parteru

DATA:	SKALA:	NR RYS.:
06.2025 r.	1:100	S.03.