PRZEBUDOWA I REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 ZLOKALIZOWANEJ PRZY ULICY SĄDOWEJ 9 W LUBLINCU

SKALA 1 : 50
1cm - 0.5m
0.0 1.0m 2.0m 3.0m 4.0m 5.0m

rura spustowa Ø110

Hydrant podlega przebudowie. Instalacje natynkową należy przebudować na podtynkowy. Należy wymienić hydrat. Istniejący natynkowy. Należy zamontować nowy podtynkowy. Po wykonaniu prac należy wykonać badania szczelności instalacji oraz badania wydajności instalacji hydrantowej.

Hydrant podlega przebudowie. Instalacje natynkową należy przebudować na podtynkowy. Należy wymienić hydrat. Istniejący natynkowy. Należy zamontować nowy podtynkowy. Po wykonaniu prac należy wykonać badania szczelności instalacji oraz badania wydajności instalacji hydrantowej.

Hydrant podlega przebudowie. Instalacje natynkową należy przebudować na podtynkowy. Należy wymienić hydrat. Istniejący natynkowy. Należy zamontować nowy podtynkowy. Po wykonaniu prac należy wykonać badania szczelności instalacji oraz badania wydajności instalacji hydrantowej.

Wodomierz Dn 32
Obudowa podtynkowa, maksylane wysunięcie względem płaszczyzny ściany 1,0cm, Skrzynka o wymiarach 300x300x120 mm z możliwością zabezpieczonej przed ingerencją osób trzecich

Pas oddzielenia przeciwpożarowego 4,0 m
Wełna mineralna gr. 15 cm λ=0,031 W/mK

WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

W odcinku prowadzonym w obrębie budynku istniejącego należy prowadzić instalację średnicą DN40. Zasilenie z istniejącej instalacji. Wyjaśnić w najbliższym możliwym miejscu. W obrębie istniejącej miejsce wpięcia ustalić z projektantem. Przed przystąpieniem do realizacji zlokalizować dokładne miejsce wpięcia.

ŁĄCZNIK DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ

SCHEMAT MONTAŻOWY MIESZACZA WODY

SCHEMAT MONTAŻOWY

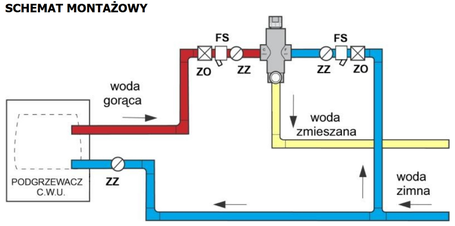

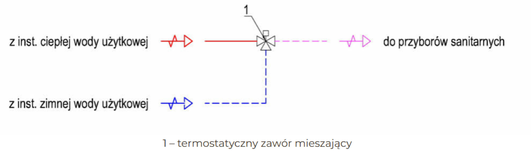

1 – termostatyczny zawór mieszający

LEGENDA:
- instalacja zimnej wody
- instalacja ciepłej wody
- instalacja wody mieszanej
- izolator przeplywow zwrotnych typu EA
- wodomierz
- zawór odcinający
- filtr
- zawór czerpalny ze złącza do węża

UWAGA:
Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektem architektonicznym.

Średnica rurociągów wodociągowych z PE system KAN-therm wraz z grubościami ścianek: 20x2,0, 25x2,5, 32x3,0, 40x3,7
Nieopisane średnice podejść wodociągowych 20x2,0.

Zasilenie z istniejącego przyłącza.

INWESTOR:	GMINA LUBLINIEC UL. PADEREWSKIEGO 5 42-700 LUBLINIEC
INWESTYCJA:	PRZEBUDOWA I REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 ZLOKALIZOWANEJ PRZY ULICY SĄDOWEJ 9 W LUBLINCU
BIURO PROJEKTOWE:	**PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA** MGR INŻ. ŁUKASZ WIŚNIEWSKI UL. ŚIWA 7 86-302 MOKRE
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WODOCIĄGOWA FAZA: PROJEKTOWA
SKALA:	1:50
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
KONSEKWENCJA KLASY:	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA:	
NUMER RYSUNKU:	S-01
FUNKCJA: PROJEKTANT	BRANŻA: SANITARNA
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY	BRANŻA: SANITARNA
FUNKCJA: OPRACOWAŁ	BRANŻA: SANITARNA mgr inż. ŁUKASZ WIŚNIEWSKI