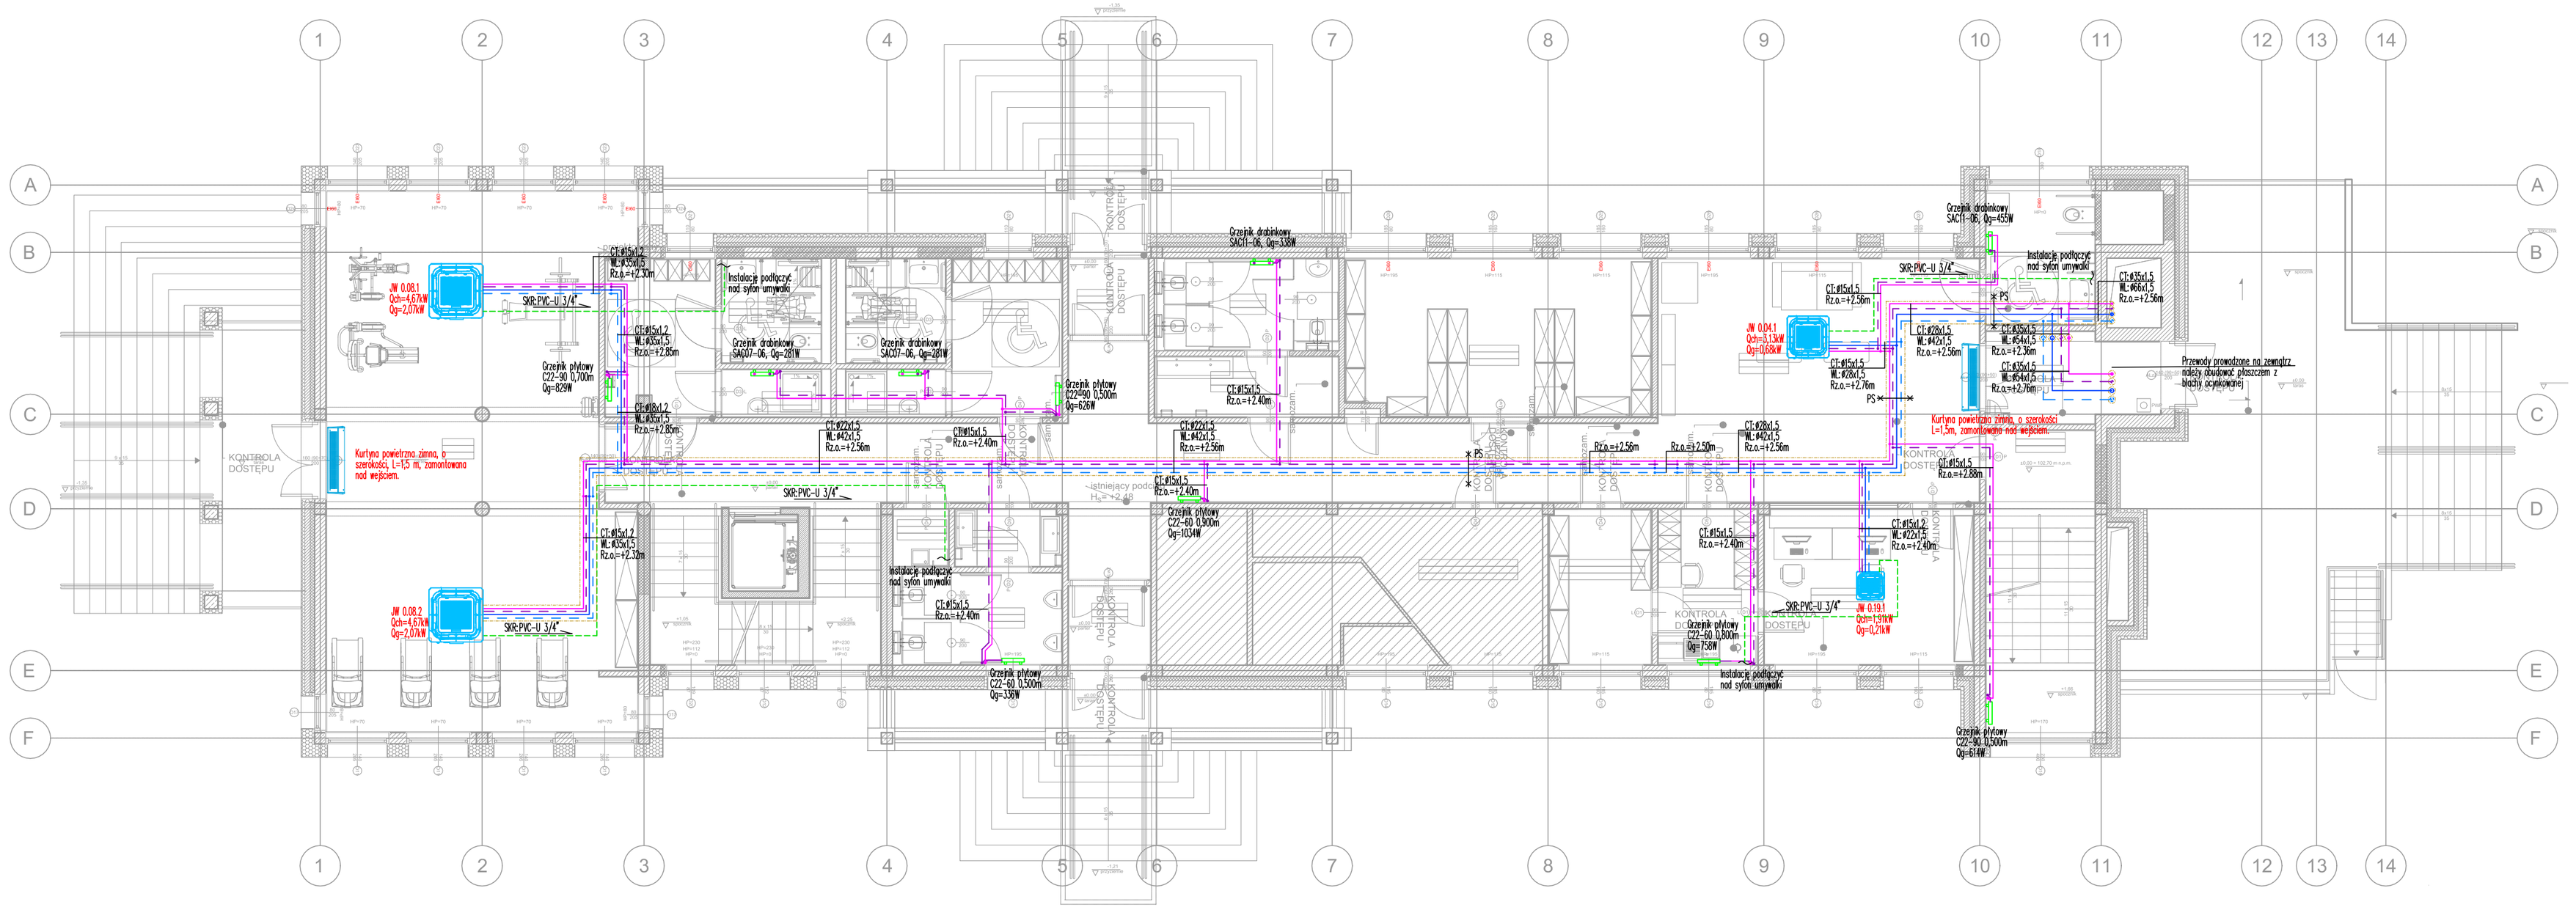
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
B
C
D
E
F
KONTROLA DOSTĘPU
SR-PVC-U 3/4"
Kurtyna powietrzna pionowa, o szerokości, L=1,5m, zamontowana nad wejściem.
Grzejnik płytowy C22-90 0,700m Qp=820W
Grzejnik płytowy C22-90 0,500m Qp=620W
Grzejnik płytowy C22-90 0,900m Qp=1034W
Grzejnik płytowy C22-90 0,500m Qp=130W
Grzejnik płytowy C22-90 0,500m Qp=750W
Grzejnik płytowy C22-90 0,500m Qp=614W
Grzejnik drabinkowy SACD1-06, Qp=320W
Grzejnik drabinkowy SACD1-06, Qp=420W
Grzejnik drabinkowy SACD1-06, Qp=425W
Instalacja podłączna nad sytem umywalki
JW 0.08.1 Qch=4,67kW Qp=2,01kW
JW 0.08.2 Qch=4,67kW Qp=2,01kW
JW 0.09.1 Qch=1,99kW Qp=0,29kW
JW 0.04.1 Qch=3,53kW Qp=0,90kW
PS
Przewody prowadzone na zewnątrz należy obudować płaszczem z blachy ocynkowanej
Kurtyna powietrzna pionowa, o szerokości, L=1,5m, zamontowana nad wejściem.
CT-Ø54x1.5 W.:400x0.5 Rz.o.=+2.30m
CT-Ø54x1.5 W.:400x0.5 Rz.o.=+2.35m
CT-Ø54x1.2 W.:400x0.5 Rz.o.=+2.25m
CT-Ø54x1.5 W.:400x0.5 Rz.o.=+2.12m
CT-Ø54x1.5 W.:443x0.5 Rz.o.=+2.56m
CT-Ø54x1.5 W.:428x0.5 Rz.o.=+2.76m
CT-Ø54x1.5 W.:428x0.5 Rz.o.=+2.56m
CT-Ø54x1.5 W.:443x0.5 Rz.o.=+2.56m
CT-Ø54x1.5 W.:466x0.5 Rz.o.=+2.56m
CT-Ø54x1.5 Rz.o.=+2.40m
CT-Ø54x1.5 Rz.o.=+2.60m
CT-Ø54x1.5 Rz.o.=+2.40m
CT-Ø54x1.5 Rz.o.=+2.40m
CT-Ø54x1.5 Rz.o.=+2.40m
CT-Ø54x1.5 Rz.o.=+2.60m
CT-Ø54x1.2 W.:472x0.5 Rz.o.=+2.40m
Rz.o.=+2.50m
Rz.o.=+2.50m
Instalacja podłączna nad sytem umywalki
Instalacja podłączna nad sytem umywalki
Instalacja podłączna nad sytem umywalki
Instalacja podłączna nad sytem umywalki
Instalacja podłączna nad sytem umywalki
KONTROLA DOSTĘPU
KONTROLA DOSTĘPU
KONTROLA DOSTĘPU