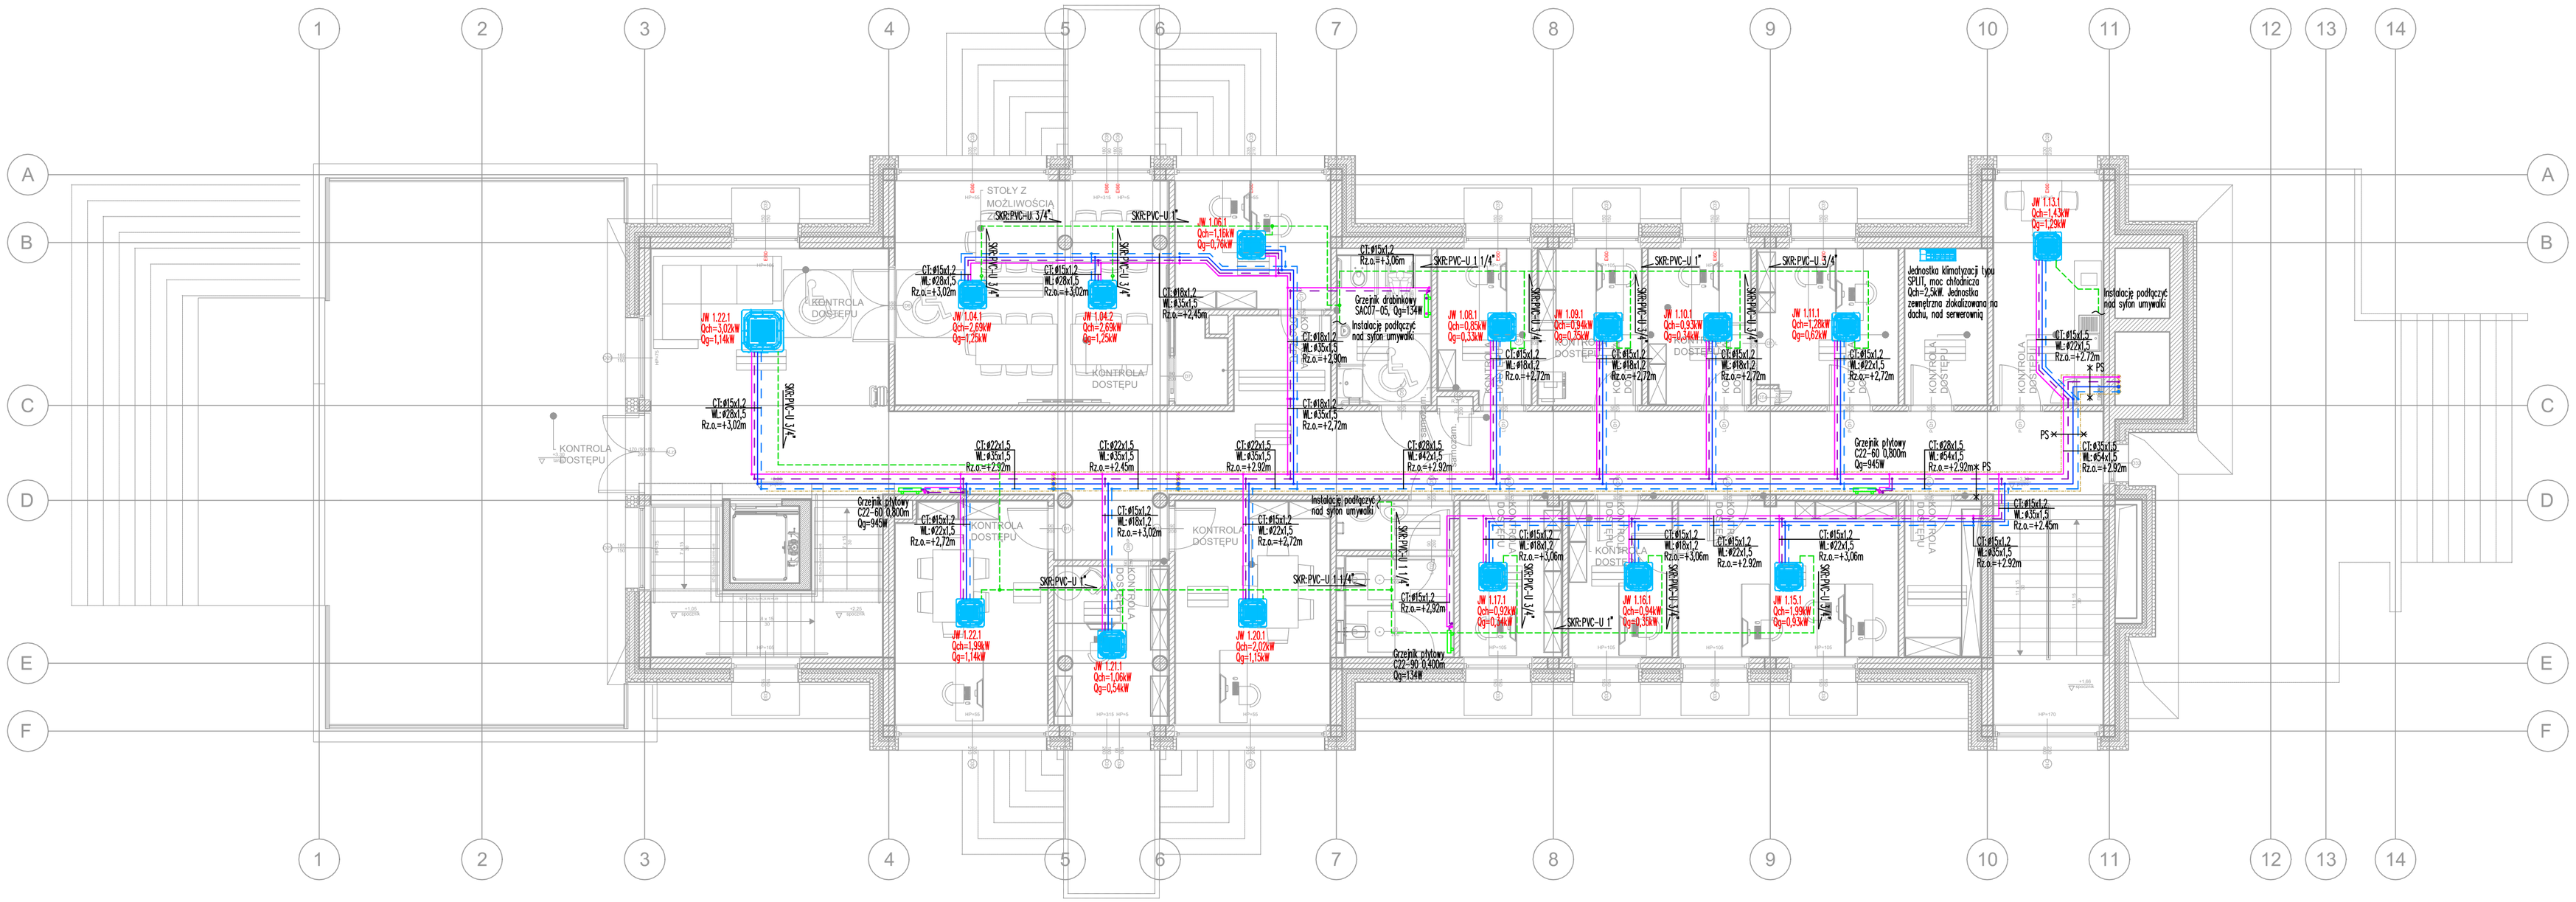
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
B
C
D
E
F
KONTROLA DOSTĘPU
STOŁY Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA
SKR-PVC-U 3/4"
SKR-PVC-U 1"
SKR-PVC-U 1 1/4"
SKR-PVC-U 1 1/2"
SKR-PVC-U 2"
JW 1.22.1 Qch=3,02kW Qg=1,76kW
JW 1.04.1 Qch=2,83kW Qg=1,25kW
JW 1.04.2 Qch=2,83kW Qg=1,25kW
JW 1.06.1 Qch=1,56kW Qg=0,76kW
JW 1.08.1 Qch=0,85kW Qg=0,33kW
JW 1.09.1 Qch=0,94kW Qg=0,37kW
JW 1.10.1 Qch=0,93kW Qg=0,36kW
JW 1.11.1 Qch=1,28kW Qg=0,63kW
JW 1.13.1 Qch=1,43kW Qg=1,29kW
Jednostka klimatyzacji typu SPLIT, moc chłodnicza Qch=2,5kW, jednostka zewnętrzna dostarczana na dachu, nad serwerownią
Instalacje podłączyć nad syfon umywalki
JW 1.22.1 Qch=3,02kW Qg=1,76kW
JW 1.21.1 Qch=1,09kW Qg=0,54kW
JW 1.20.1 Qch=2,05kW Qg=1,15kW
JW 1.17.1 Qch=1,03kW Qg=0,54kW
JW 1.16.1 Qch=0,94kW Qg=0,35kW
JW 1.15.1 Qch=1,19kW Qg=0,53kW
Grzejnik płytowy C22-60 1,800m Qg=940W
Grzejnik płytowy C22-60 1,000m Qg=540W
Grzejnik płytowy C22-90 0,600m Qg=756W
PS
CT-Ø35x1,2 WL-Ø28x1,5 Rz.o.=+3,00m
CT-Ø42x1,5 WL-Ø35x1,5 Rz.o.=+2,72m
CT-Ø54x2 WL-Ø42x2,5 Rz.o.=+2,72m
CT-Ø76x2 WL-Ø60x2,5 Rz.o.=+2,72m
CT-Ø76x2,5 WL-Ø60x2,5 Rz.o.=+2,72m
CT-Ø54x2 WL-Ø42x2,5 Rz.o.=+3,06m
CT-Ø54x2 WL-Ø42x2,5 Rz.o.=+2,92m
CT-Ø54x2 WL-Ø42x2,5 Rz.o.=+3,06m
CT-Ø54x2 WL-Ø42x2,5 Rz.o.=+2,92m
CT-Ø54x2 WL-Ø42x2,5 Rz.o.=+2,92m
CT-Ø54x2 WL-Ø42x2,5 Rz.o.=+2,92m
CT-Ø54x2 WL-Ø42x2,5 Rz.o.=+2,92m
CT-Ø54x2 WL-Ø42x2,5 Rz.o.=+2,92m
CT-Ø54x2 WL-Ø42x2,5 Rz.o.=+2,92m
CT-Ø54x2 WL-Ø42x2,5 Rz.o.=+2,92m PS
CT-Ø54x2 WL-Ø42x2,5 Rz.o.=+2,92m