


Załącznik 3 Instalacja odgromowa

2 x
LPS III H = 7m
r = 11,51 m

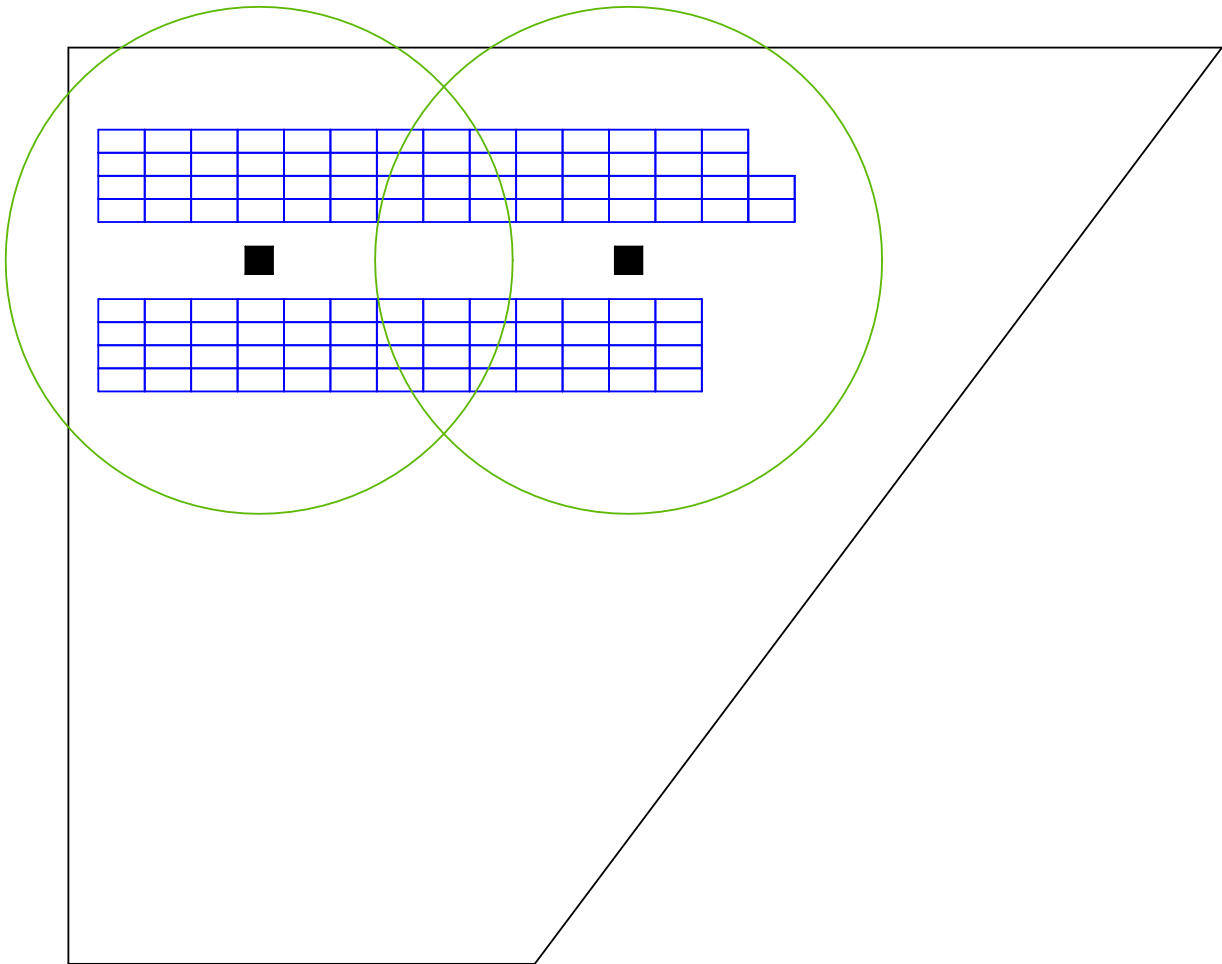

- Maszt odgromowy
- Obszar chroniony

- UWAGI**
1. Wysokość masztów: H = 7 m.
 2. Maszty pionowe na trójnogu z podstawami betonowymi.
 3. Przed montażem masztów odgromowych danego producenta sprawdzić ich zasięg ochrony.

Inwestor	Miejski Dom Kultury w Piekarach 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 73		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Miejski Dom Kultury w Piekarach 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 73		
Tytuł rysunku	Instalacja elektryczna - instalacja odgromowa		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Agnieszka Długoszek	Podpis projektanta	Skala rysunku nd
Numer uprawnień budowlanych	LUB/0144/PBE/21		Numer rysunku
Data sporządzenia			