


SCHEMAT MONTAŻU HYDRANTU NADZIEMNEGO

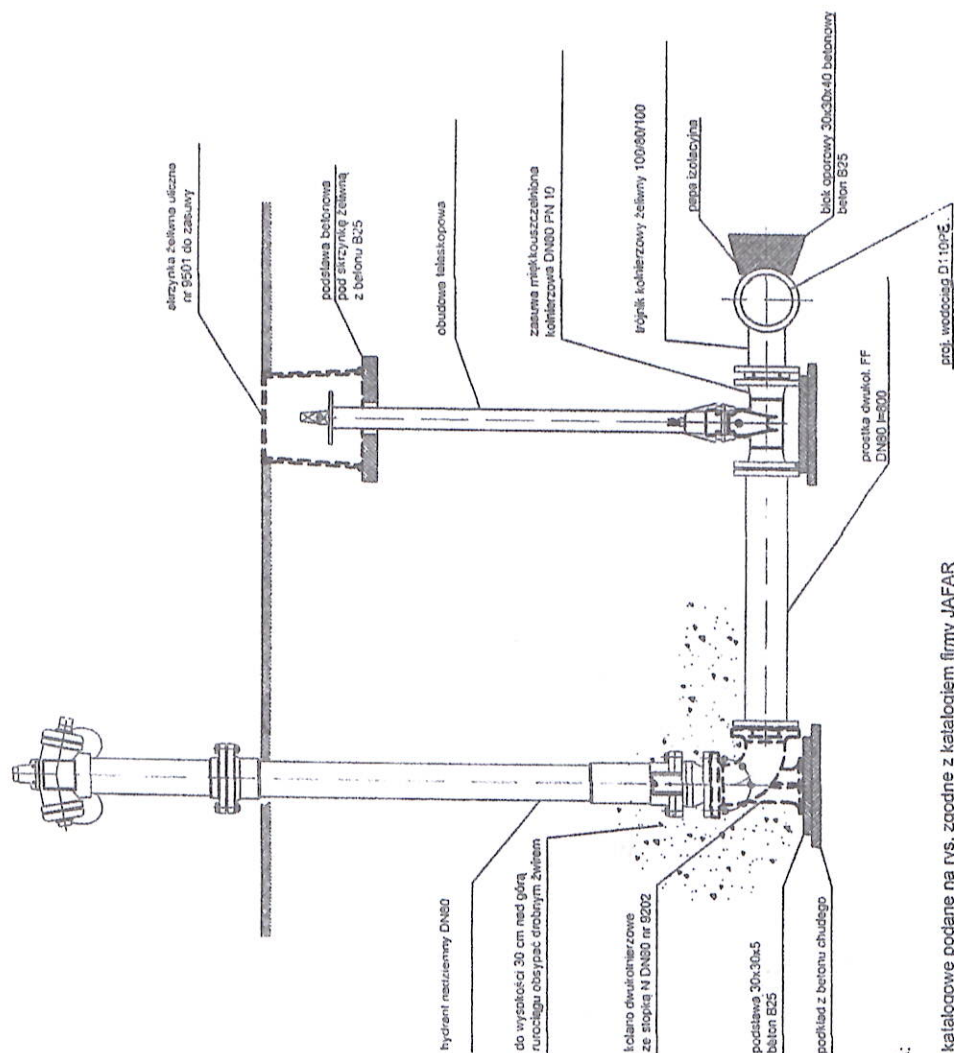

UWAGA:

Numer katalogowe podane na rys. zgodne z katalogiem firmy JAFAR - o ile nie zaznaczono inaczej

Miedzy osią kolumny hydrantu a osią zasuw odcinającej odległość ca 1,10 m

| STADIUM | Projekt budowlano wykonawczy | Nr. rys. 4 |
|----------|---|-----------------|
| OBIKT | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Czarna Wieś | |
| ADRES | dziłka nr. ewidencyjny 35/5, obręb Czarna Wieś, gmina Rajgród | |
| INWESTOR | Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród | |
| NAZWA | Schemat montażu hydrantu nadziemnego | |
| Skala | Data | Nr uprawnień |
| Schemat | 17.05.2021r. | PDL/0044/PBS/18 |
| | Projektant | Podpis |
| | Anna Kurzątkowska Os. Południe 54/44 19-200 Grajewo | |

Anna Kurzątkowska
magister inżynier inżynierii środowiska
UPRAWNIENIA UDZIELONE
nr ew. PDL/0044/PBS/18
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych