


ISTNIEJĄCA  
KANALIZACJA GRAWITACYJNA  
Czaplinek

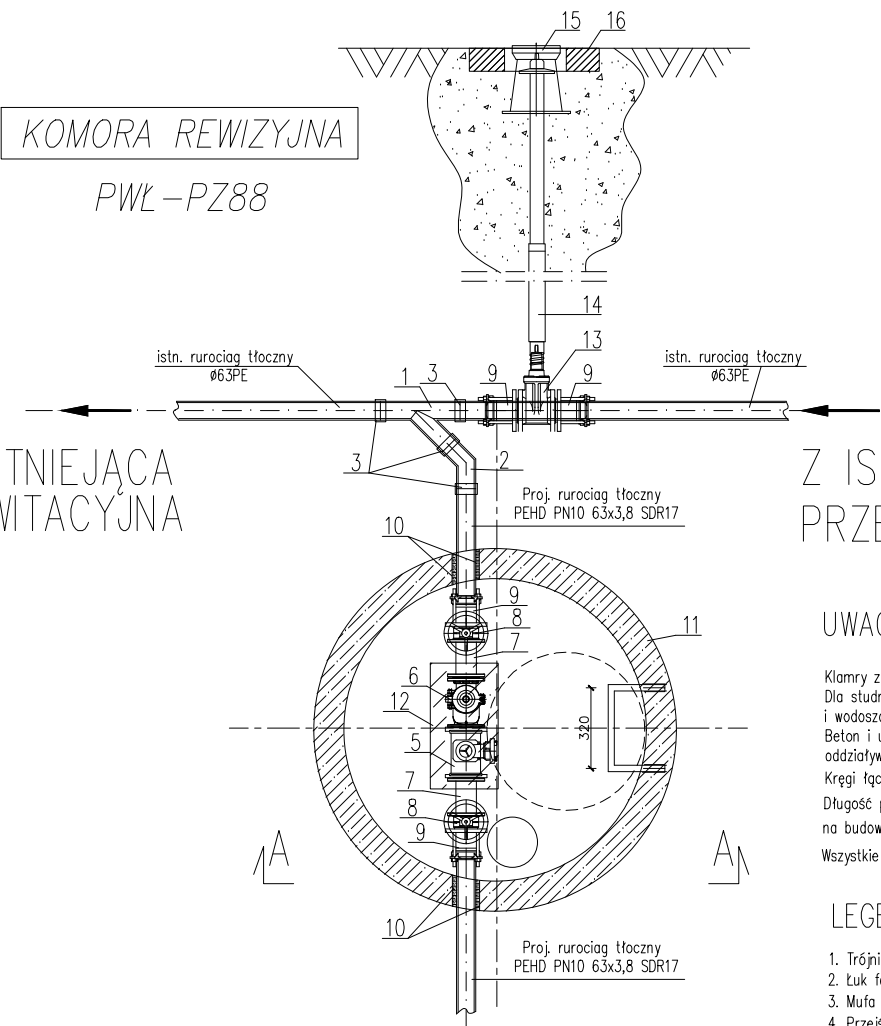


Z ISTNIEJĄCEJ  
PRZEPOMPOWNI St. Drawsko

UWAGA

Klamry złączowe należy montować w układzie drabinowym.  
Dla studni prefabrykowanych należy zastosować beton Kl. >45 i wodoszczelności W8.  
Beton i uszczelki muszą być odporne na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów (CH4, H2S, CO, CO2), 4<math>pH</math><8.  
Kąty łączone na uszczelki.  
Długość podparć rurociągu oraz sposób mocowania dopasować na budowie.  
Wszystkie śruby, podkładki i nakrętki wykonane ze stali min. 1.4301.

LEGENDA:

- Trójkąt kątowny 45° PE Ø63/63/63
- Łuk formowany 45° PE Ø63
- Mufa elektrooporowa dla rur Ø63mm
- Przeście szczelne dla rurPE, tańczuch uszczelniający
- Łącznik rewizyjny DN50 kołnierzowy z zaworem hydrantowym
- Zawór kulowy zwrotny kołnierzowy DN50
- Kształtka żeliwna dwukołnierzowa DN50 L=15cm
- Zasuwa nożowa DN50 z kątkiem
- Koźierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem DN50(63)
- Przeście szczelne dla rurPE, tańczuch uszczelniający
- Studnia betonowa Ø1200 BETON C34/45
- Stółek wsporczy z bločków M6
- Zasuwa kołnierzowa DN50
- Obudowa do zasuw teleskopowa
- Skrzynka żeliwna do zasuw
- Płyta nośna 40x40x6cm z otworem

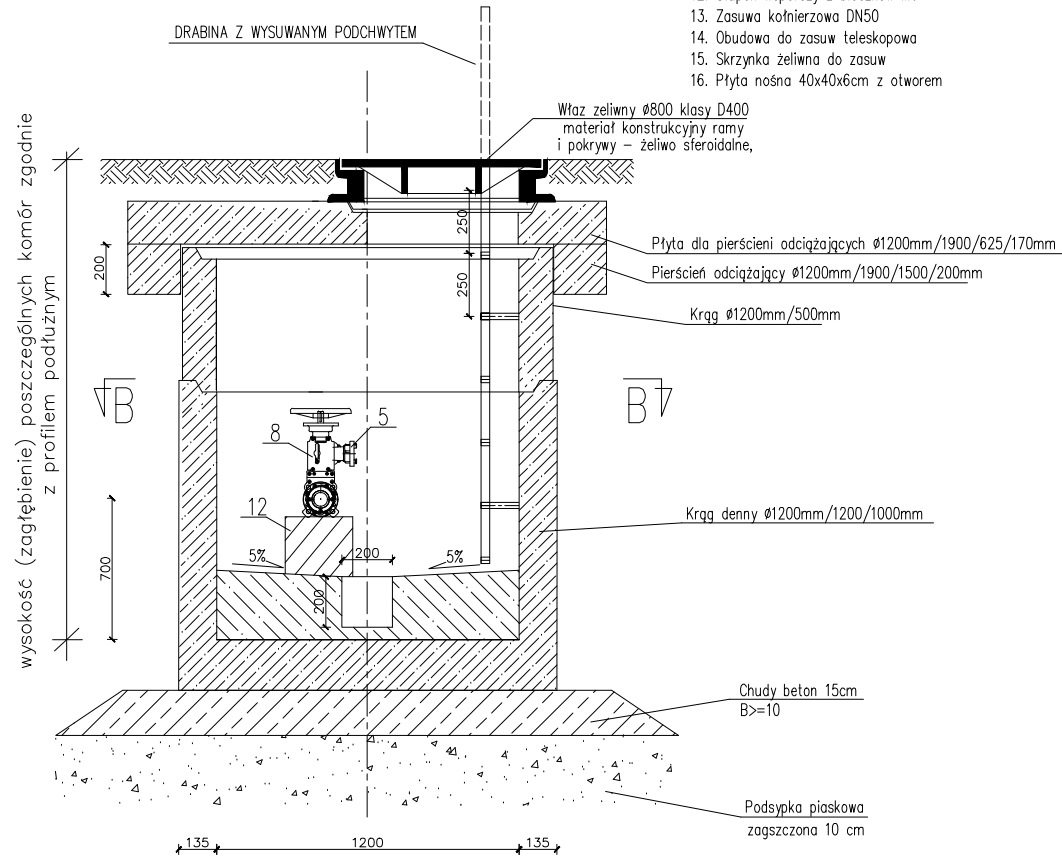

<b>EKO-INSTAL</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA			
EKO-INSTAL Horasimowicz i Wspólnicy Sp. J. tel. 501 252 120 ul. Kosynierów Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5961646792 REGON 080009361 email : biuro@eko-instal.biz www.eko-instal.biz			
Nazwa elementu projektu	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa zamierzenia budowlanego	SIĘĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA I KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-TŁOCZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
Adres i kategoria obiektu budowlanego	MIEJSCOWOŚĆ KOŁOMAT, GMINA CZAPLINEK POWIAT DRAWSKO POMORSKIE KATEGORIA OBIEKTU XXVI		
Identyfikatory szlak ewidencyjnych	320301_5.0142.25/13, 320301_5.0142.32, 320301_5.0142.6/18, 320301_5.0142.6/21, 320301_5.0142.130/3, 320301_5.0142.130/4, 320301_5.0142.6/9, 320301_5.0142.130/1, 320301_5.0142.7/1, 320301_5.0142.134, 320301_5.0142.149/5, 320301_5.0142.146, 320301_5.0142.162, 320301_5.0142.3/30, 320301_5.0142.163, 320301_5.0142.162, 320301_5.0142.3/30, 320301_5.0142.163, 320301_5.0142.165, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CZAPLINEK OBSZAR WIEJSKI		
INWESTOR	GMINA CZAPLINEK		
BRANŻA	UL. RYNEK 6, 78-550 CZAPLINEK SANITARNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Waldemar Horasimowicz Upř. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0010/P005/05		
SPRAWDZIL	mgr inż. Elwira Kramm Upř. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0034/P005/03		
KOMORA REWIZYJNE I WŁACZENIOWA		DATA 04.04.2023	SKALA SCHEMAT
		rys.NR 23	