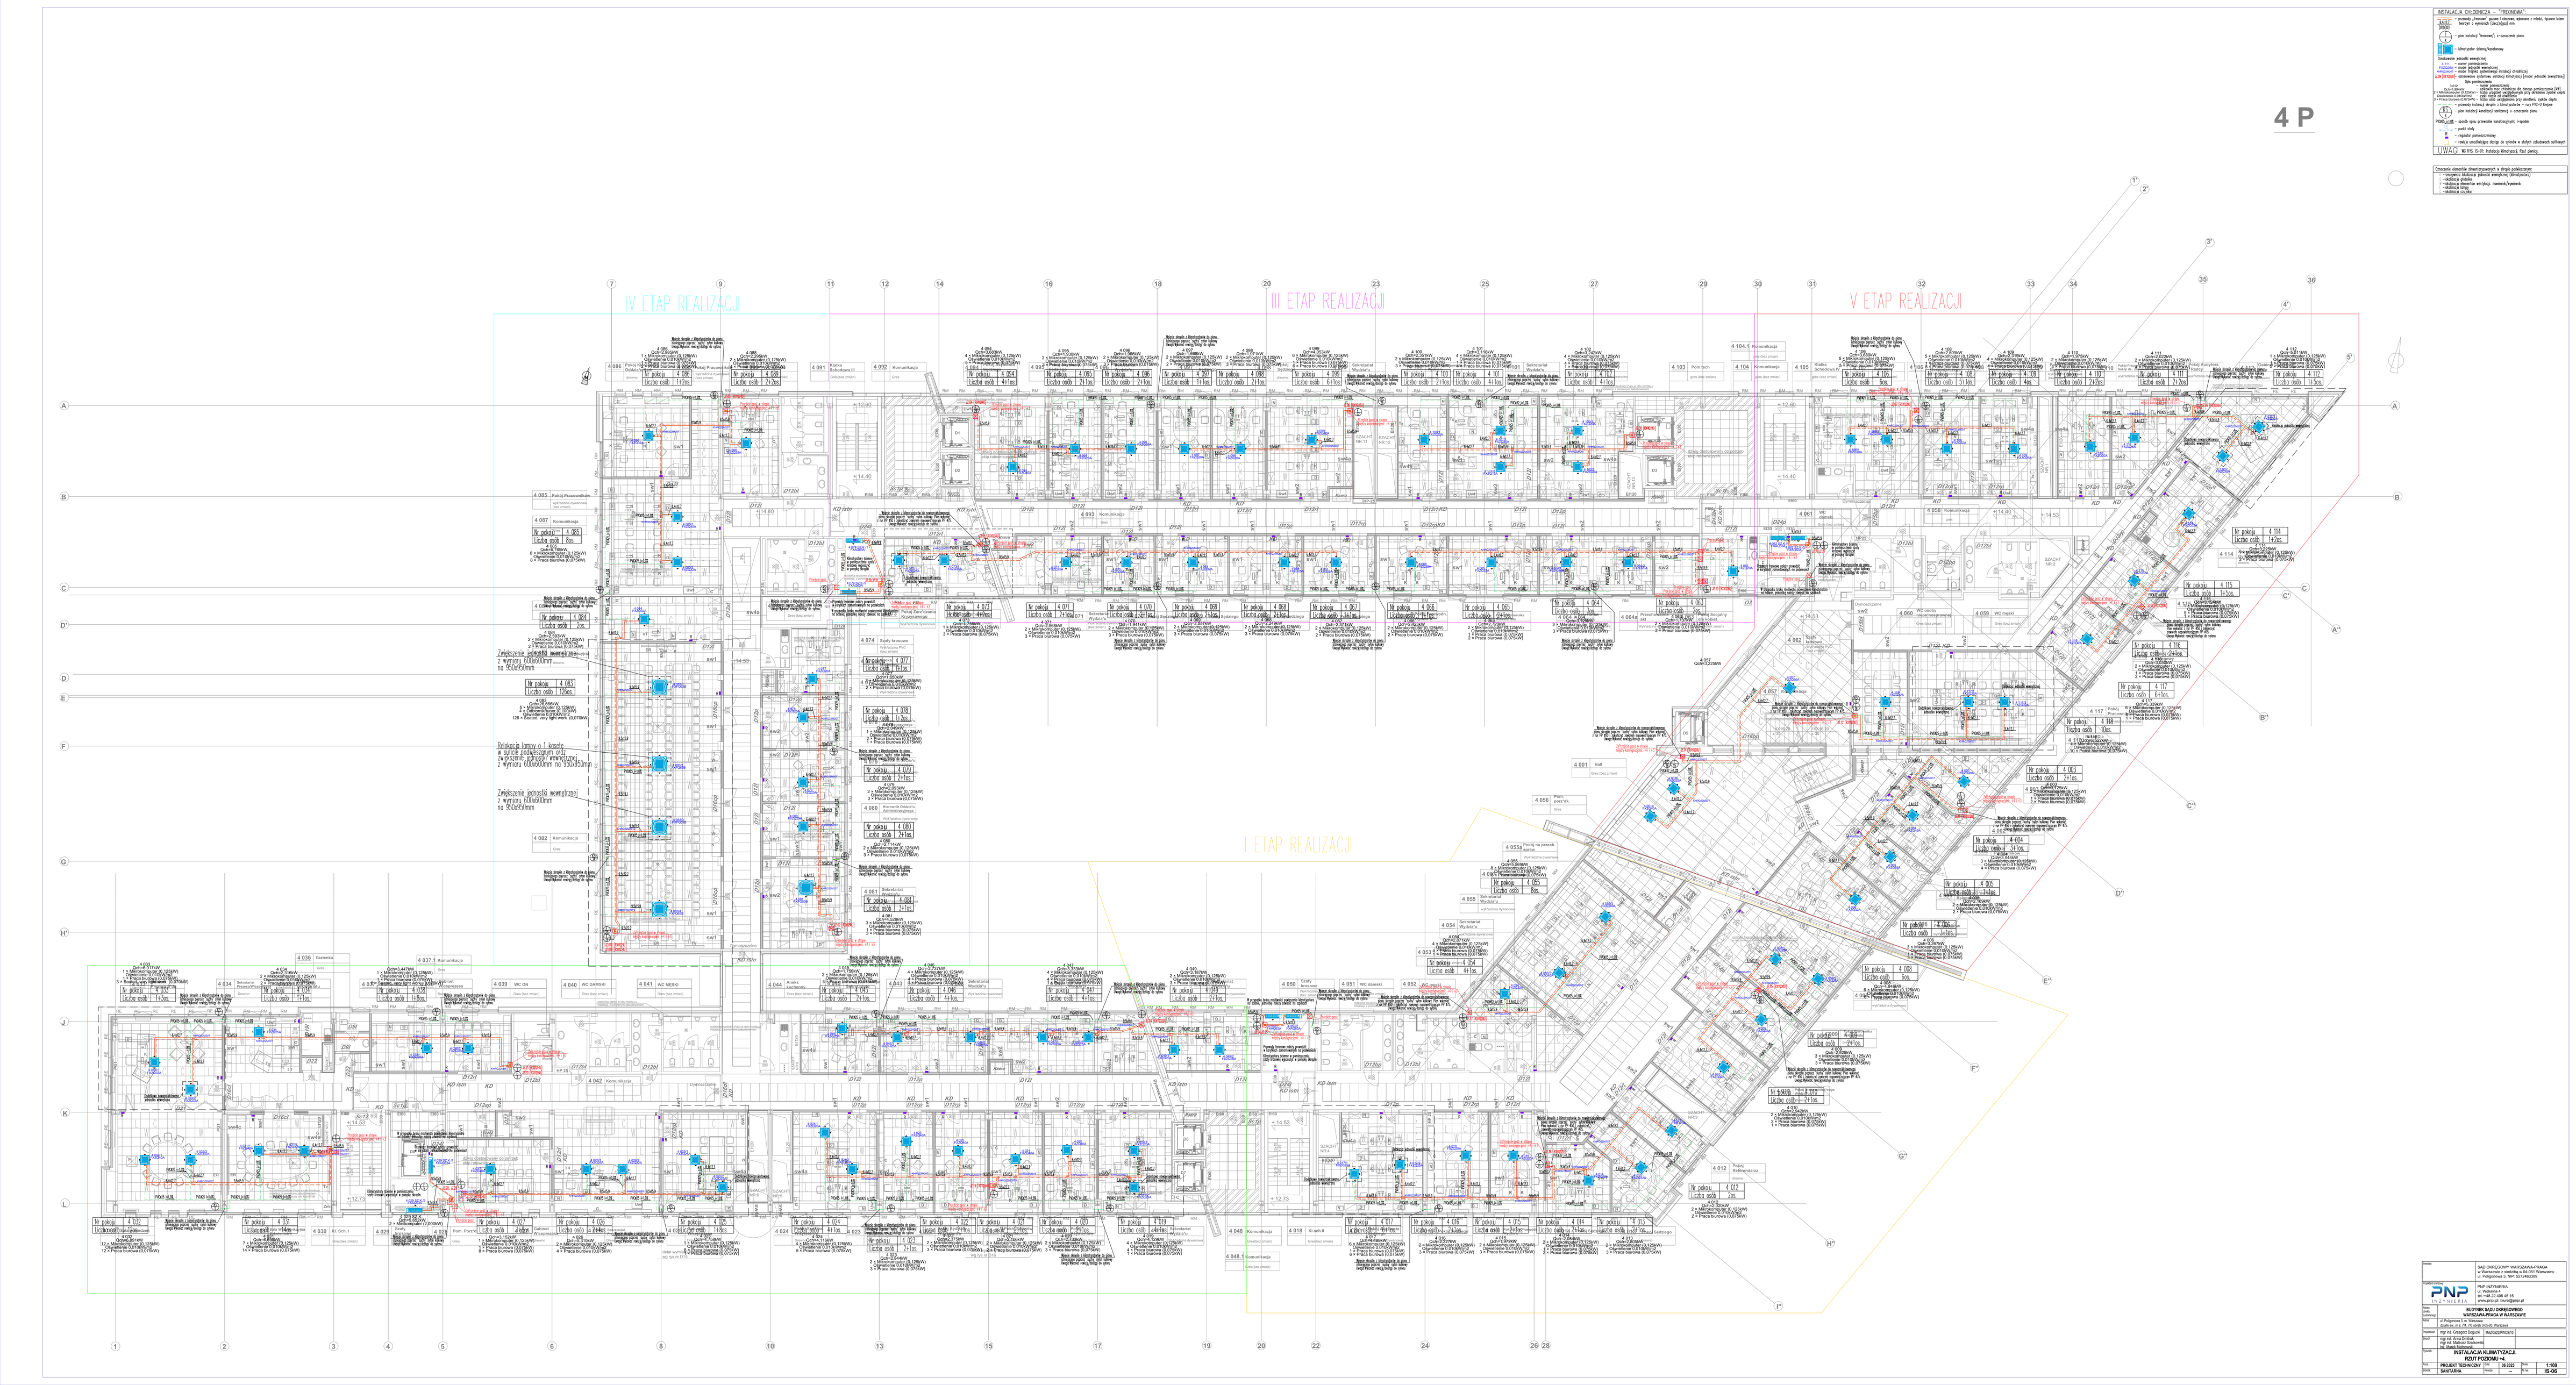
4 P
IV ETAP REALIZACJI
III ETAP REALIZACJI
V ETAP REALIZACJI
I ETAP REALIZACJI
INSTALACJA DWUSZNUROWA – "TRÓJNIKOWA"
LEGENDA
– przewód „trójnik" (giętki z rdzeniem miedzianym, kolorowa izolacja) o średnicach 12x2(3)x2 mm
– pion instalacji "trójnikowej" w rozszerzonej peszli
– klimatyzator ścienny/kasetonowy
Grubowanie jednostki wewnętrznej:
– model jednostki wewnętrznej
– model jednostki wewnętrznej
– model trójnika sterowniczego instalacji chłodniczej
– model trójnika sterowniczego instalacji klimatyzacji (model jednostki zewnętrznej)
– liczba pomieszczeń
– nazwa pomieszczenia
– kubatura pomieszczenia [m³]
– kubatura pomieszczenia przy założeniu zgodnie z PN-EN
– ilość osób przebywających przy założeniu zgodnie z PN-EN
– pion instalacji klimatyzacji ścienny, w rozszerzonej peszli
– punkt stały
– regulator prędkości obrotowej
– nazwa urządzenia
– nazwa pomieszczenia
– nazwa urządzenia
– nazwa urządzenia
– nazwa urządz