



PRZYKŁADOWE WYKONANIE PD:

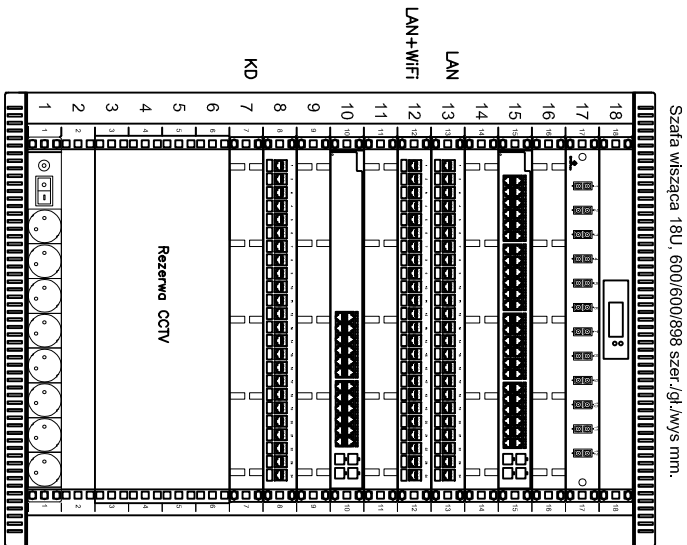

Szafa wisząca 18U, 600/600/898 szer./gl./wys mm.

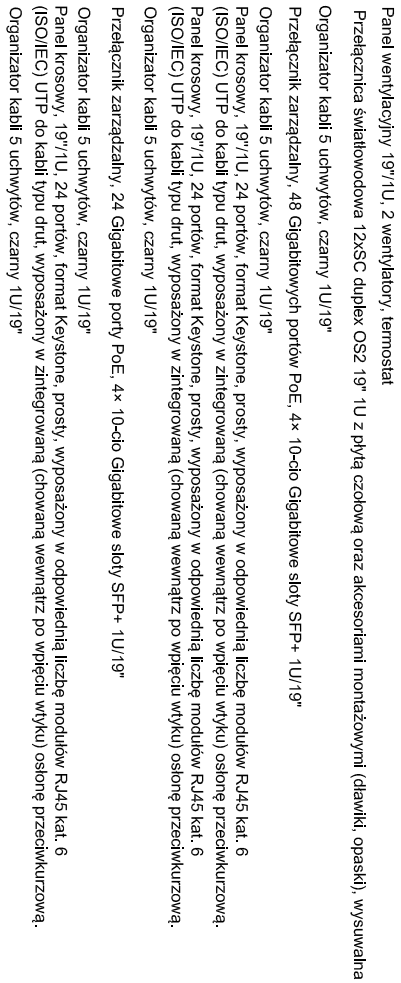


Lista zasilająca 230V - 8 gniazd (typu F - CEE 7/3 schuko), z wyłącznikiem LED, z zabezpieczeniem przedwprzełączeniowym, kabel 1,8m CEE 7/7, 19"1U - montaż na tylnym RACKU

LEGENDA:


istn. GPD	- istn. główny punkt dystrybucyjny

proj.PD	proj. poŕedni punkt dystrybucyjny
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

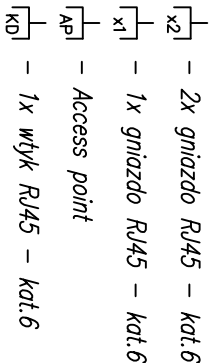

- Kabel U/UTP kat.6, teleinformatyczny, LS0H, B2ca

- Kabel światłowodowy OS2 uniwersalny
trudnopalny SM 12J 9/125 LSOH B2ca

	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. ANNA ROMER 30 - 346 KRAKÓW, UL. SPÓŁY-KRÓWECNEGO 23/7 tel. kom. 510 70 14 70			TEMAT PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PIWNIC WYŁĄZ W WYMIANE STOLARIKI ZEWNĘTRZNE I OCIEPLENIENIE CAŁEGO BUDYNKU INTERIUM I
	BRANŻA ELEKTRYCZNA	DATA 06.2025	OBIEKT BUDYNEK INTERNATU PRZY ZESPÓLE SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLAN YCH NK 1 W KRAKOWIE, UL. SZABLOWNEJ 501, 02-11338 10,040102 KROWODRZA	TREŚĆ SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
			PROJEKTANT mgr inż. Rafał Góra	UPRAWNIENIA MAP/03.15/POOE/13
			OPRAĆCOWAŁ mgr inż. Mateusz Figa	UPRAWNIENIA
			SPRAWDZIŁ inż. Wiesław Dzierwa	UPRAWNIENIA BPP-UPR.336/82
			FAZA PROJEKT TECHNICZNY	RYS.NR E.25