


Ps=38,50 [kW]

| Zasilanie     |   | Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM | Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM | Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM | Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM | Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM | Połączenia wyrównawcze |
|---------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1             | 2 | 3                                  | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  | 8                      |
| 65,00 kW      |   | 13,00 kW                           | 13,00 kW                           | 13,00 kW                           | 13,00 kW                           | 13,00 kW                           |                        |
| L1 L2 L3 N PE |   | L1 L2 L3 N PE                      | L1 L2 L3 N PE                      | L1 L2 L3 N PE                      | L1 L2 L3 N PE                      | L1 L2 L3 N PE                      | PE                     |

UWAGI:

- elementy instalacji licznikowej muszą być osłonięte i przystosowane do plombowania
- dopuszcza się stosowanie rozdzielnic i osprzętu modułowego zamiennego, spełniającego wymogi normatywne i dopuszczonego do stosowania w budownictwie

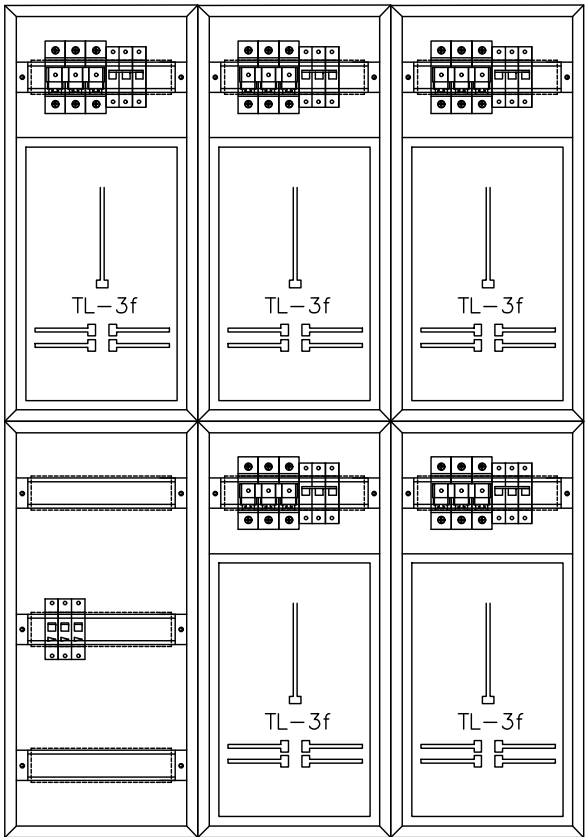

|                                                                             |                   |                                                                                                                   |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>TR</b> PROJEKT<br>Teresa Racza<br>ul. Świerkowa 11/1<br>59-222 Grzymalin | Obiekt            | BUDYNEK MIESZKALNY WIELOORODZINNY<br>Kudowa Zdrój dz. nr 387/31, 387/32 i 387/48 obr. Zakrze                      |            |               |
|                                                                             | Nazwa rys.        | SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY TL-2B                                                                                      |            |               |
| Elektryka                                                                   | Zespół projektowy | Imię i nazwisko, uprawnienia                                                                                      |            | Podpis        |
|                                                                             | Projektant        | mgr inż. Remigiusz Przystaj<br>uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej,<br>nr 115/DOS/08              |            |               |
| Info. rys.                                                                  | Sprawdzający      | mgr inż. Włodzimierz Boguta<br>uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno -<br>inżynierskiej, nr 29/90/Lw |            |               |
|                                                                             | Branża            | Stadium                                                                                                           | Data       | Skala         |
|                                                                             | elektryczna       | PT                                                                                                                | 29-12-2023 | -             |
|                                                                             |                   |                                                                                                                   |            | Numer rysunku |
|                                                                             |                   |                                                                                                                   |            | ET 13         |