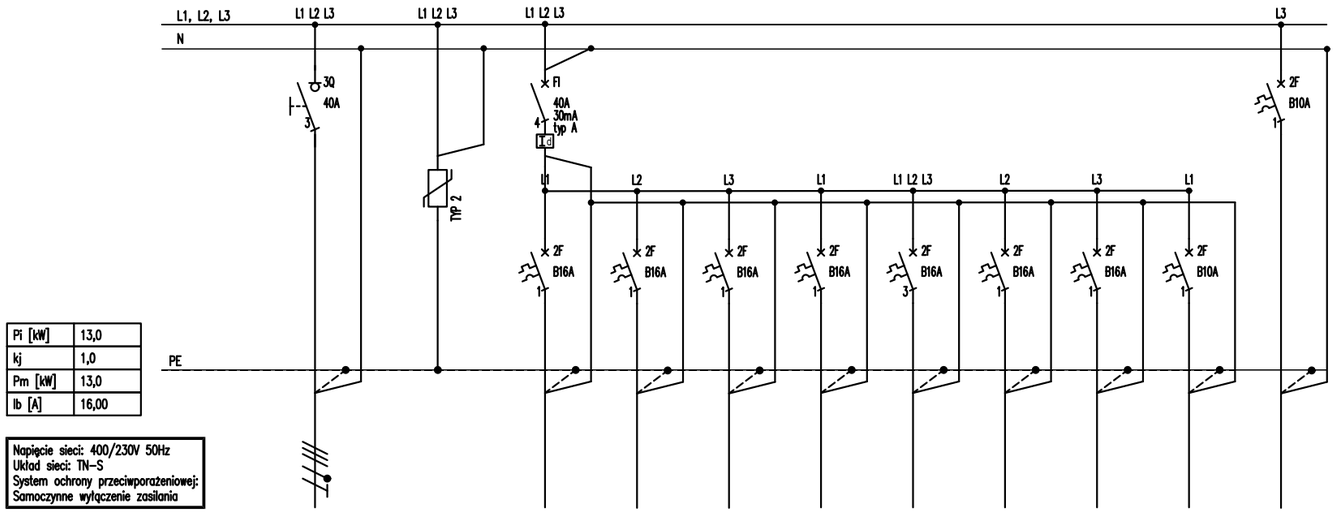


| | |
|---|---|
| Pi [kW] | 13,0 |
| kj | 1,0 |
| Pm [kW] | 13,0 |
| Ib [A] | 16,00 |

Napięcie sieci: 400/230V 50Hz
Układ sieci: TN-S
System ochrony przeciwporażeniowej:
Samoczynne wyłączenie zasilania

OZNACZENIA:

- 1F – Rozłącznik bezpiecznikowy
- 2F – Wyłącznik nadprądowy
- 3Q – Rozłącznik izolacyjny
- FI – Wyłącznik różnicowoprądowy

| NUMER OBWODU | | – | – | TM–(n)/G1 | TM–(n)/G2 | TM–(n)/G3 | TM–(n)/G4 | TM–(n)/G5 | TM–(n)/G6 | TM–(n)/G7 | TM–(n)/o1 | TM–(n)/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILOŚĆ ELEMENTÓW | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| MOC ZAINSTALOWANA [W] | | 13000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 |
| TYP PRZEWODU | | YDYżo 5x6 | 5x (LgY 1x10) | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 5x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x1,5 | YnTKSYekw 3x2x0,8 |
| NAZWA ODBIORNIKA | | Człon zasilający TL(n) | Ogranicznik przeciwprzepięciowy typ 2 | Gniazda wtykowe ogólne | Gniazda wtykowe nadblatowe lodówka, okap | Gniazdo wtykowe zmywarka | Gniazdo wtykowe piekarnik | Kuchenka elektryczna | Gniazda wtykowe pralka | Gniazda wtykowe ogólne | Oświetlenie ogólne | zasilacz systemu przyzywowego |
| LOKALIZACJA ODBIORNIKA | | Korytarz | Tablica mieszkaniowa TM(n) | Lokal mieszkalny | Aneks kuchenny | Aneks kuchenny | Aneks kuchenny | Aneks kuchenny | Łazienka | Łazienka | – | mieszkanie dla niepełnosprawnych |




MINIMALNE PARAMETRY:
Prąd znamionowy In: 40A
Napięcie znamionowe Un:400/50Hz, AC
Stopień ochrony: IP30
Odporność udarowa: IK07
Klasa izolacji: II
Dopływ: Góra
Odpływ: Góra/Dół
Montaż: Nadtynkowy
Kolor: RAL 9010
Sekcja multimedialna: płyta montażowa

UWAGI:
1. Wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić poprzez listwy zaciskowe
2. W rozdzielnicy należy pozostawić min. 20% rezerwy miejsca, w celu umożliwienia rozbudowy
3. Należy opisać i oznakować aparaty elektryczne oraz elewację zewnętrzną
4. Rozdzielnicę wyposażyć w schemat strukturalny jednokreskowy
5. Rozmieszczenie aparatury ma charakter poglądowy

ABC Pracownia Projektowa
ul. Roosevelta 59/11 | 41-800 Zabrze | tel. 609228618 | tel. 603740970 | biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR
SIM KZN Łużyce Sp.z o.o.
ul.Sikorskiego 3, 59–940 Węgliniec
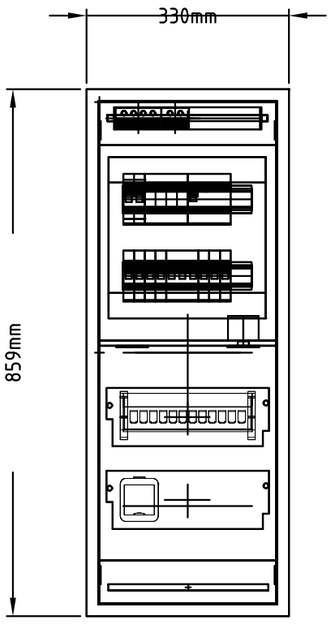
| STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
|---|---|---|---|
| GŁÓWNY PROJEKTANT | | | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Maciej Patucha | SLK/4699/PWOE/13 | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | | |
| | | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Piotr Skóra | 704/94 | |

TEMAT
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzysząca

SKALA

BRANŻA: ELEKTR.

FAZA: PTW

DATA: 10/2025

ADRES
Węgliniec ul. Sportowa - działka 223/51

SYGNATURA PROJEKTU

NR RYS.: IE–13

ZMIANA

DATA ZMIANY

TRESC RYSUNKU
Tablica mieszkaniowa TM. Schemat strukturalny. Widok elewacji.