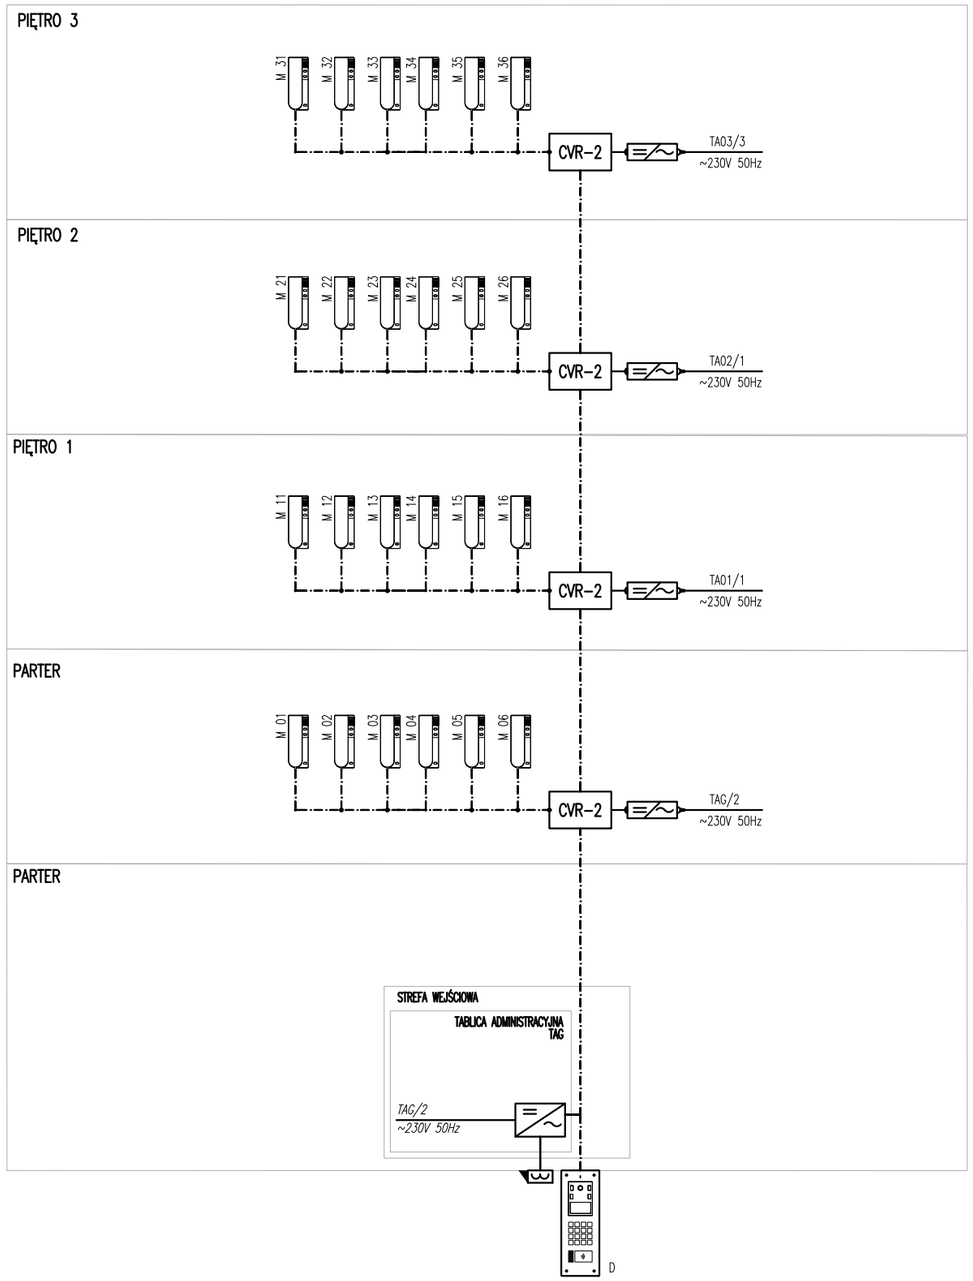

OZNACZENIA:

- Przewód sygnałowy UTP kat.6
- Przewód sygnałowy OMY 2x1
- Panel zewnętrzny domofonu
- Unifon domofonowy
- Elektrozaczep
- Zasilacz 230/13,5V
- **Zasilacz 230V AC/15V DC 4A – ZI 15V/4A**
- **Rozdzielacz sygnału wizji – CVR-2**

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. opisami technicznymi.

ABC Pracownia Projektowa
ul. Roosevelta 59/11 | 41-800 Zabrze | tel. 609228618 | tel. 603740970 | biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR
SIM KZN Łużyce Sp.z o.o.
ul.Sikorskiego 3, 59–940 Węgliniec

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT			
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha	SLK/4699/PWOE/13	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Skóra	704/94	

TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzysząca	SKALA:	BRANŻA: ELEKTR.
	FAZA: PTW	DATA: 10/2025
ADRES: Węgliniec ul. Sportowa - działka 223/51	SYGNATURA PROJEKTU:	NR RYS.: IE-17
	ZMIANA:	DATA ZMIANY:

TRESC RYSUNKU: Instalacja domofonowa. Schemat ideowy.