



- OZNACZENIA:**
- nN — Kabel elektroenergetyczny 1kV
 - Lw= ... m — Długość wykopu
 - Lk= ... m — Długość kabla
 - — Oprawa oświetleniowa jednostronna montaż na słupie z fundamentem
 - — Złącze słupowe
 - ozn. rozdzielnic/nr obwodu/nr fazy TOZ/oz — Adres słupa
 - Tablica oświetlenia zewnętrznego ROZ — Tablica oświetlenia zewnętrznego ROZ

- LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:**
- Oz1 — Oprawa oświetleniowa LED zewnętrzna h=6m
moc: 54W, strumień świetlny: 8000lm, IP66, IK09,

- UWAGI:**
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi.
 - Zasilanie rozłożyć równomiernie na fazy.

DETAL PODŁĄCZENIA ZASTOSOWANEGO SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO

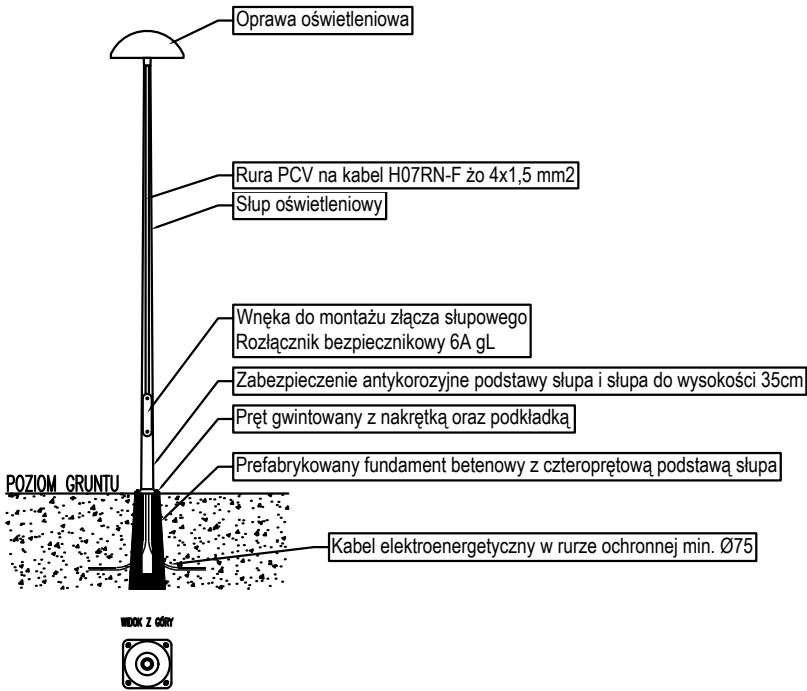



ABC Pracownia Projektowa

ul. Roosevelta 59/11		41-800 Zabrze	tel. 609228618	tel. 603740970	biuro@abcentrum-dom.pl
INWESTOR					
SIM KZN Łużyce Sp.z o.o. ul.Sikorskiego 3, 59–940 Węgliniec					
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO		UPRAWNIENIA		PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT					
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha		SLK/4699/PWOE/13		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY					
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Skóra		704/94		
TEMAT Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą			SKALA	BRANŻA ELEKTR.	
			FAZA	PTW	DATA 10/2025
ADRES Węgliniec ul. Sportowa - działka 223/51			SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS. IEZ-02	
			ZMIANA	DATA ZMIANY	
TRESC RYSUNKU Schemat oświetlenia zewnętrznego.					