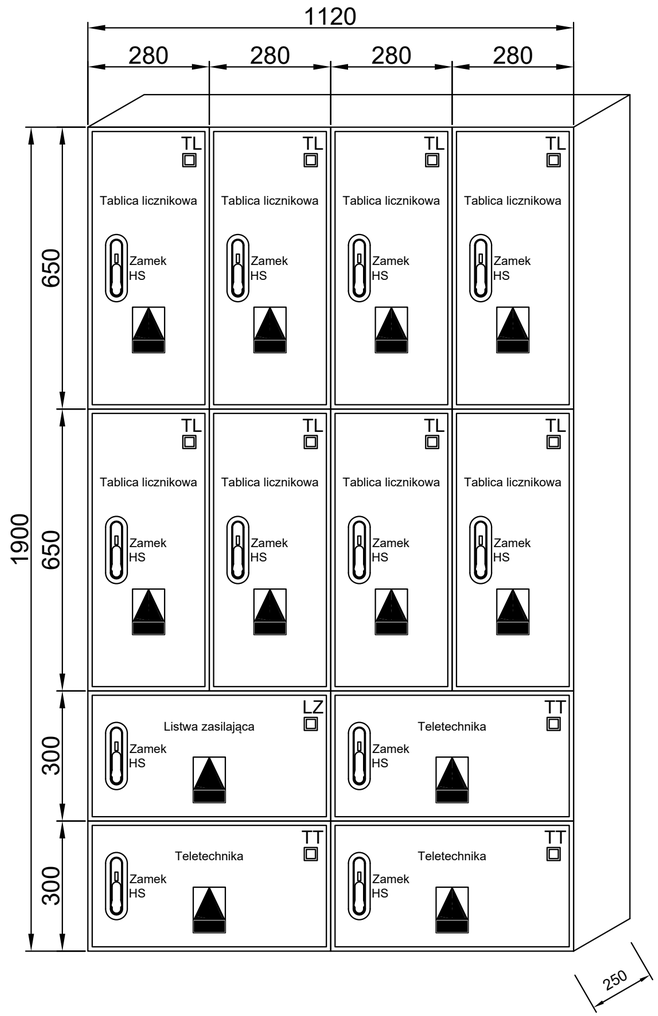

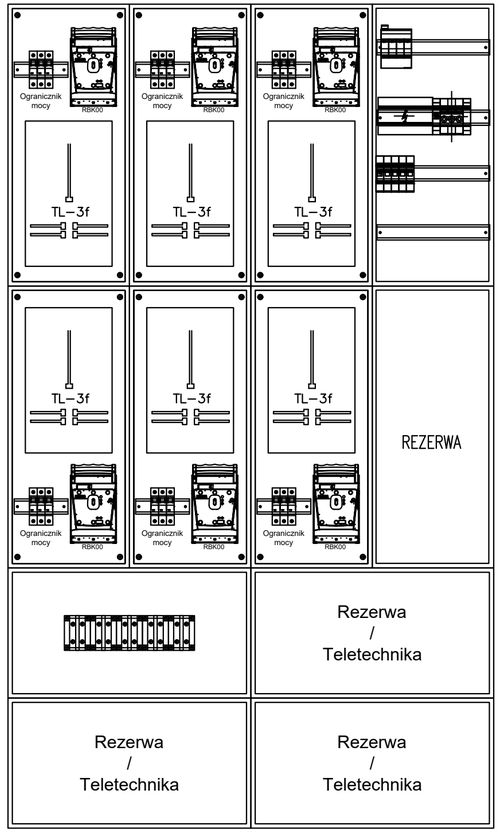

MINIMALNE PARAMETRY OBUDOWY TL01.2, TL2, TL3, TL4:

Napięcie znamionowe Un: 230/400V AC
Wytrzymałość zwarciowa obudowy: 6kA
Stopień ochrony: IP30
Odporność udarowa: IK10
Dopływ: Dół
Odpływ: Góra
Montaż: Natynkowy/stojąca
Materiał: Blacha aluminiowa/stalowa 1–2mm;
0,5–2mm (stal) łączona poprzez spawanie
Obudowa zamykana wyposażona w zamek z kluczem

UWAGI:
1. Wszystkie obwody zewnętrzne wyprowodzić poprzez listwy zaciskowe
2. W rozdzielnicy należy pozostawić min. 20% rezerwy miejsca, w celu umożliwienia rozbudowy
3. Należy opisać i oznakować aparaty elektryczne oraz elewację zewnętrzną
4. Rozdzielnicę wyposażyć w schemat strukturalny jednokreskowy
5. Rozmieszczenie aparatury ma charakter poglądowy

ABC Pracownia Projektowa
ul. Roosevelta 59/11 | 41-800 Zabrze | tel. 609228618 | tel. 603740970 | biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR
SIM KZN Łużyce Sp.z o.o.
ul.Sikorskiego 3, 59–940 Węgliniec

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT			
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha	SLK/4699/PWOE/13	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Skóra	704/94	

TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
SKALA:
BRANŻA: ELEKTR.
FAZA: PTW
DATA: 10/2025
ADRES: Węgliniec ul. Sportowa - działka 223/51
SYGNATURA PROJEKTU:
NR RYS.: IE–08–ark3
ZMIANA:
DATA ZMIANY:
TRESC RYSUNKU: