



LEGENDA

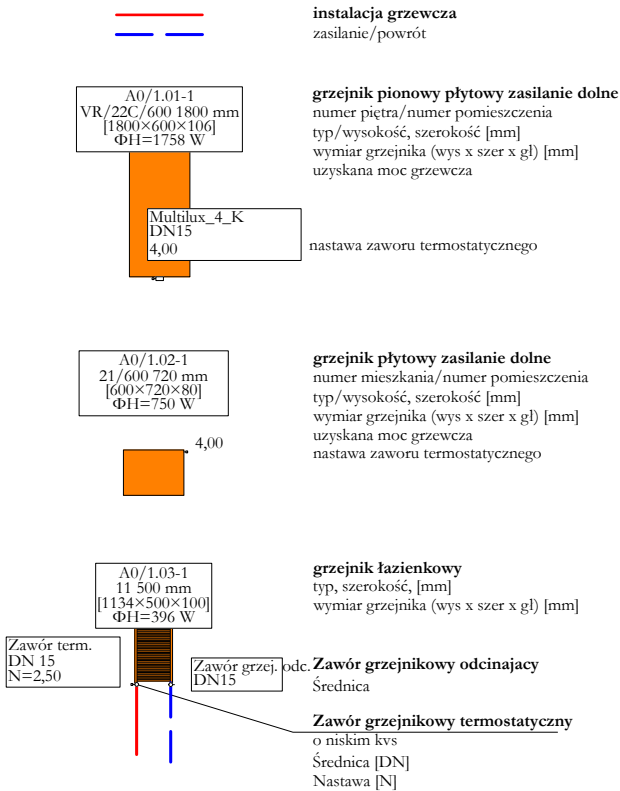

UWAGI:

- Głównym źródłem ciepła dla budynku będzie kotłownia gazowa na LPG.
- Przewody rozdzielcze zaprojektowano pod stropem najniższej kondygnacji.
- Przewody pod stropem, piony oraz podejścia do rozdzielaczy wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie łączonych metodą zaciskową.
- Indywidualne zestawy ciepłomierzowe dla poszczególnych mieszkań instalowane będą w szachtach instalacyjnych na korytarzach ogólnych.
- Przewody instalacji rozprowadzających do poszczególnych mieszkań zaprojektowano w warstwach posadzkowych.
- Przewody prowadzone w warstwach posadzki wykonać z rur PERT/AL/PERT.
- Na instalacji przechodzącej przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać przejścia przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej danej przegrody.
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową. Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
- Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
- Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
- Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

Schemat belek z mieszkaniowymi zestawami ciepłomierzowymi

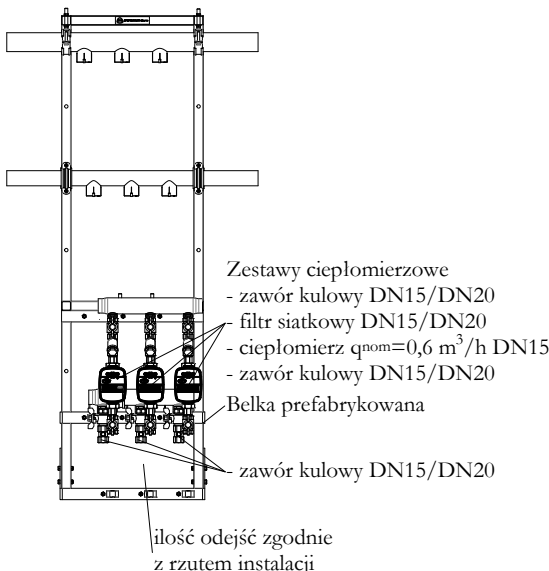

Zestawy ciepłomierzowe
- zawór kulowy DN15/DN20
- filtr siatkowy DN15/DN20
- ciepłomierz $q_{nom}=0,6 \text{ m}^3/\text{h}$ DN15
- zawór kulowy DN15/DN20

Belka prefabrykowana

zawór kulowy DN15/DN20

ilość odcjęć zgodnie z rzutem instalacji



ABC Pracownia Projektowa

ul. Roosevelta 59/11 41-800 Zabrze tel. 609228618 tel. 603740970 biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR SIM KZN Łużyce Sp.z o.o. ul.Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec			
STANOWSKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT			
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Radowiecki	PDK/0118/PWOS/14	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Radowiecka	SLK/6520/PBS/16	
TEMAT Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	SKALA ---	BRANŻA sanitarna	
ADRES Węgliniec ul. Sportowa - działka 223/51	FAZA PTW	DATA 10/2025	
	SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS. S-26	
	ZMIANA	DATA ZMIANY	
TRESC RYSUNKU Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania - cz.1			