


Lp.	Nr obiektu	Skrócony ident.	Nazwa	Opis	Czas cyklu	Nr przedziału urządzenia	Typ	Przesunięcie	Tabela nateżeń	IM	OMB	OME	TDD	EP	TA	@Point-in-time values based on
10	6	PS 2.1 100s	PS 2.1 100s	Brak wzb. w R10, strzałka S1	100		SG	0	SL:SL 1	CMZ 1	CP 1	CP 2	0			0

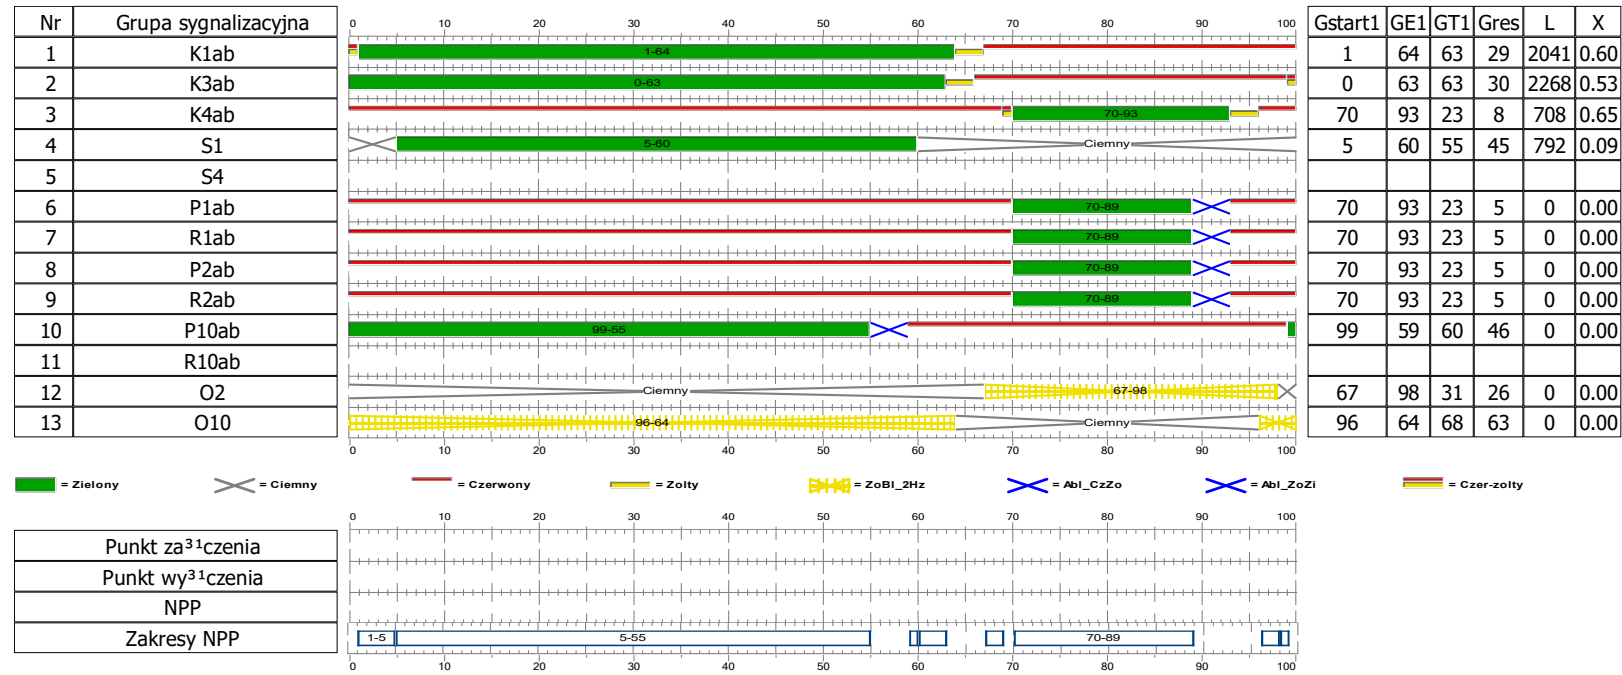

Nr	Grupa sygnalizacyjna	tFdost.[s]	tFwym.[s]	tFrez.[s]	Kierunek pasa	dost.Q[poj/h]	QS[poj/h]	L[poj/h]	Lrez[poj/h]	Stopień nasycenia	maks.długość zatoru[m]
1	K1ab	63	34	29	↑	525	1745	1099	574	0,48	87
					↑	675	1745	1099	424	0,61	112
2	K3ab	63	33	30	↑	600	1800	1134	534	0,53	100
					↑	600	1800	1134	534	0,53	100
3	K4ab	23	15	8	↑	160	1517	0	0	0,00	26
					↑	215	1517	348	133	0,62	35
4	S1	55	10	45	↑	150	1440	792	642	0,19	25
5	S4	0	15	-15	↑	215	1440	0	0	0,00	35

Knoten: Wyszynskiego przy Szpitalu

Bearbeiter: Andrzej Stanislawski,

1.1.1 (Steuergerät)