


Lp.	Nr obiektu	Skrócony ident.	Nazwa	Opis	Czas cyklu	Nr przedziału urządzenia	Typ	Przesunięcie	Tabela nateżeń	IM	OMB	OME	TDD	EP	TA	@Point-in-time values based on
5	2	PS 1.1 90s	PS 1.1 90s	Brak R1 i R2, strzałka S4	90		SG	0	SL:SL 1	CMZ 1	CP 1	CP 2	0			0

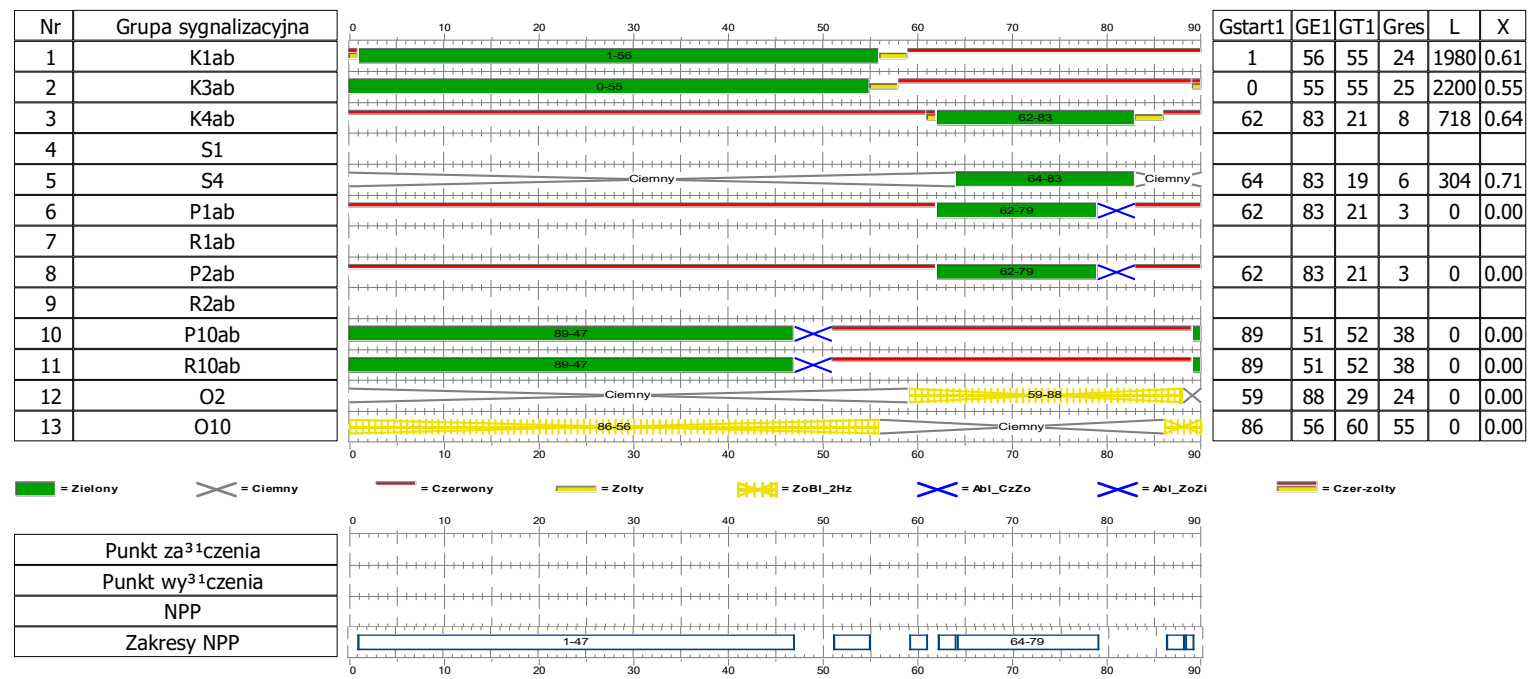

Nr	Grupa sygnalizacyjna	tFdost.[s]	tFwym.[s]	tFrez.[s]	Kierunek pasa	dost.Q[pój/h]	QS[pój/h]	L[pój/h]	Lrez[pój/h]	Stopień nasycenia	maks.długość zatoru[m]
1	K1ab	55	31	24	↑	525	1745	1066	541	0.49	78
					↑	675	1745	1066	391	0.63	101
2	K3ab	55	30	25	↑	600	1800	1100	500	0.55	90
					↑	600	1800	1100	500	0.55	90
3	K4ab	21	13	8	↑	160	1517	0	0	0.00	24
					↑	215	1517	353	138	0.61	32
4	S1	0	9	-9	↑	150	1440	0	0	0.00	22
5	S4	19	13	6	↑	215	1440	304	89	0.71	32

Knoten: Wyszyńskiego przy Szpitalu

Bearbeiter: Andrzej Stanislawski,

1.1.1 (Steuergerät)