


## Studnia tworzywowa DN1000mm

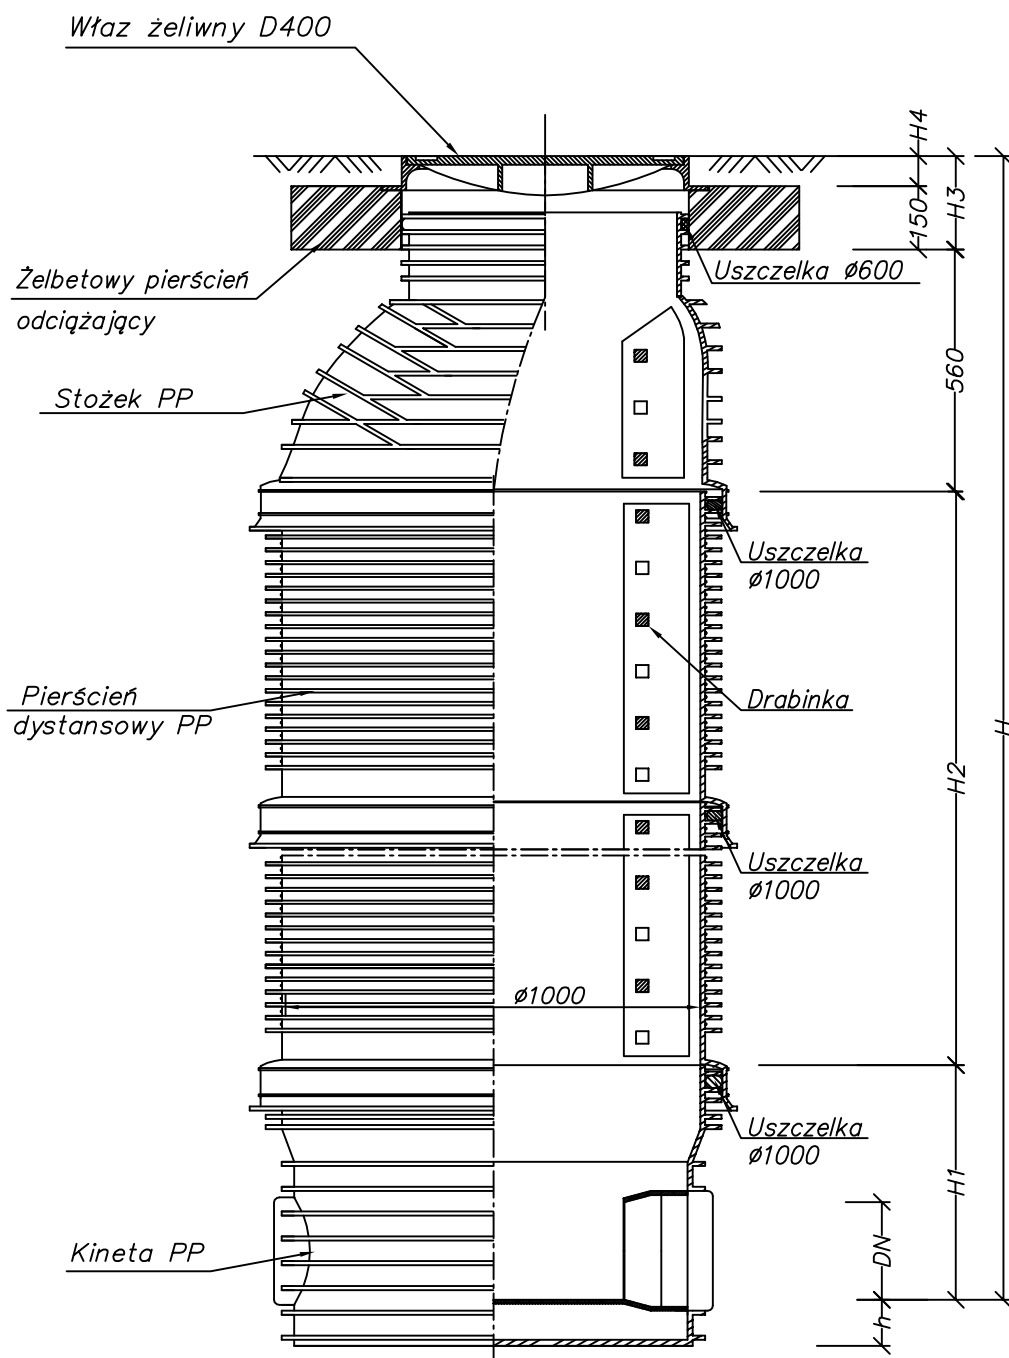

### Uwaga

Zestawienie studni zawarto w części opisowej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 13

**AKTYN**  
Sp. z o.o.

Inwestor: <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach 43-330 Wilamowice, ul. Sienkiewicza 2A</b>	Imię i nazwisko / nr upr. bud.		Podpis:
	Projektował:	mgr inż. Marta Blachut nr upr. SLK/6734/PWBS/16 spec. instalacyjna	
	Sprawdził:	mgr inż. Grażyna Cembala nr upr. 97/93 B-B spec. instalacyjno-inżynierska	
	Nr projektu:	Skala:	Data:
Inwestycja: <b>Budowa wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi w rejonie ul. Okrężnej</b>	02-2021	-	10.2021r.
Stadium: <b>Projekt budowlany</b>			Nr rys.: 3S 42.8
Tytuł rys.: <b>Studnia tworzywowa DN1000</b>			