


Studnia tworzywowa DN600mm

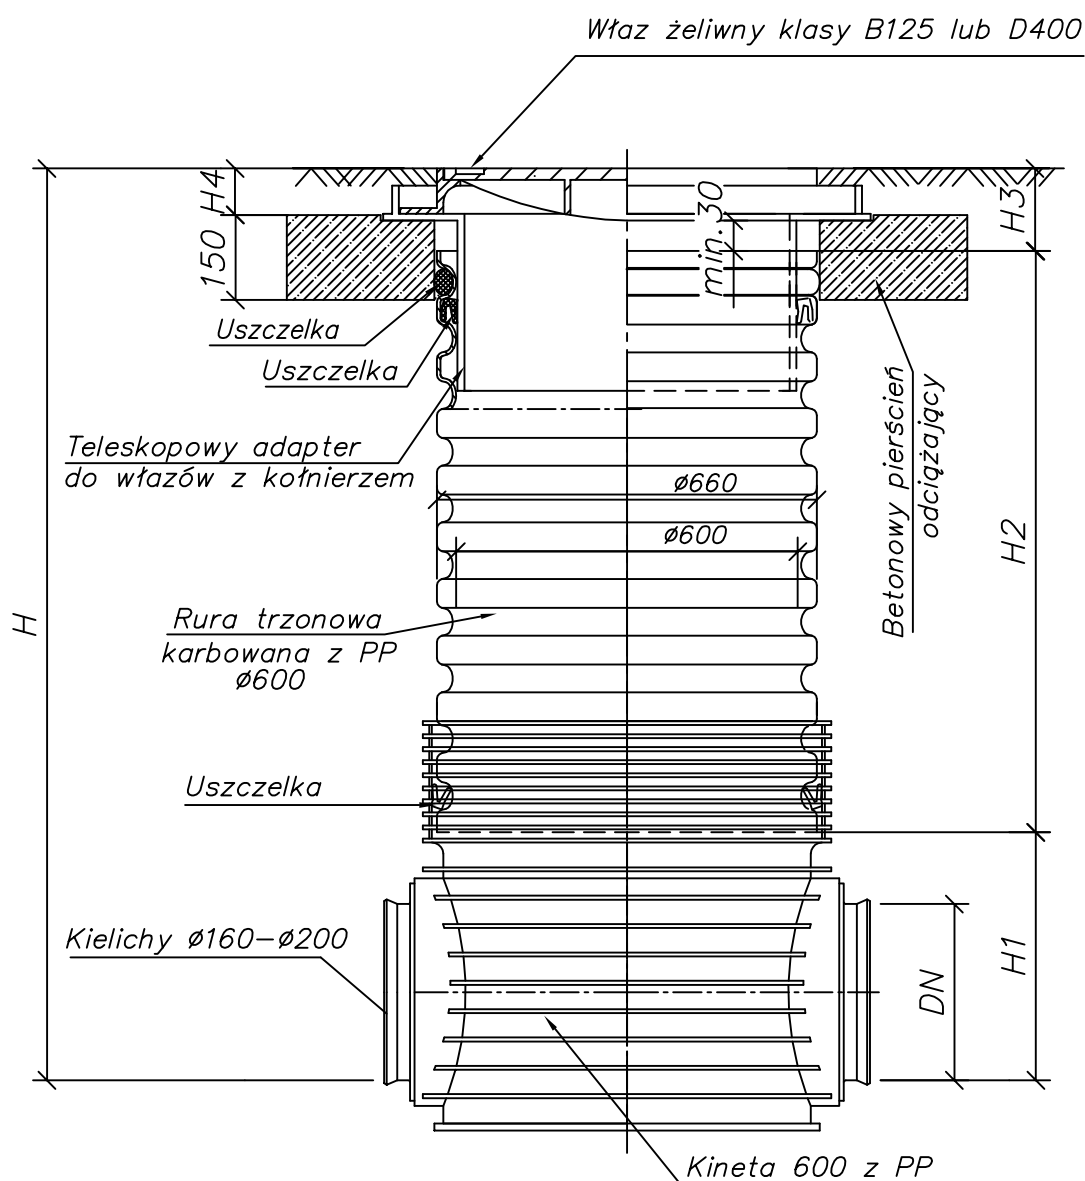

Uwaga

Zestawienie studni zawarto w części opisowej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 13				<div>AKTYN</div> <div>Sp. z o.o.</div>		
Inwestor: <div>Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach 43-330 Wilamowice, ul. Sienkiewicza 2A</div>		Imię i nazwisko / nr upr. bud.		Podpis:		
	Projektował:	mgr inż. Marta Błachut <i>nr upr. SLK/6734/PWBS/16 spec. instalacyjna</i>				
	Inwestycja:	Sprawdził:				
	Budowa wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi w rejonie ul. Okrężnej		mgr inż. Grażyna Cembala <i>nr upr. 97/93 B-B spec. instalacyjno-inżynierska</i>			
Stadium:	Projekt budowlany					
Tytuł rys.:	Studnia tworzywowa DN600		Nr projektu: 02-2021	Skala: -	Data: 10.2021r.	Nr rys.: 4S 42.9