
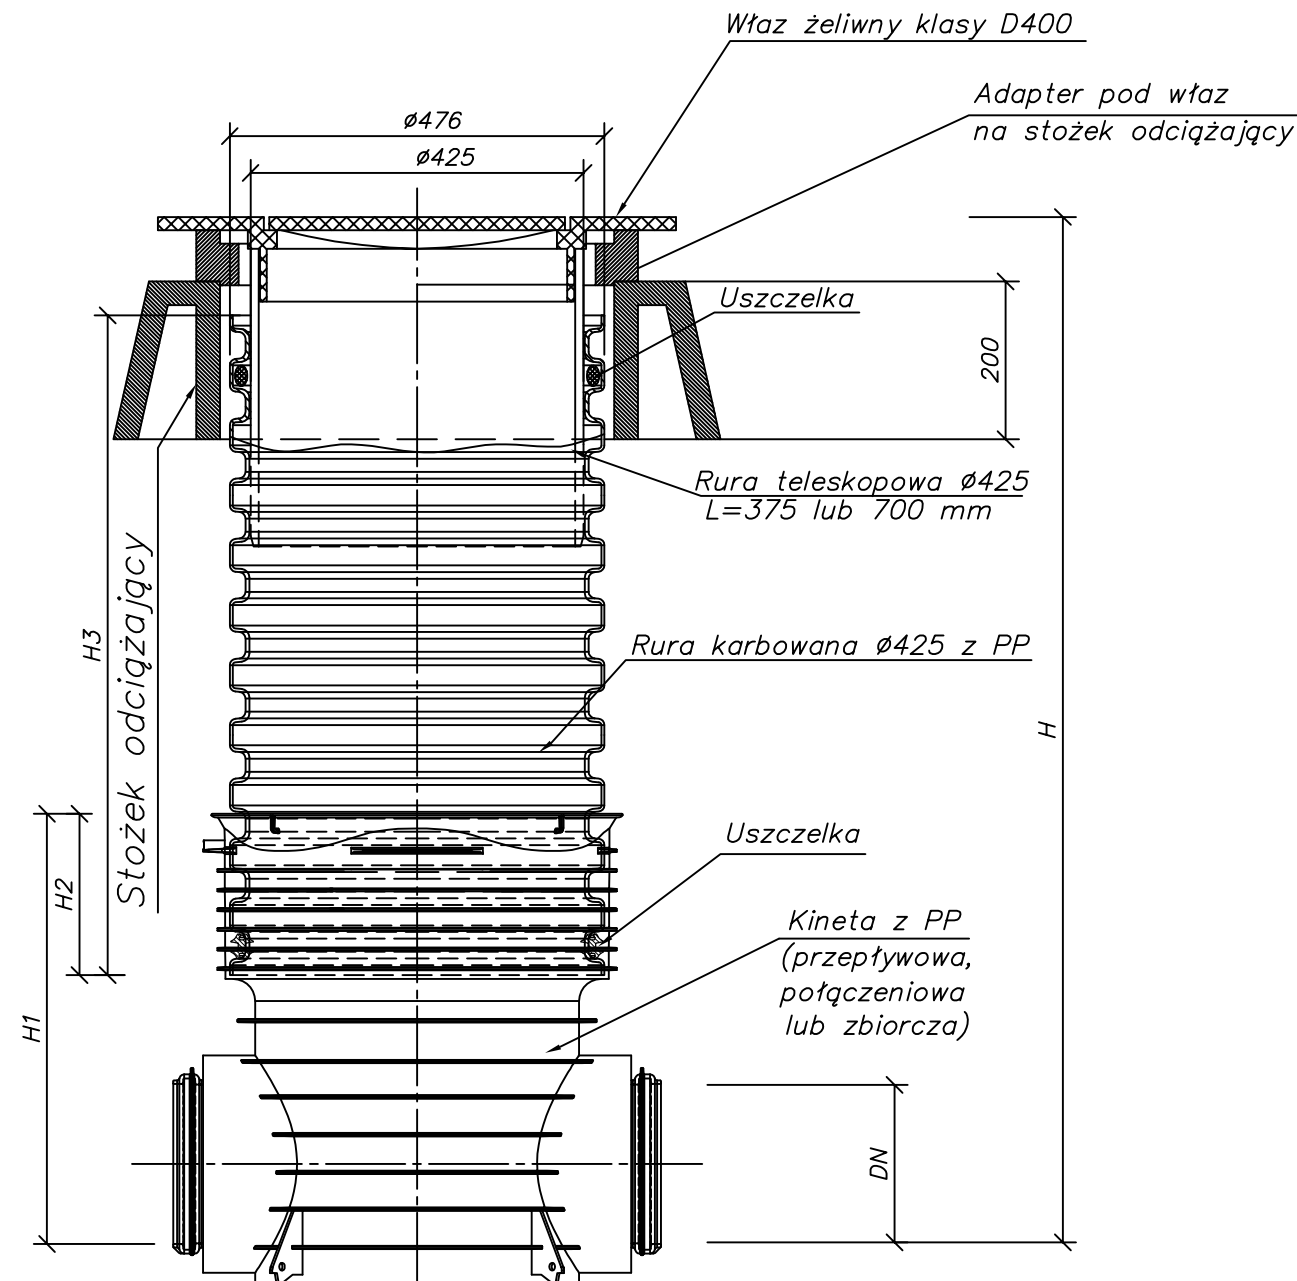


Studnia tworzywowa DN425mm

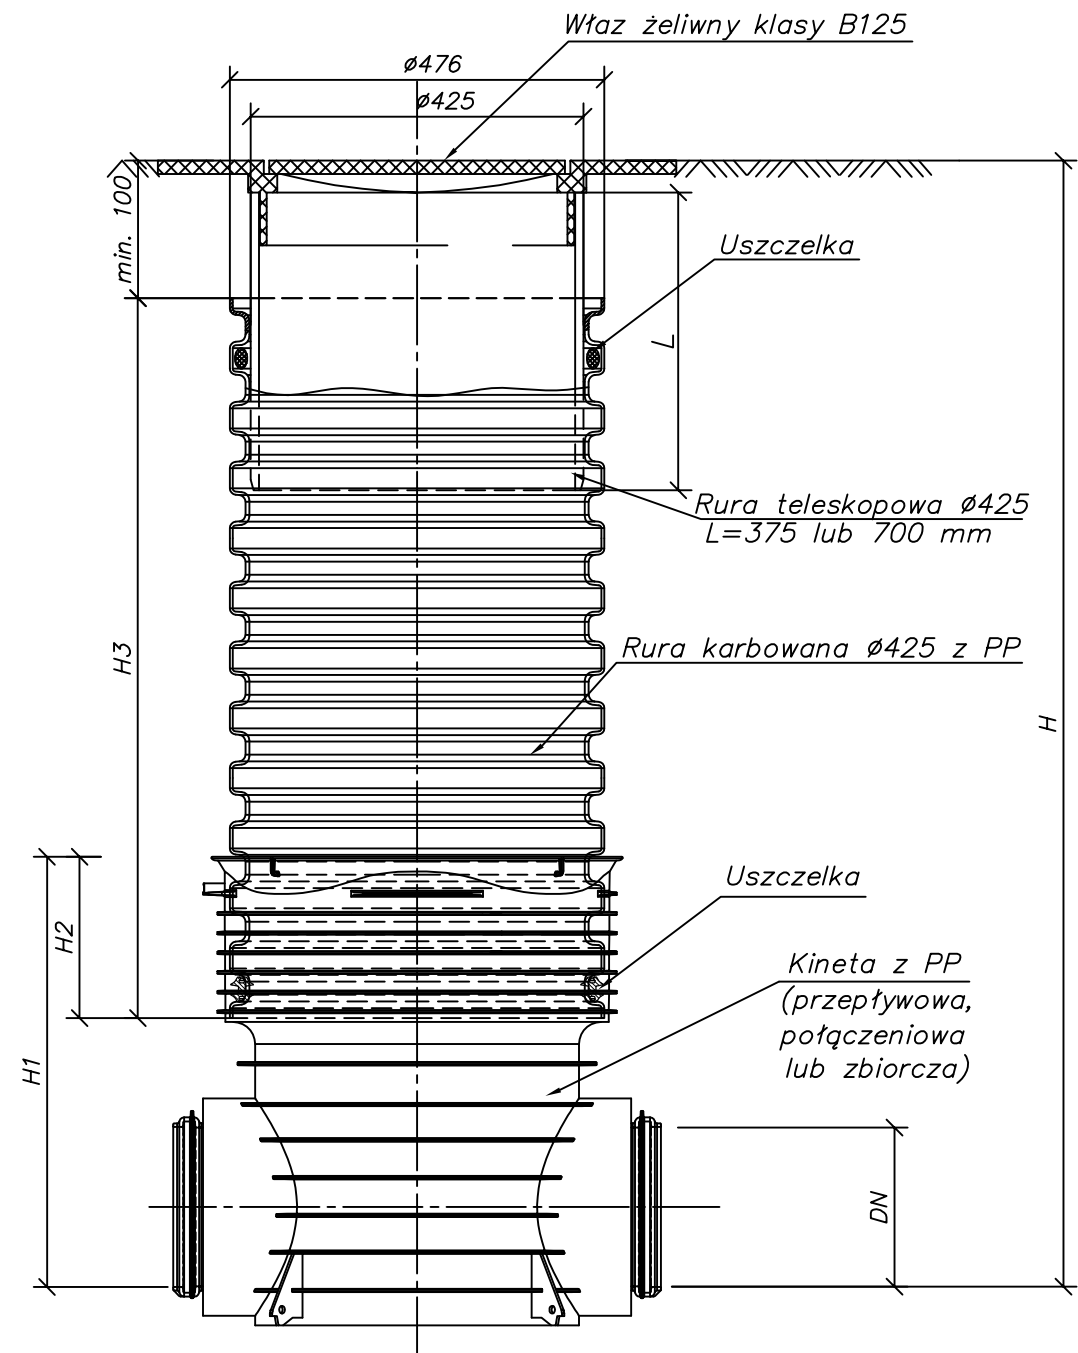

Uwaga
Zestawienie studni zawarto w części opisowej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 13				<div>AKTYN</div> <div>Sp. z o.o.</div>							
Investor:	<div>Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach</div> <div>43-330 Wilamowice, ul. Sienkiewicza 2A</div>	Projektował:	mgr inż. Marta Błachut <i>nr upr. SLK/6734/PWBS/16 spec. instalacyjna</i>		Podpis:						
Investycja:		Sprawdził:	mgr inż. Grażyna Cembala <i>nr upr. 97/93 B-B spec. instalacyjno-inżynierska</i>								
Stadium:		Projekt budowlany									
Tytuł rys.:	Studnia tworzywowa DN425		Nr projektu:	02-2021	Skala:	-	Data:	10.2021r.	Nr rys.:	5S	42.10