


Schemat zasilania

Ochrona od porażeń - szybkie odłączenie napięcia $t=0,2s$

Układ sieci	TNC-S
Un	230/400 V
Pn	65 kW
Ki	0,6
Ps	39 kW

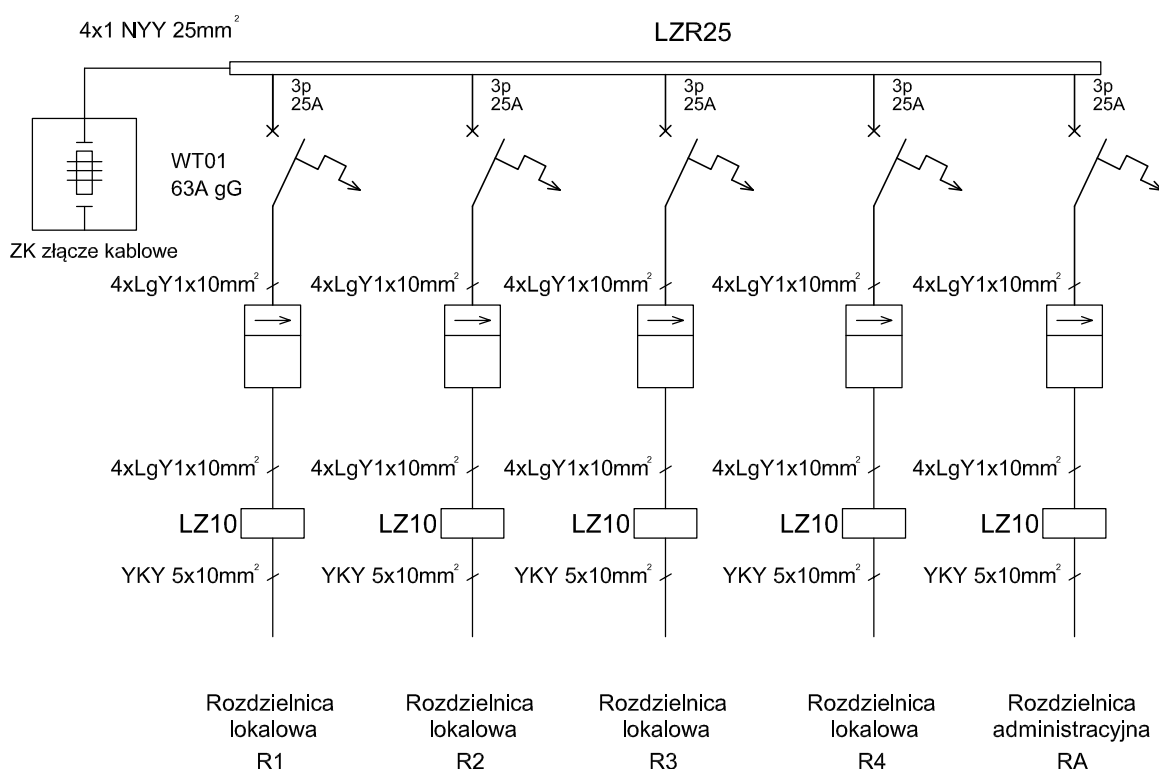

Remont, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza nieużytkowego (strychu) na lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej oraz rozbiórka budynku gospodarczego i rozbiórka części budynku mieszkalnego - oficyna przy ul.Koszalińskiej 63 w Karlinie, dz. nr 221/2, 221/3 obr. 0004 i dzd. nr 250/2 obr. 0005 w Karlinie

Schemat zasilania

Inwestor: Gmina Karlino, ul. Jana Pawła II 6 78-230 Karlino

Projektant:	mgr inż. Piotr Halamski	WKP/0243/POOE/15 WKP/15/0516/07	04. 2023
-------------	-------------------------	------------------------------------	----------

Sprawdzający:	mgr inż. Maria Polak	UAN/N/7210/26/90 ZAD/IF/1110/01	Skala
---------------	----------------------	------------------------------------	-------

Funkcja:		Nr uprawnień	Podpis	Rys. 5
----------	--	--------------	--------	--------

DELTA
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO



75-411 Koszalin
ul. Partyzantów 17
tel./fax: (094) 342 54 64
e-mail: biurodelta@wp.pl