


PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

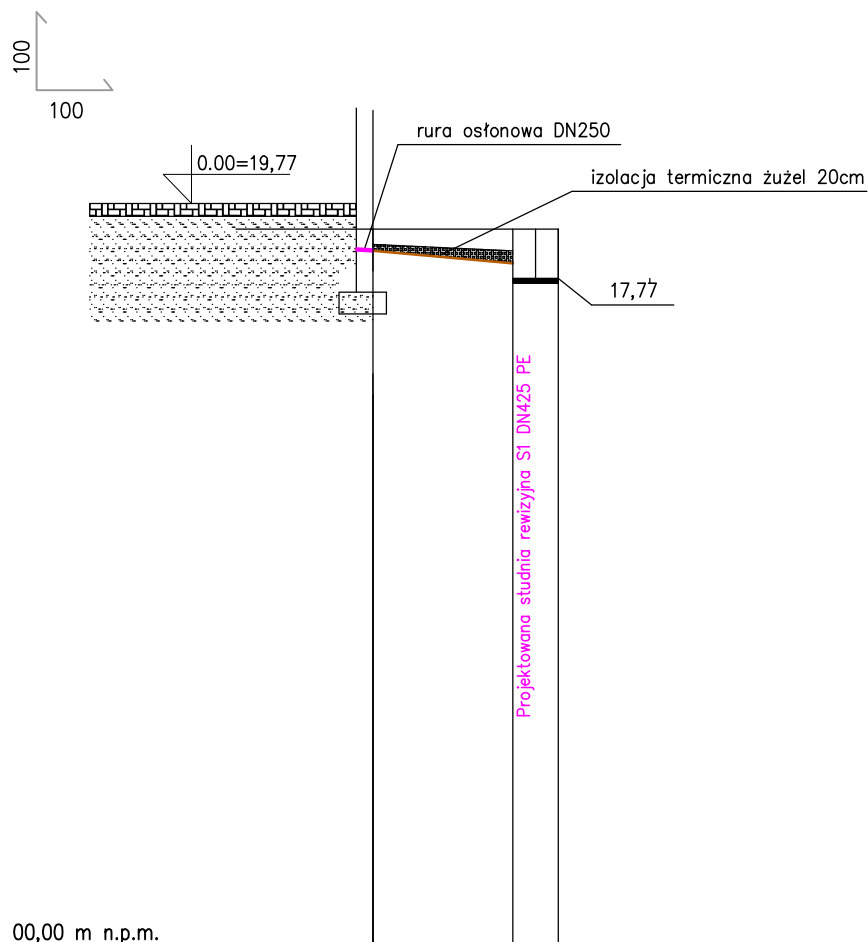

PP 00,00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU	19,07	19,07	19,07
RZĘDNA DNA KANAŁU	18,54	18,17	17,77
ZAGŁĘBIENIE [m]	0,53	0,90	1,30
SPADEK %		10,0%	
DŁUGOŚĆ[m]		L=3,70m	
MATERIAŁ I ŚREDNICA		Dn 160 PVC 4 kN/m ²	
ODLEGŁOŚĆ[m]	0,00	3,70	

S1

Remont, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza nieużytkowego (strychu) na pomieszczenia mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej oraz rozbiórce budynku gospodarczego przy ul. Koszalińskiej 65 w Karlino, dz. nr 220/2, 220/3, 219/3, 219/5 obr. 0004 oraz 250/2 obr. 0005

Profil zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do studni S1


Inwestor: Gmina Karlino, ul. Jana Pawła II 6 78-230 Karlino

Projektant:	mgr inż. Piotr Horków	ZAP/0130/PWBS/19	05. 2023
-------------	-----------------------	------------------	----------

Sprawdzający:	inż. Ewa Horków	ZPNB-U.73427/22/98	Skala
---------------	-----------------	--------------------	-------

Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Rys. 9
----------	-----------------------	--------------	--------	--------

DELTA
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO



75-411 Koszalin
ul. Partyzantów 17
tel./fax: (094) 342 54 64
e-mail: biurodelta@wp.pl