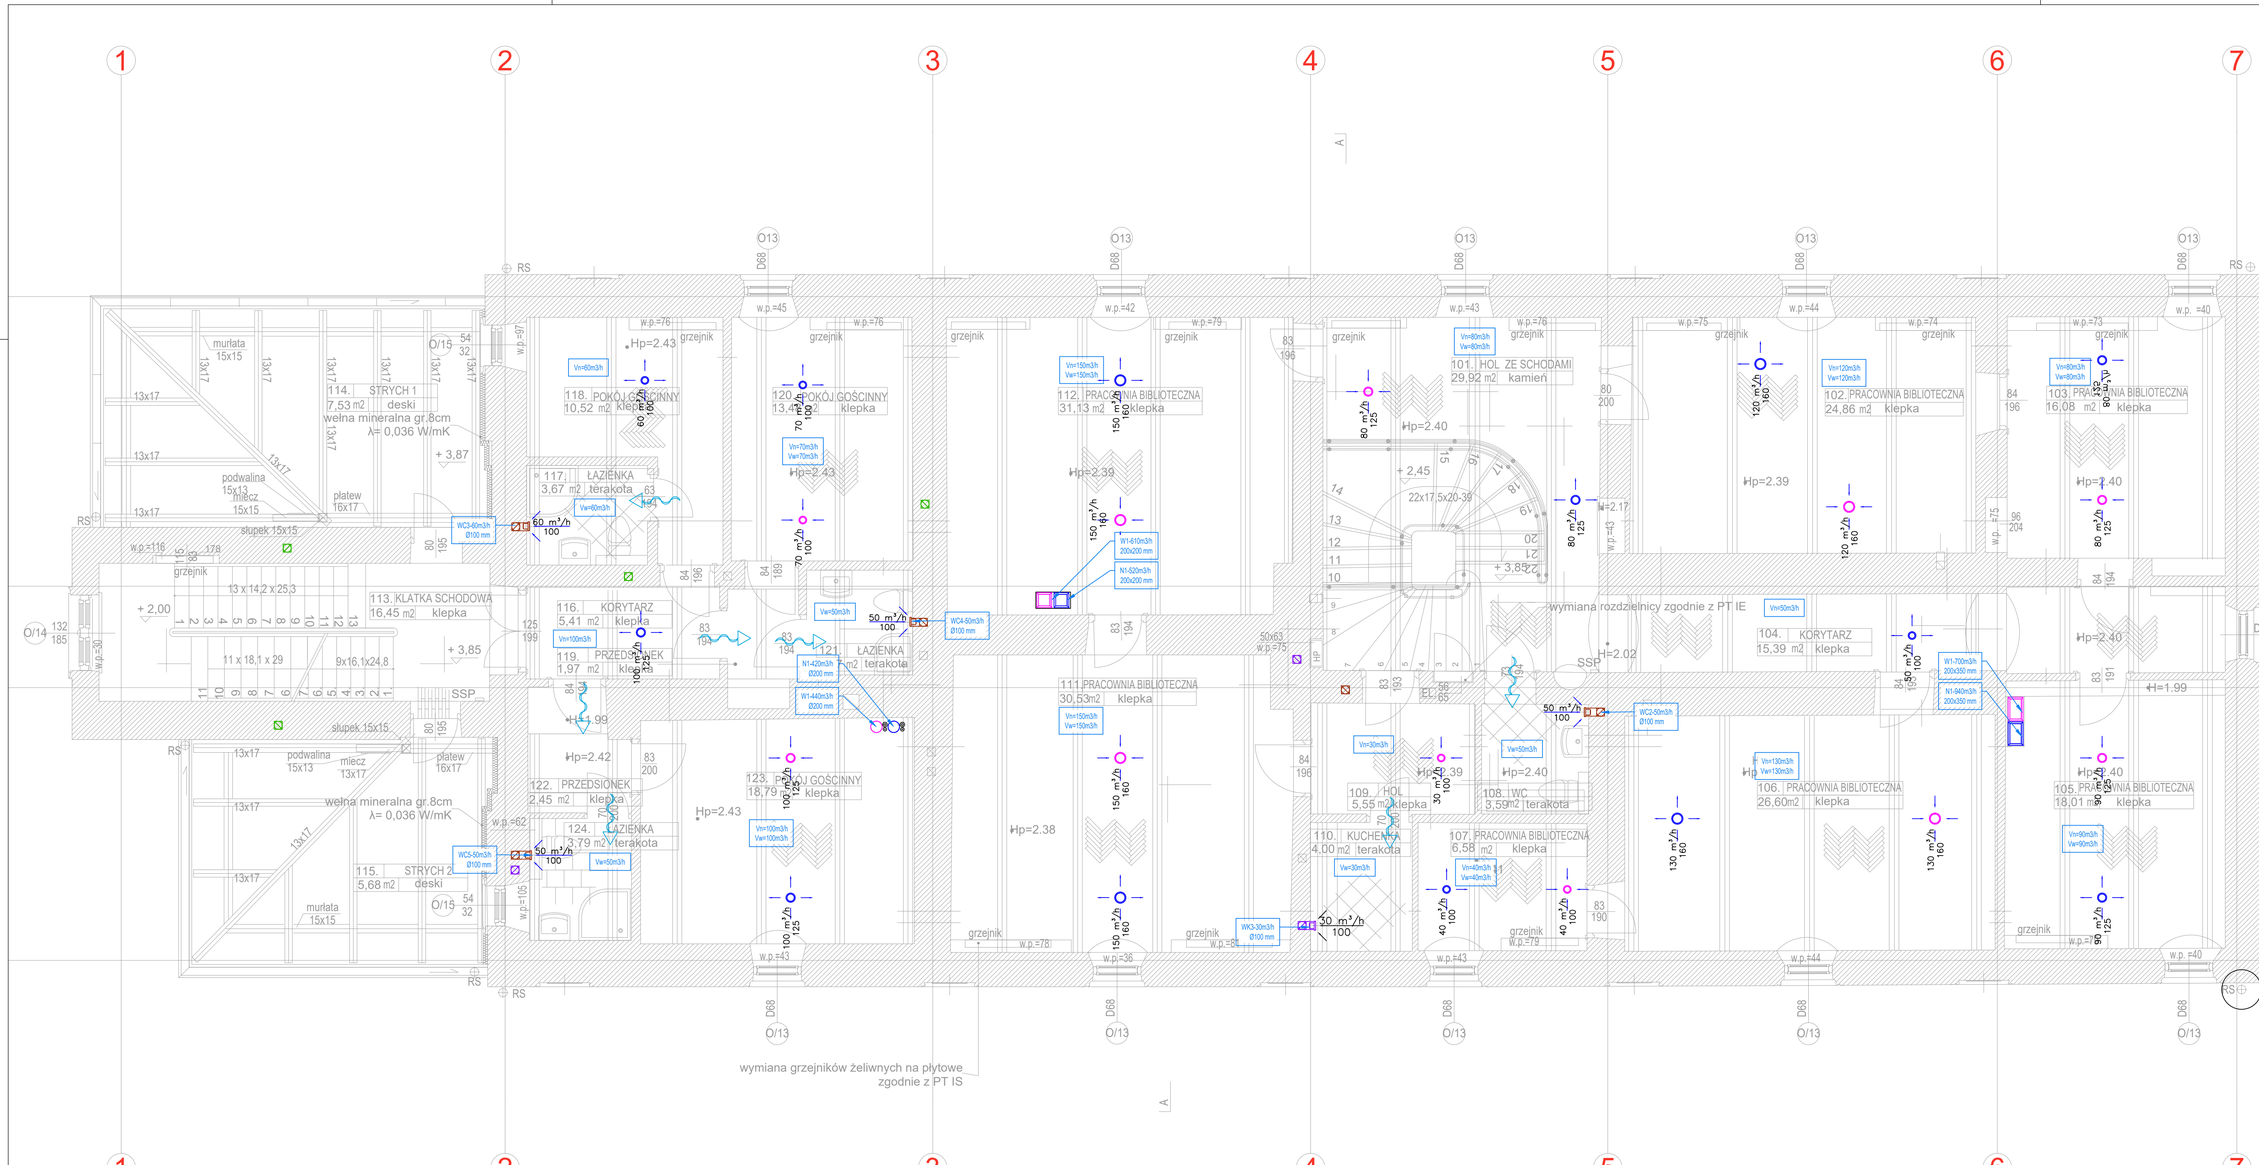

LEGENDA

- Kanał nawiewny
- Kanał wywiewny
- Kanał wyrzutowy
- Kanał czerpny
- Kanał wywiewny WC, Wentylacja grawitacyjna
- Zawór wentylacyjny
- Kratka wentylacyjna
- Tłumik akustyczny okrągły
- Tłumik akustyczny prostokątny
- Podcięcie w drzwiach lub kratka
- Rzędna spodu kanału bez izolacji liczona od 0,0 posadzki
- Nawietrzak ściany
- Agregat grzewczo–chłodniczy dla central

UWAGI OGÓLNE:

1. PRACE WOLNE OD HAŁASU NA PODSTAWIE OPRACOWANYCH I UZGODNIONYCH Z INSPEKTOREM PRZEPISÓW WYMAGANYCH.
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZEDMIOTOWYCH PRACY NALEŻY PRZEPISAĆ BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
3. UWAGI I OPIS ZAWIESZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
4. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, RÓŻNICZNIA TECHNICZNE I ZAMIENNE MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ICH ZASTOSOWANIEM. JEŻELI ZAMIENNE MATERIAŁY I WYROBY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ NIE SPEŁNIAJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI WYMAGAŃ W ZAKRESIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I KLASY REAKCJI NA OGIEŃ, NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTOSOWANE.
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ I ROZMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
6. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KOLIZJI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM W CELU ZNALEZIENIA NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA.
7. ZABRONIONE JEST SAMOWOLNE WPROWADZANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU BEZ UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM I UZYSKANIA ZGODY.
8. ZGŁOSZENIE WYKONANIA INSTALACJI DO UŻYTKOWANIA NALEŻY DOKONAĆ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO.

Izolacja kanałów wentylacyjnych:
- Izolacja przewodów nawiewnych, prowadzonych na poddaszu przed wychłodzeniem, z płyt wełny mineralnej gr. 10 cm.
- Izolacja przewodów wywiewnych, prowadzonych na poddaszu przed wychłodzeniem, z płyt wełny mineralnej gr. 10 cm.
- Izolacja przewodów nawiewnych, prowadzonych w pomieszczeniach ogrzewanych, z płyt wełny mineralnej gr. 5 cm.
- Izolacja przewodów wywiewnych, prowadzonych w pomieszczeniach ogrzewanych, z płyt wełny mineralnej gr. 5 cm.
- Izolacja przewodów nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnątrz budynku, grubości 30mm.
- Izolacja przewodów nawiewnych i wywiewnych w przestrzeniach ogrzewanych, z grubości 40 mm pod płytowymi z folii aluminiowej, na przewodzie na izolacji na konstrukcji wykonanych z płyt wełny mineralnej gr. 5 cm.
- Izolacja przewodów nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na zewnątrz budynku, wykonanych z termoizolacyjnej płyty wełny mineralnej o temperaturze powyżej 250stopni, na konstrukcji wsporczej.

- Na kanałach wentylacyjnych zamontować nasady typoizo z Nawiewni technicznym wyposaż. i rodzaju instalacji wentylacyjnych (CZĘŚĆ RYSUNKOWA).

Nawiewni Typoizo przewody z blachy ocynkowanej	Izolacja z wełny mineralnej
100 x 100 mm	50x50
150 x 150 mm	50x50
200 x 200 mm	50x50
300 x 300 mm	50x50

Wywiewni Typoizo przewody z blachy ocynkowanej	Izolacja z wełny mineralnej
100 x 100 mm	50x50
150 x 150 mm	50x50
200 x 200 mm	50x50
300 x 300 mm	50x50

- W celu regulacji wentylacji zamontować nasady typoizo z Nawiewni technicznym wyposaż. i rodzaju instalacji wentylacyjnych (CZĘŚĆ RYSUNKOWA).
- Za wszystkich elementów instalacji wymagających serwisu, przeglądu, konserwacji (np. filtry, nawiewni, wywiewni) należy zapewnić dostęp z strony wnętrza pomieszczenia.
- Kratka wywiewni zaprojektowano zgodnie na wszystkich przewodach instalacji wentylacyjnych. Kratka wywiewni zaprojektowano zgodnie na wszystkich przewodach instalacji wentylacyjnych. Kratka wywiewni zaprojektowano zgodnie na wszystkich przewodach instalacji wentylacyjnych.

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ CZYSTA KRATKA PRZEPUSTOWA Z DOŁĄCZONYMI ZE SZCZELNOŚCIĄ.
- Kratka wywiewni 100x100 mm - Typ/Producent: Kratka wywiewni 100x100 mm - Typ/Producent: Kratka wywiewni 100x100 mm - Typ/Producent: