


SCHEMAT PODŁĄCZENIA C.O. I C.T

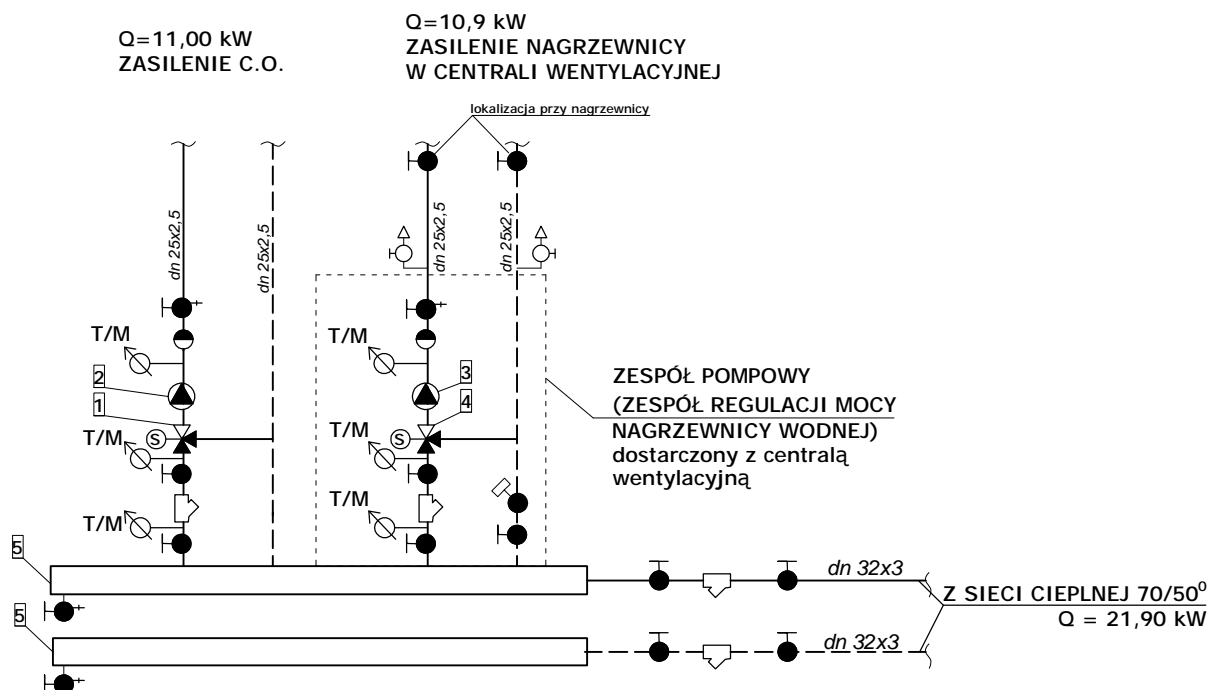

- 1 - zawór 3-D mieszający C.O. DN25 z siłownikiem 0-10V(230V) Kvs= 2,5m³/h
- 2 - pompa obiegowa C.O. o parametrach : V= 1,13m³/h, H =4,96 m
- 3 - pompa obiegowa C.T. o parametrach : V=0,48 m³/h, H = 3,37 m
- 4 - zawór 3-D mieszający C.T. DN25 z siłownikiem 0-10V(230V) Kvs= 1,0m³/h
- 5 - rozdzielacz belkowy DN 32 dla 2 obiegów (DN25) (Q_g=21,5 kW)

Oznaczenia:

- zawór zwrotny dn25
- zawór odcinający dn25
- zawór odcinający spustowy dn25
- pompa obiegowa
- T/M - termometr, manometr
- zawór trójdrogowy z siłownikiem
- filtr siatkowy dn25
- zawór regulacyjny dn25
- zawory odpowietrzające dn25

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU POCZEKALNI DLA PODRÓŻNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH GRANICĘ W RUCHU AUTOKAROWYM (WJAZD DO UE) NA DROGOWYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM W BUDOMIERZU, BUDOWA PRZYŁĄCZY: WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, CIEPŁOWNICZEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH UTWARDZEŃ Z BUDOWĄ I WYTYCZENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH DLA AUTOKARÓW, PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
NAZWA INWESTORA	SKARB PAŃSTWA, WOJEWODA PODKARPACKI UL. GRUNWALDZKA 15. 35-959 RZESZÓW		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DZIAŁKA NUMER EWIDENCYJNY 508/3, OBRĘB EWIDENCYJNY 0005 BUDOMIERZ, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 180904, 2 GMINA LUBACZÓW		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT PODŁĄCZENIA C.O. I C.T		
INSTALACJE SANITARNE			
IMIĘ I NAZWISKO - PROJEKTANTA	MGR INŻ. JANUSZ MOKRZYCKI	PODPIS:	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	PKD/0032/POOS/04		
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2022		
IMIĘ I NAZWISKO - PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	MGR INŻ. HUBERT ŁOZIŃSKI	PODPIS:	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	89/995, 189/01		
DATA SPRAWDZENIA	PAŹDZIERNIK 2022		
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ELŻBIETA GRĄŻ		
SKALA RYSUNKU	----	NUMER RYSUNKU	S-6