
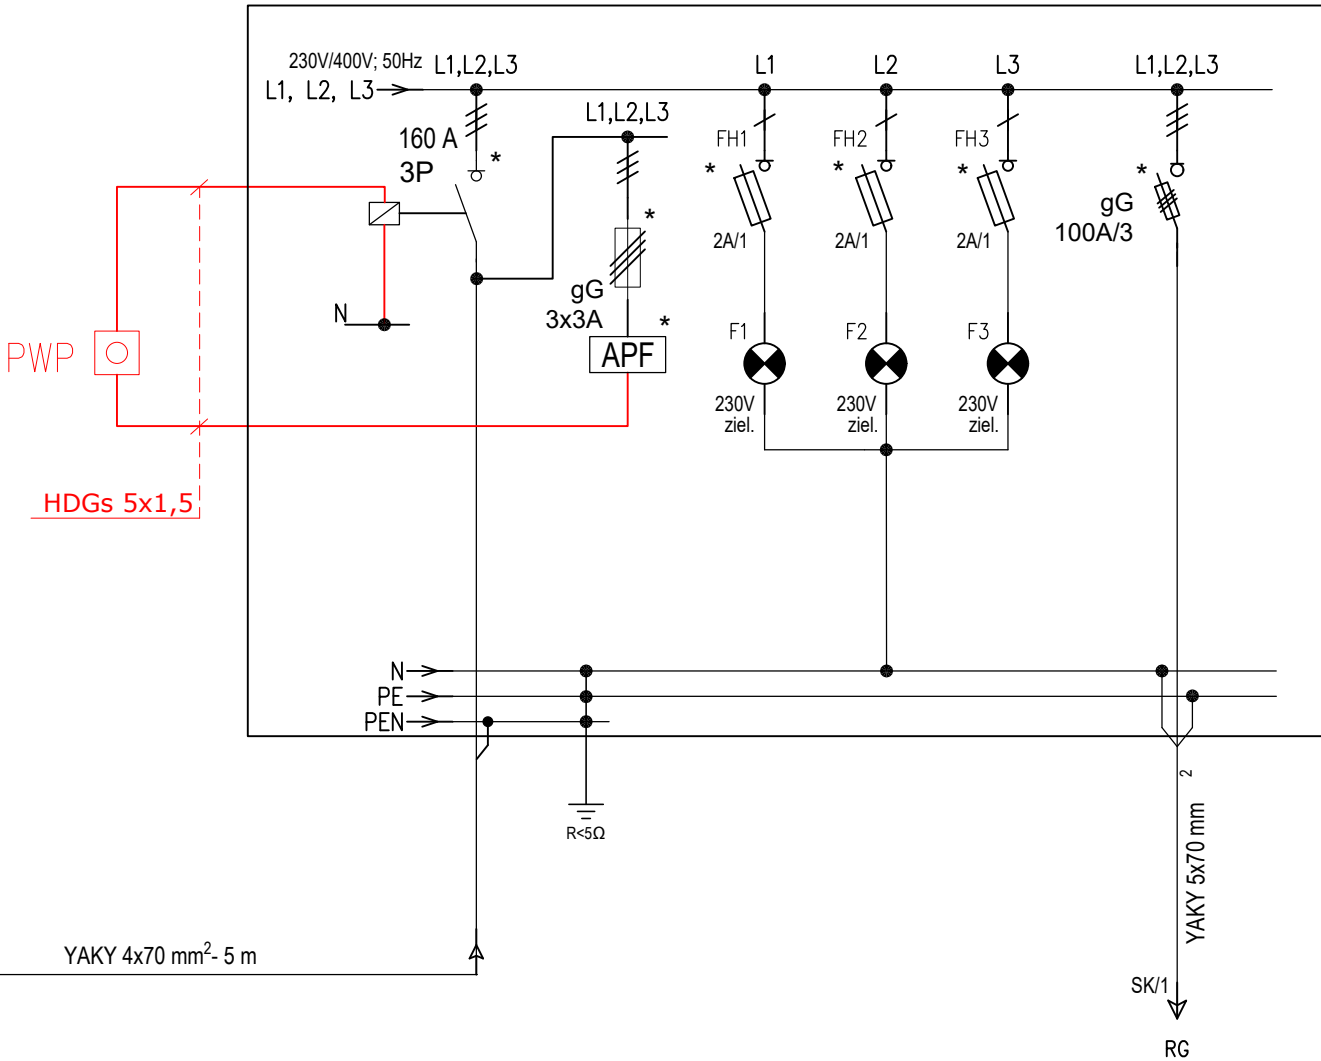


# SZAFKA KABLOWA SK ppoż (SCHEMAT IDEOWY)

Szafa kablowa ZK4  
(w zakresie ENEA Operator Sp. z o.o.  
wg warunków nr 9446/2022/OD2/ZR4)

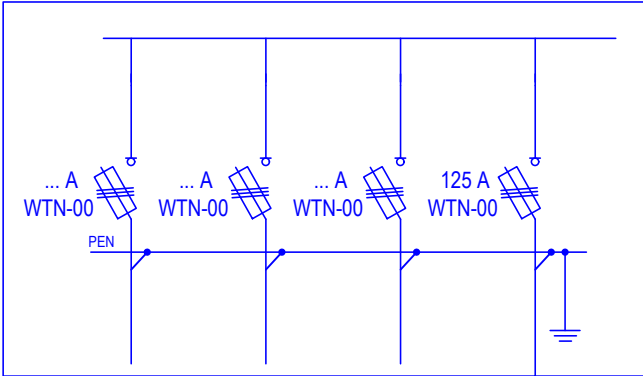

UWAGI:

1. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM  
– SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
2. UKŁAD SIECI – TN-C-S.
3. ZACISKI KABLOWE WYKONAĆ O RZĄD WIĘKSZE NIŻ WYNIKA Z DOBRANYCH PRZEKROJÓW KABLI.
4. NINIEJSZY SCHEMAT UMIEŚCIĆ W ROZDZIELNICY.
5. W ROZDZIELNICY ZACHOWAĆ 30% REZERWY MIEJSCA DO ZABUDOWY APARATÓW MODUŁOWYCH.
6. SZAFĘ KABLOWĄ WYKONAĆ W II KLASIE OCHRONNOŚCI.
7. \* – przystosować do plombowania.



## OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:

1. SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
  2. UKŁAD SIECI - TN-C.
  3. WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO - PRĄDOWE.
- MIEJSCOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZ

# BILANS MOCY

$P_i = 39,3 \text{ kW}$   
 $k_j = 1$   
 $P_z = 39,3 \text{ kW}$   
 $I_b = 61,0 \text{ A}$   
 $I_n = 125 \text{ A}$

OPIS ODPŁ YWU	ZASILANIE ROZDZIELNICY	WYŁĄCZNIK PPOŻ	KONTROLA NAPIĘCIA KONTROLKI NEONOWE	ZASILANIE ROZDZIELNICY RG
MOC INST.	39,3 kW	-	-	39,3

	Heko Sp. z o.o. ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań			Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24A 64-400 MIĘDZYZHÓD	
Inwestor:	Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24A 64-400 MIĘDZYZHÓD				
Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY NAD WARTĄ				
Lokalizacja:	nr dz. 205 /18 (część); 205 /4; 205 /20 i 205 /21; jedn.ewid.: 301403_4 Międzychód-Miasto; obręb: 0014 Międzychód; powiat: międzychodzki; województwo: wielkopolskie				
Nazwa rysunku:	SCHEMAT SZAFY KABLOWEJ SK ppoż.				
Branża:	ELEKTRYCZNA	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Projektował:	mgr inż. Michał Kaczmarek	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń	WKP/0386/POOE/13		
Sprawdził:	mgr inż. Rafał Olszewski	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń	WKP/0410/POOE/11		
NR PROJEKTU:	P_085_2021	SKALA:	-:---	STADIUM:	PT zamienny
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	03.2023r	NR RYSUNKU:	E-3.0