





TN-C

CERTYFIKOWANY  
PRZECIPOŻAROWY WYŁACZNIK  
PRĄDU PWP -CNBOP

SYGN.  
PRZYCISKI  
PWP


PWP  
PROJEKT

PWP  
AW

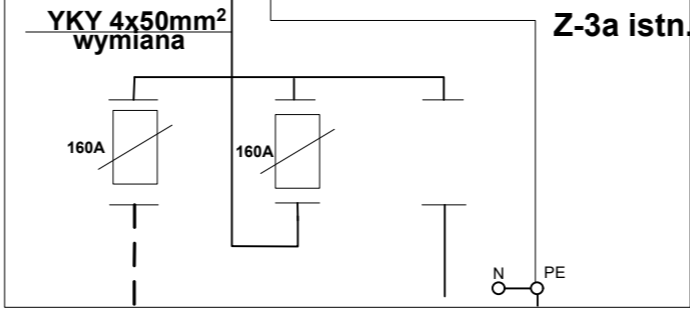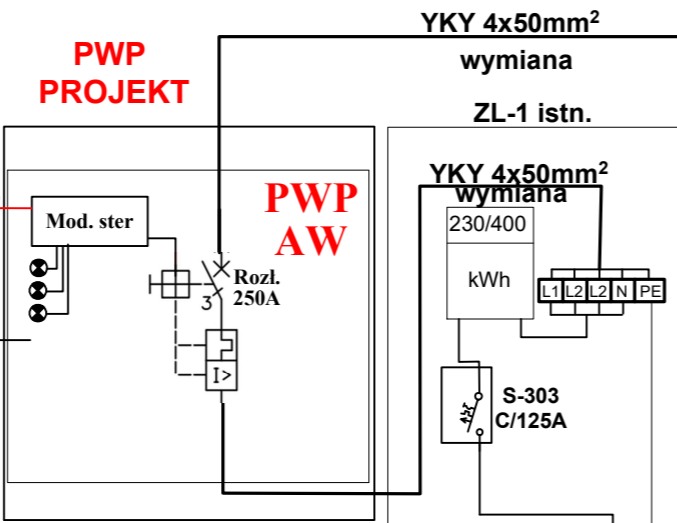


YAKXY 4x120mm<sup>2</sup> Istn.

Dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
PN-HD-60364-4-41-2017-09

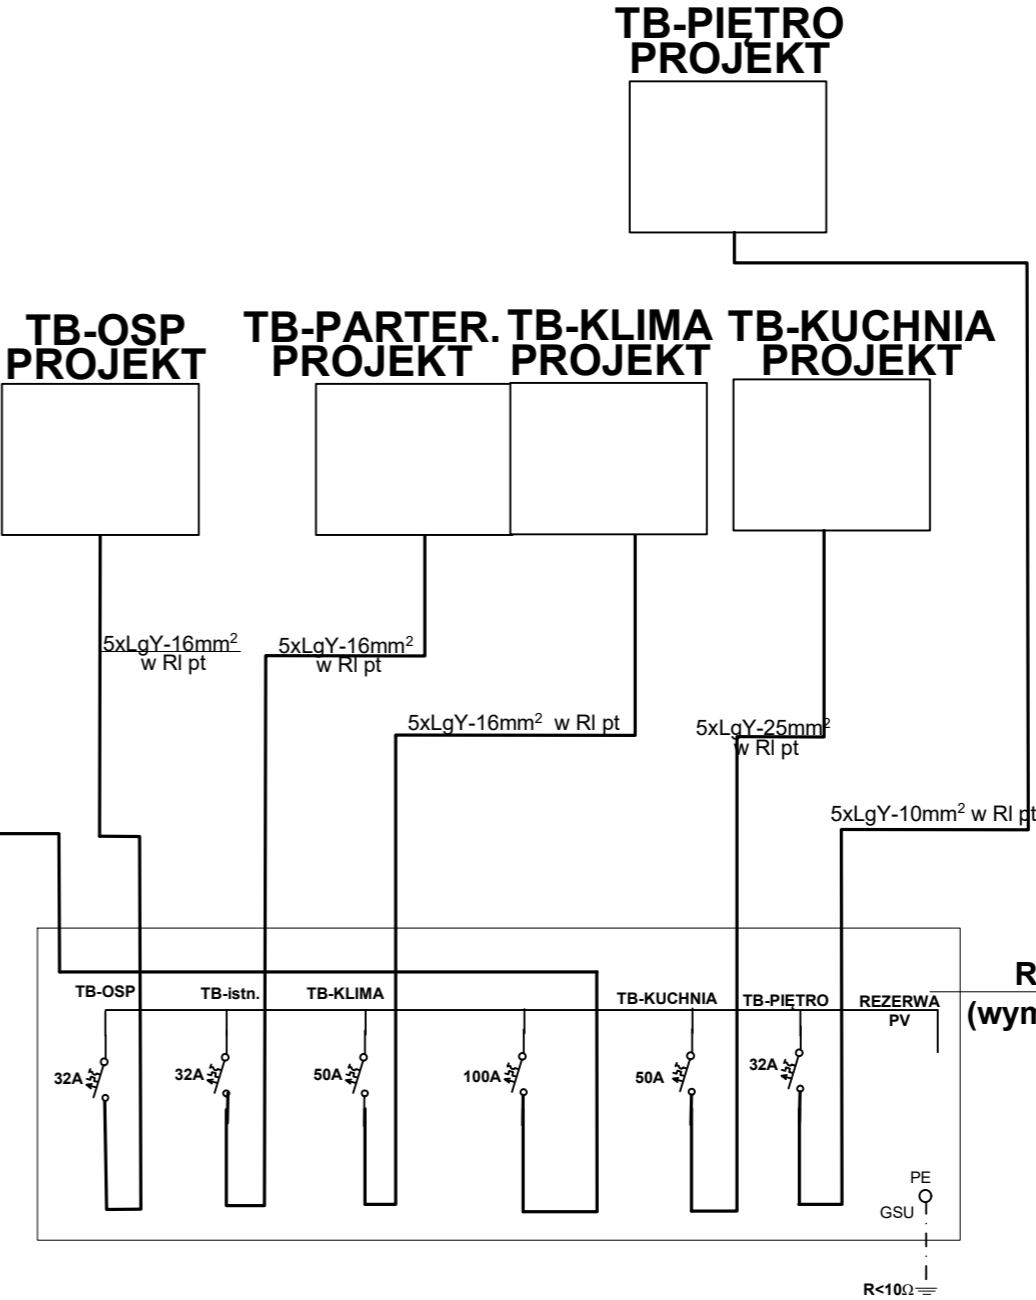

RG-PROJEKT  
(wym. 800x600x250)

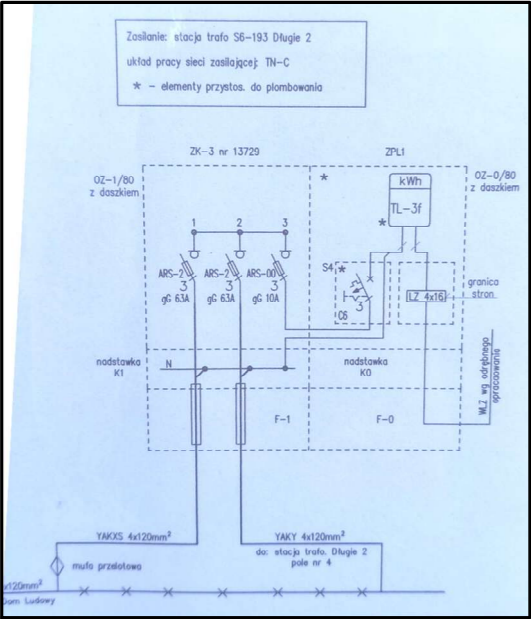

 <b>FIRMA USŁUGOWA ERD</b> 38-400 Krosno, ul. Zagórze 6 tel. 508-932-918 NIP: 684-227-81-53, Rok założenia 2008		Nr rys. <b>1</b>	
Temat:		"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W DŁUGIEM ORAZ PRZEBUDOWA GARAŻU OSP W DŁUGIEM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:"MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W DŁUGIEM"NA DZIAŁKACH NR EWID. 462, 464 OBRĘB DŁUGIE"	
Inwestycja:		DŁUGIE DZIAŁKA NR EWID. 462, 464 OBRĘB DŁUGIE	
Nazwa rysunku:		Schemat ideowy zasilania - RG	Skala: -----
Inwestor:		GMINA JEDLICZE, 38-460 JEDLICZE, UL. RYNEK 6	
Projektant:	mgr inż. Radosław Rychel upr. bud. PDK/0017/PWOE/15	Podpis:	Data: 08-2025
Asystent:	mgr inż. Julian Erd	Podpis:	